

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv


PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. POODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Jaroslav Němec	Antonín Brčák	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. David Kania	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	11.2012
				POČET FORMÁTŮ	5A4
OBSAH PŘÍLOHY Rozváděče Rpož, UPS-RH.04				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
					A
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY
				OKP_DPS_A_S002_J00_S04-121130	33
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

ROZVÁDĚČ Rpož

příloha č. 33

síť, 3NPE, 50Hz, 400V, TN-S

síť/ups, 3NPE, 50Hz, 400V, TN-S

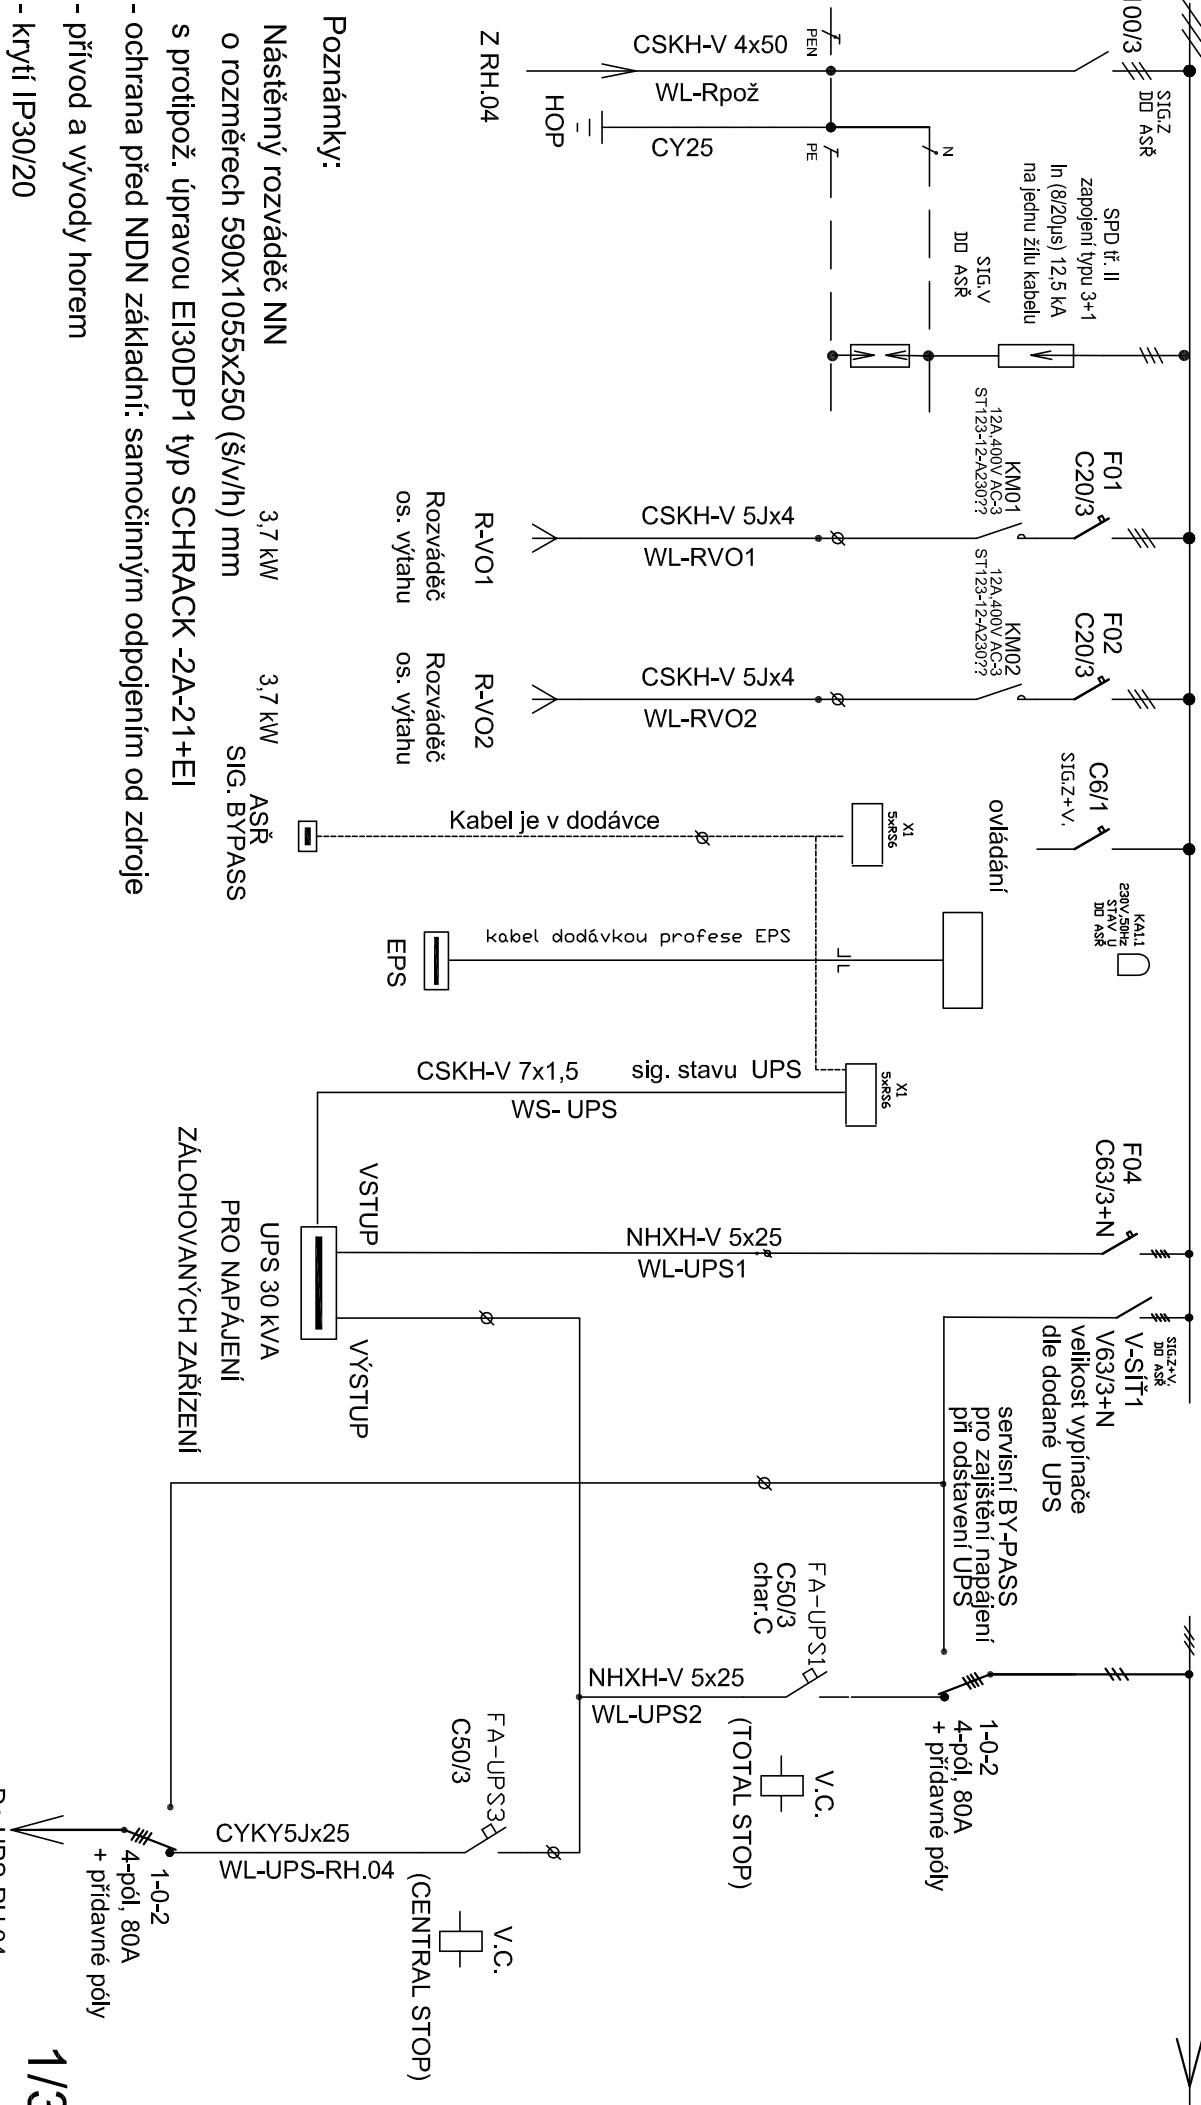


Poznámky:

- Nástěnný rozváděč NIN 3,7 kW 3,7 kW SIG. BYPASS ASŘ
- o rozměrech 590x1055x250 (š/v/h) mm
- s protipož. úpravou EI30DP1 typ SCHRACK -2A-21+EI
- ochrana před NDN základní: samočinným odpojením od zdroje
- přívod a vývody horem
- krytí IP30/20

Do UPS-RH.04

ROZVÁDĚČ Rpož

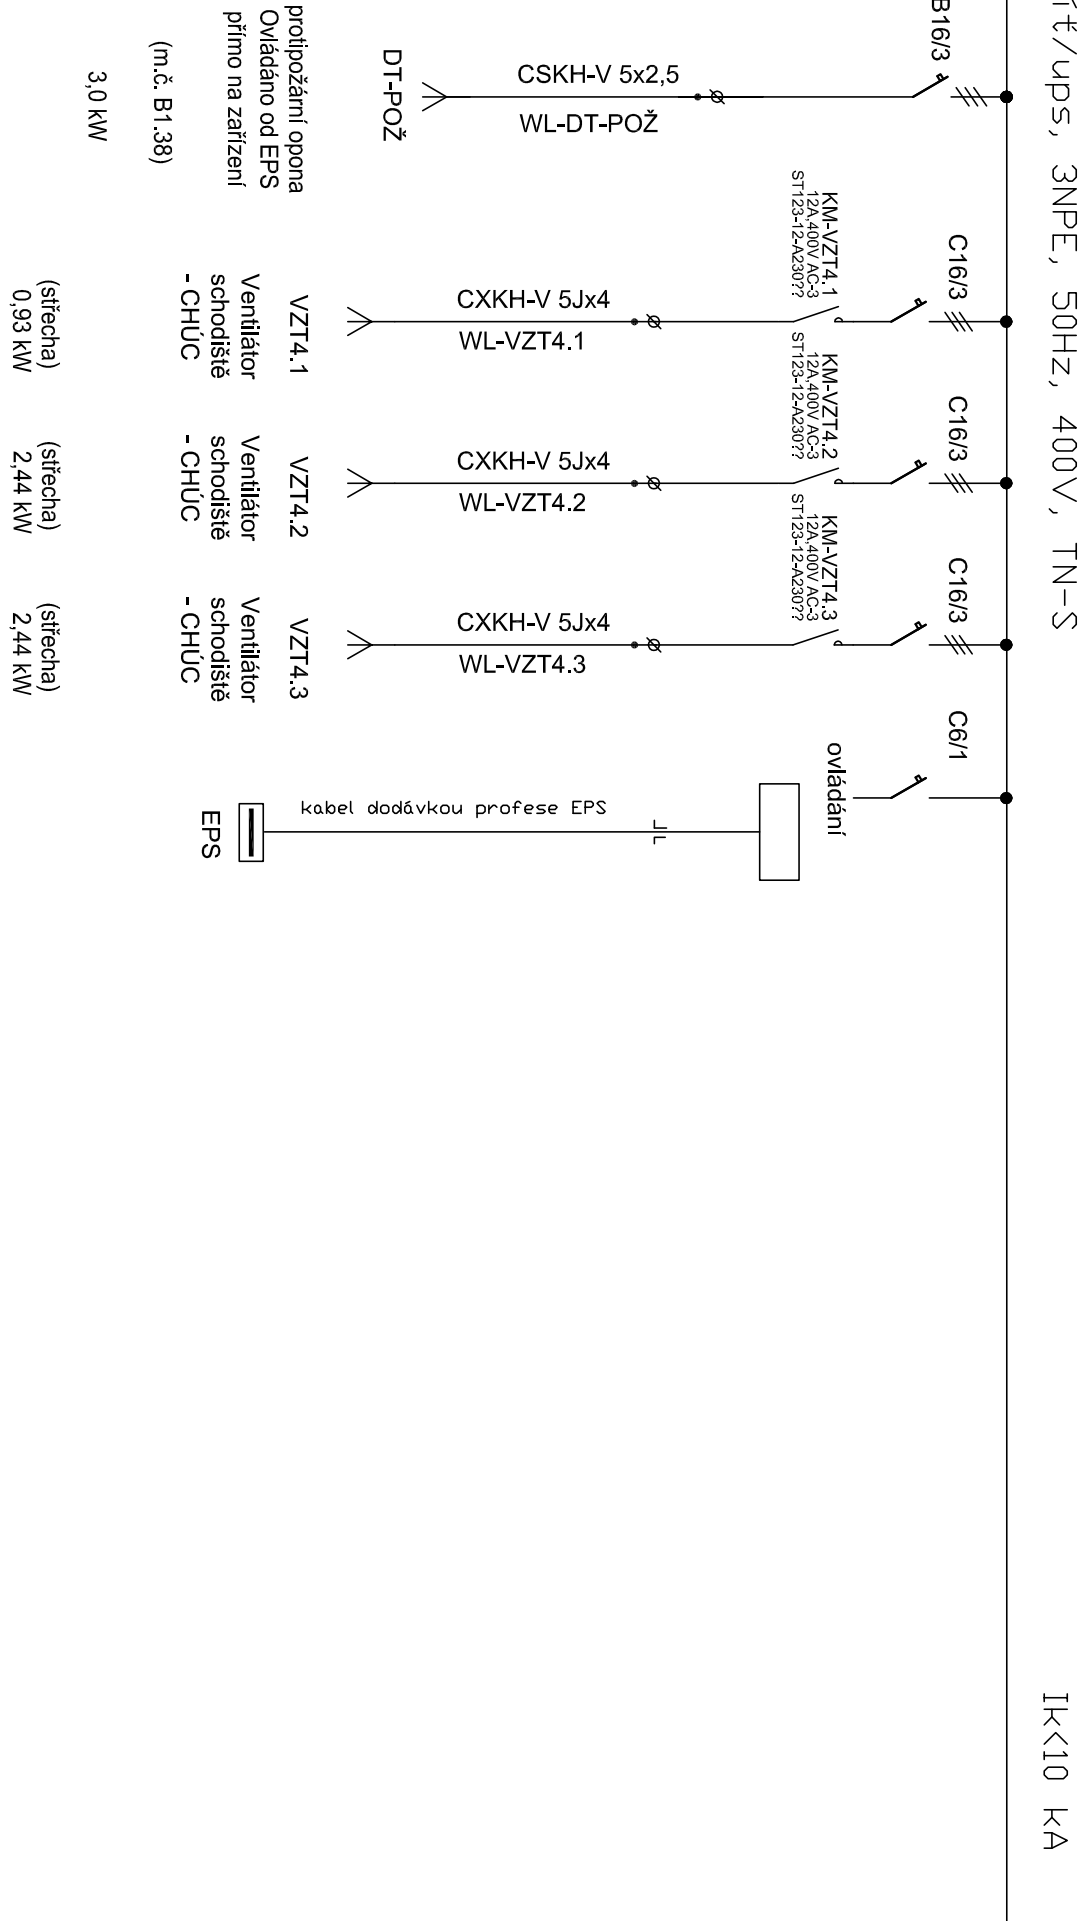

ROZVÁDĚČ R_{pož}

příloha č. 33

