

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY)SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A VZHLED NUTNO UPŘESNIT S ARCHITEKTEM
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY A00- ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	10 / A4
OBSAH PŘÍLOHY - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
					A
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY
					37
				DKP_DPS_A_S002_A00_X06	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

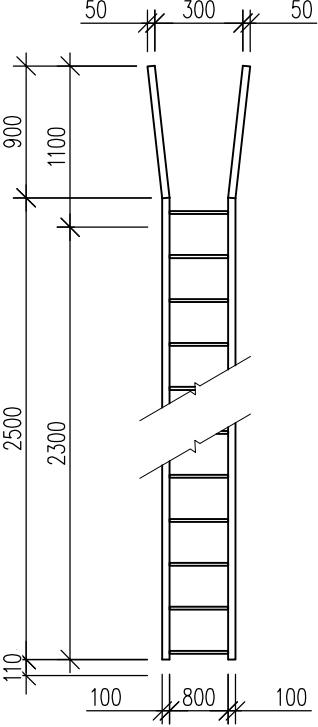
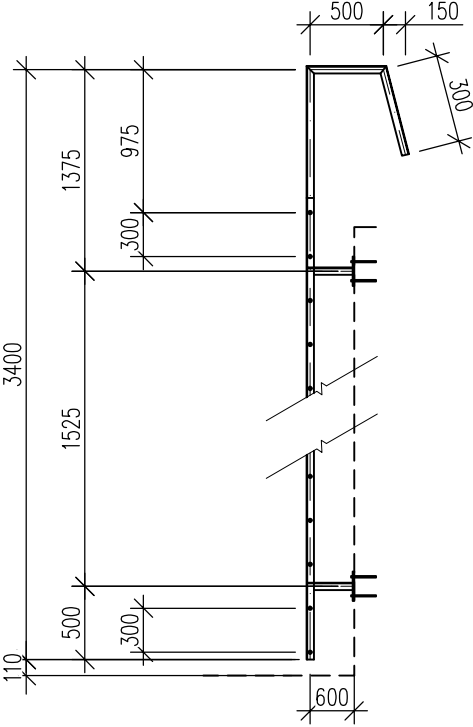
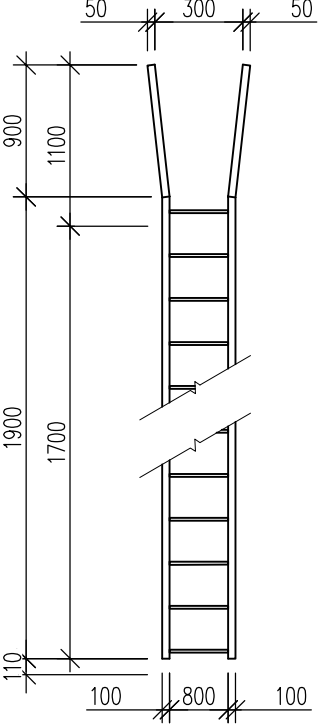
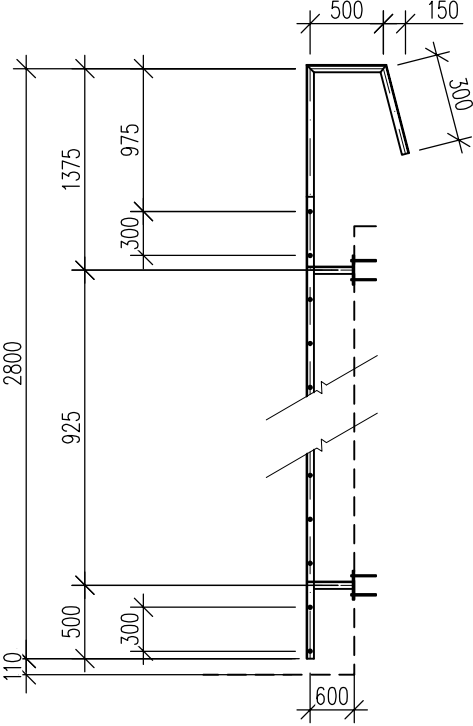
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 01	POHLED: ŘEZ: ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 1KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z 02	POHLED: ŘEZ: ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 4KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 03	POHLED: ŘEZ: ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 2KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z 04	POHLED: ŘEZ: ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 2KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 05	POHLED:  ŘEZ:  ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 2KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z 06	POHLED:  ŘEZ:  ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 2KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 07	POHLED: ŘEZ: ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 1KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z 08	950/800 OCELOVÁ MŘÍŽ SKLEPNÍCH OKEN VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1050x900mm OBVODOVÝ RÁMEČEK S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU ŘERNÁ RAL 9005 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ KOTVENÍ – OCELOVÁ ZÁVITOVÁ TYČ Ø8MM VLOŽENÁ DO KOTVY HILTI POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ CELKEM: 22KS
Z 09	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 800/2000 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLNÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2.K$) POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 3KS PRAVÉ + 1KS LEVÉ
Z 09-P	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 800/2000 DTTO Z/09 – PRAVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-C2 DP3 CELKEM 1KUS

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 10	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1600/2000 DVOUKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot K$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS
Z 11	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1250/2000 DVOUKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot K$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS
Z 12	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1250/2100 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot K$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS PRAVÉ
Z 13	OCELOVÉ VSTUPNÍ 1500/2100 DVOUKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot K$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS

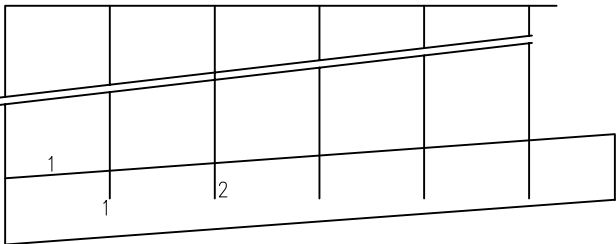
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 14	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1250/2200 DVOUKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI S PANIKOVÝM KOVÁNÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 2KS
Z 15	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 700/2000 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS LEVÉ
Z 16	OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 900/2000 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS LEVÉ+3KS PRÁVÉ
Z 17	PLECHOVÉ DVEŘE 1000/2000 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150 ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS LEVÉ+1KS PRÁVÉ
Č. PŘÍLOHY : STRANA : DKP_DPS_A_SO02_A00_X06 07	


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 18	POHLED: ŘEZ: ŽEBŘÍK LINDAB (SYSTÉMOVÝ VÝROBEK) POSTRANICE ŽEBŘÍKU: OVÁLNÁ TRUBKA 25x45mm PŘÍČLE ŽEBŘÍKU: TRUBKA Ø25mm KOTVENÍ DO ZDIVA: OVÁLNÉ PROFIL SE ZÁKLADNOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ + LAK CELKEM: 4KS POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
Z 19	MADLO 1 - PÁSOVINA 40 X 60, ČERNÁ RAL 9005 2 - PÁSOVINA 60 X 20, ČERNÁ RAL 9005 3 - PÁSOVINA 20 X 60, ČERNÁ RAL 9005, SLÍCOVANÁ S OMÍTKOU 4 - KOTVENÍ DO ZDI CHEMICKÝMI KOTVAMI, 1KOTVA/0,5M CELKEM: 45M
Z 20	MADLO - MÍSTNOST B3_03 1 - OCELOVÝ DUTÝ PROFIL 40 X 60, ČERNÁ RAL 9005 2 - OCELOVÝ DUTÝ PROFIL 60 X 20, ČERNÁ RAL 9005 3 - OCELOVÝ DUTÝ PROFIL 20 X 60, ČERNÁ RAL 9005, SLÍCOVANÝ S OMÍTKOU 4 - KOTVENÍ DO ZDI CHEMICKÝMI KOTVAMI, 1KOTVA/0,5M CELKEM: 13M
Z 21	ZÁBRADLÍ – VENKOVNÍ RAMPA POZNÁMKA: ZÁBRADLÍ BUDE REPASOVÁNO, PŘEBROUŠENO A NALAKOVÁNO 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 1x FINÁLNÍM RAL 9005 PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ CELKEM: 10M
Č. PŘÍLOHY : STRANA : DKP_DPS_A_SO02_A00_X06 08	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
$\frac{Z}{22}$	<u>VLAJKOVÉ STOŽÁRY</u> POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ VLAJKOVÉ STOŽÁRY BUDOU REPASOVÁNY, PŘEBROUŠENY A NALAKOVÁNY 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 1x FINÁLNÍM RAL 9005 CELKEM: 15bm
$\frac{Z}{23}$	<u>ANTÉNNÍ TYČ</u> POZINKOVANÁ TRUBKA 60x4,5mm, DÉLKA 3m, VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY A UTĚSNĚNÍ PŘI PROSTUPU STŘEŠNÍ KRYTINOU HMOTNOST 6,19 Kg/m – CELKOVÁ HMOTNOST 3x6,19=<u>18,6Kg</u>
$\frac{Z}{24}$	<u>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ C0.02</u> ZÁBRADLÍ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ 50x50x3 VÝPLŇ: TAHOKOV – ČTVERCOVÁ OKA 16/14, DO RÁMŮ Z L 30x30x3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 2X ZÁKLAD + 2X EMAIL SYNTETICKÝ RAL9006 MADLO: 40x50, ZAOBLENÉ HRANY, MATERIÁL: BUK, LAKOVANÝ VÝŠKA MADLA: 1000mm 1 bm ZÁBRADLÍ – 18 kg VČETNĚ TAHOKOVU KOTVENÍ DO PODLAHY CELKEM: 1,7bm
$\frac{Z}{25}$	<u>MADLO SCHODIŠTĚ C0.01</u> OCELOVÉ MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉ KRUHOVÉ TRUBKY (TR Ø54x3.0–1710), v=900mm NAD PODLAHOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x EMAIL SYNTETICKÝ (RAL 9006) KOTVENÍ: ZBOKU DO STĚNY HMOTNOST: 7,1 kg/ks, CELKEM 4ks CELKOVÁ HMOTNOST: 28,4 kg
$\frac{Z}{26}$	<u>ZÁBRADLÍ RAMPA B0.10</u> ZÁBRADLÍ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ 50x50x3 VÝPLŇ: TAHOKOV – ČTVERCOVÁ OKA 16/14, DO RÁMŮ Z L 30x30x3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 2X ZÁKLAD + 2X EMAIL SYNTETICKÝ RAL9006 MADLO: 40x50, ZAOBLENÉ HRANY, MATERIÁL: BUK, LAKOVANÝ VÝŠKA MADLA: 1000mm 1 bm ZÁBRADLÍ – 18 kg VČETNĚ TAHOKOVU KOTVENÍ DO PODLAHY CELKEM: 6bm
$\frac{Z}{27}$	<u>OC. SCHODY – POSUVNÉ NA KOLEČKÁCH B0.31</u> MONTOVANÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SCHODNICE, POROROŠTY, NOSNÉ A OPĚRNÉ SLOUPY, ZÁBRADLÍ, PODESTA POVRCH. ÚPRAVA – ŽÁR. POZINK, ANTIKORO NÁTĚR CELKEM: 1ks
$\frac{Z}{28}$	 <u>NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ ŠIKMÉ RAMPY</u> 1 – ČERNÁ PÁSOVINA (MADLO) – 10/40(50) – RAL 9005 2 – NA OSU SPÁRY FASÁDY SVISLÉ PÁSKY BUDOU UKOTVENY DO PÁSKU POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU TY BUDOU POTOM ZALITY NÁŠLAPNOU VRSTVOU BETONU, HORNÍ PÁSEK (MADLO) BUDE PŘIVAŘEN NA STOJINY – ČERNÁ RAL 9005 CELKEM: 18bm
Č. PŘÍLOHY :	
STRANA :	
DKP_DPS_A_SO02_A00_X06	
09	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
Z 29	<u>VRATA</u> OCELOVÉ VRATA 2600/3100 DVOUKŘIDLOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, IZOLOVANÉ, HLADKÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, Z POZINKOVANÉHO PLECHU O SÍLE 0,8 MM, BARVA ČERNÁ RAL 9005 RÁM UPRAVEN PRO ZATEPLENÍ V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ JSOU DVEŘE ZESÍLENY DŘEVĚNÝMI A U ZÁMKU PLASTOVÝMI VÝZTUHAMÍ OCELOVÝ PLÁŠŤ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM DVEŘE JSOU OSAZENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY 80/10 VD M8 NI ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2.K$), POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ CELKEM: 1KS
Z 30	POKLOP ŠACHTY 1400x1950mm NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÉ L-PROFILY 70x70x6mm (CELKEM 18m) OCELOVÝ PLECH tl.5mm (2,8m²)
Z 31	POKLOP ŠACHTY 1600x1200mm NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÉ L-PROFILY 70x70x6mm (CELKEM 14m) OCELOVÝ PLECH tl.5mm (2m²)
Z 32	REPASE POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ (KOUŘOVÉ Klapky 1500x700) VČ. MECHANIZMU OTVÍRÁNÍ CELKEM 3ks
Z 33	 <u>ZÁBRADLÍ NA TERASE 2.NP</u> OCELOVÝ DUTÝ PROFIL Ø50MM, ČERNÁ RAL 9005 KOTVENÍ DO STĚNY ø 1,2m OC. PLOTNA 150x150x10mm + 4x CHEMICKÁ KOTVA CELKEM: 36M
Z 34	<u>SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ V REŽII</u> ZÁBRADLÍ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 50x50x3 VÝPLŇ: TAHOKOV – ČTVERCOVÁ OKA 16/14, DO RÁMŮ Z L 30x30x3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 2X ZÁKLAD + 2X EMAIL SYNTETICKÝ RAL9006 MADLO: 40x50, ZAOKLENÉ HRANY, MATERIÁL: BUK, LAKOVANÝ VÝŠKA MADLA: 1000mm 1 bm ZÁBRADLÍ – 18 kg VČETNĚ TAHOKOVU KOTVENÍ DO PODLAHY CELKEM: 2,6bm
Z 35	REPASE ODVĚTRÁNÍ TRAFOSTANICE OCELOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ 900x600, REPASE, NOVÝ ČERNÝ NÁTĚR OSAZENÍ NA NOVE ZATEPLENÍ CELKEM 2KS
Z 36	<u>ZÁBRADLÍ ÚNIKOVÉ SCHIŠTĚ</u> ZÁBRADLÍ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 50x50x3 VÝPLŇ: TAHOKOV – ČTVERCOVÁ OKA 16/14, DO RÁMŮ Z L 30x30x3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 2X ZÁKLAD + 2X EMAIL SYNTETICKÝ RAL9006 MADLO Z OCELOVÉ KRUHOVÉ TRUBKY (TR Ø54x3.0), v=900mm NAD PODLAHOU 1 bm ZÁBRADLÍ – 18 kg VČETNĚ TAHOKOVU KOTVENÍ DO PODLAHY A DO OCELOVÝCH SLOUPŮ CELKEM: 40bm
Z 37	<u>OCELOVÝ ŽEBŘÍK</u> Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø40mm, ČERNÁ RAL 9005 VÝŠKA 1,1m, ŠÍŘKA 0,8m CELKEM 2KS
Č. PŘÍLOHY : STRANA : DKP_DPS_A_SO02_A00_X06 10	