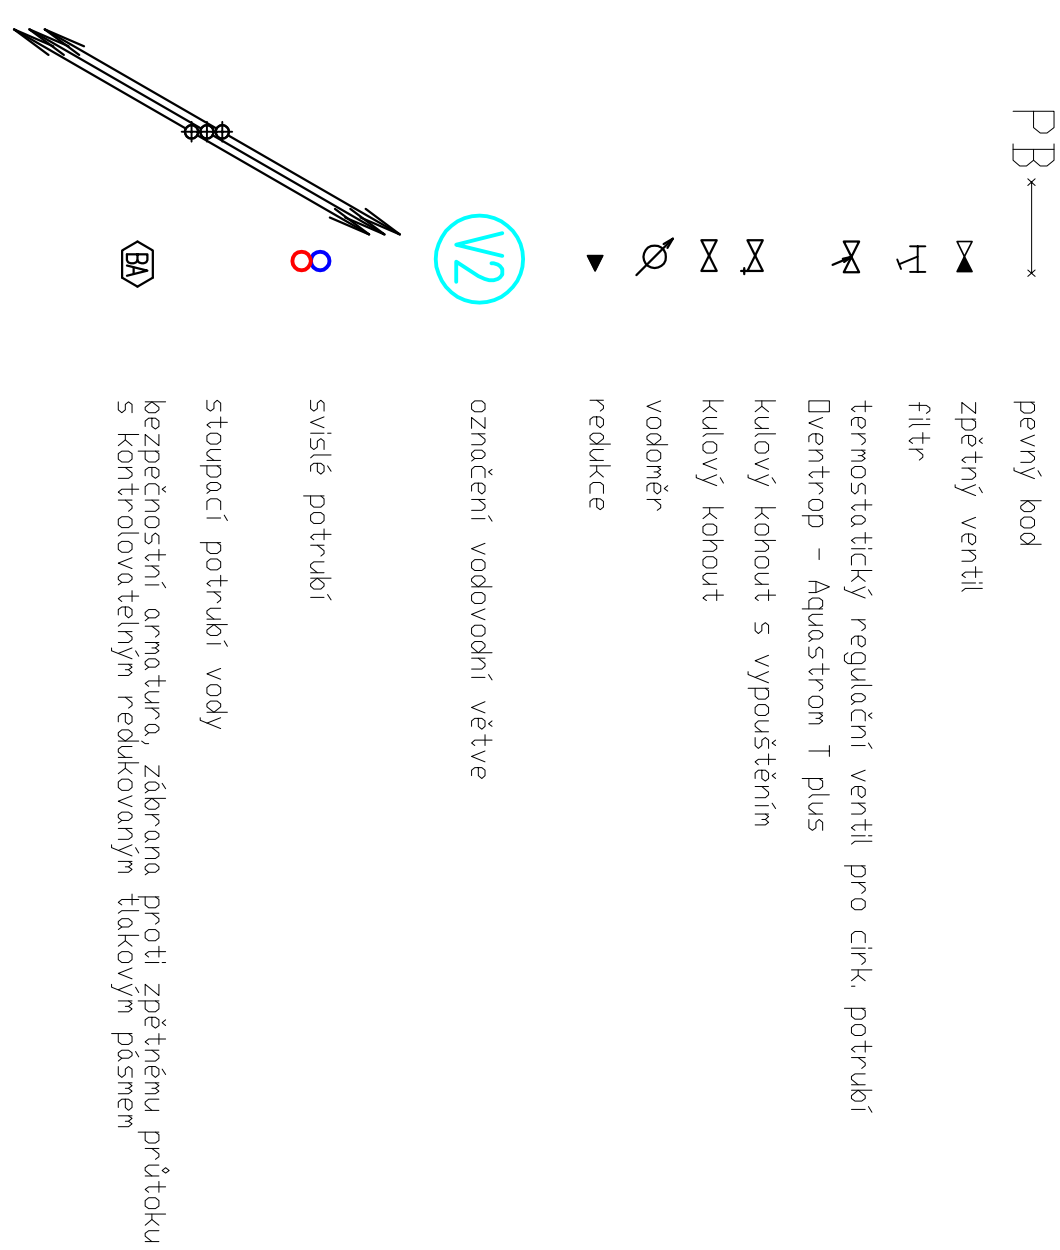


[illegible]

	STOCHASTIC TEXT
VL	VLE = 20x2.8 20x3.4
SP	SP = 20x3.4
D	D = 20x2.8 20x3.4
U	U = 20x2.8 20x3.4
PZ	PZ = 20x2.8
W	W = 20x2.8
VV	WV = 20x2.8
V	
Vyřizovací ventil	

POTRUBI	VENTIL (DN)
20x2,8; 20x3,4	DN15
25x3,5; 25x4,2	DN20
32x4,4; 32x5,4I	DN25
40x5,5	DN32
50x6,9	DN40
63x8,6	DN50
75x10,3	DN65

- Studená voda – potrubí PPR PN 16
- — — — — Teplá voda – stupnicí, horizontální rozvody STABI PN20
 - přípojovací potrubí PPR PN20
- — — — — Cirkulace – stupnicí, horizontální rozvody potrubí STABI PN20
 - přípojovací potrubí PPR PN20
- Požární voda – potrubí pozinkované

V místě křížení zpravoděckých se vzdíračnicemi, vest potrubí zavorovacími nad potrubím vzduchotechniky co nejblíže ke stropu.

V místě křížení zpravoděckých s prvky, vest potrubí nad prvky a zářítka pod stropní osvětlení vyvodí pro zařizovací předměty je nutno připravit jednotlivým, skutečně daným typům techn. zor. předmětů.

NUMBER	DATE	ROOMS
1		

TSK 10,000 = 246,580 m.r.m. Bp

[illegible]