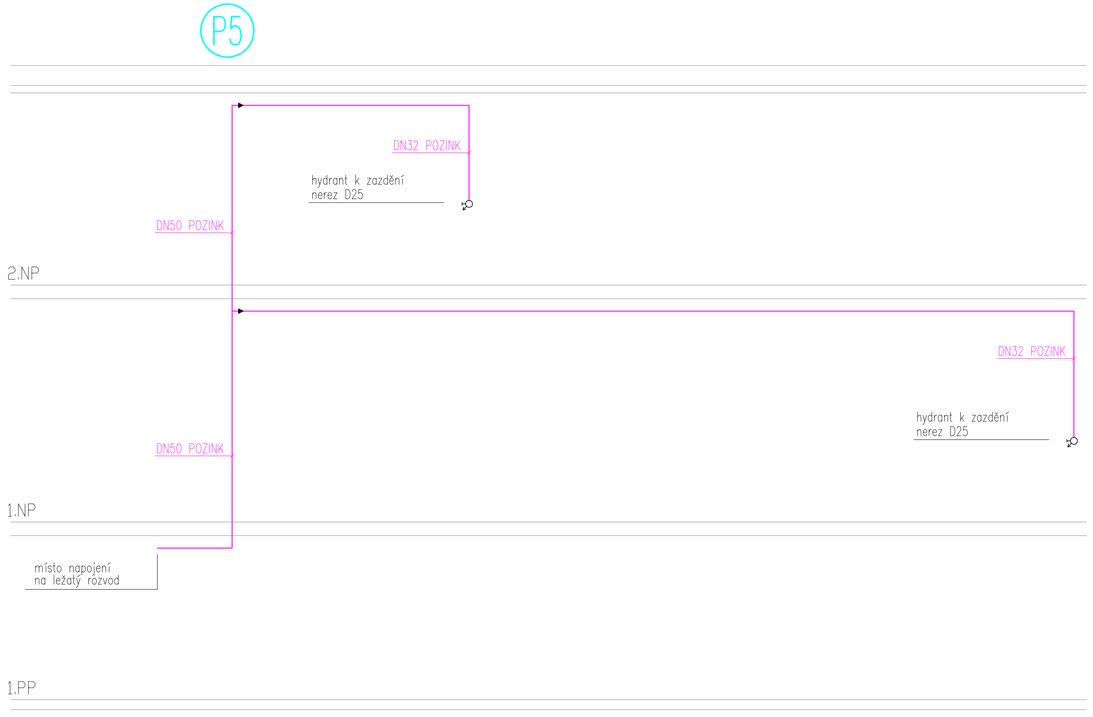

DIMENZE VENTILŮ NA POTRUBÍ

POTRUBÍ	VENTIL (DN)
20x2,8; 20x3,4	DN15
25x3,5; 25x4,2	DN20
32x4,4; 32x5,4i	DN25
40x5,5	DN32
50x6,9	DN40
63x8,6	DN50
75x10,3	DN65

DIMENZE POTRUBÍ

VL=	20x2,8	20x3,4
SP=	20x2,8	20x3,4
D =	20x2,8	20x3,4
U =	20x2,8	20x3,4
PZ=	20x2,8	TEPLá
WC=	20x2,8	(PPR PN20)
	STUDENá	
	(PPR PN16)	

IZOLACE NA POTRUBÍ

POTRUBÍ TV, CTV (STABI PN20), (PPR PN20)		IZOLACE (ROCKWOOL)	POTRUBÍ SV (PPR PN16)	IZOLACE (MIRELON)
20x2,8;	20x3,4	TL.40mm	20x2,8	TL.9mm
25x3,5;	25x4,2	TL.40mm	25x3,5	TL.9mm
32x4,4;	32x5,4	TL.40mm	32x4,4	TL.9mm
40x5,5		TL.40mm	40x5,5	TL.9mm
50x6,9		TL.40mm	50x6,9	TL.9mm
63x8,6		TL.40mm	63x8,6	TL.9mm
75x10,3		TL.40mm	75x10,3	TL.9mm
POŽÁRNÍ POTRUBÍ (POZINK)			DN32	TL.9mm
			DN50	TL.9mm

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

VL	Výlevka
SP	Sprcha
D	Dřez
U	Umyvadlo
PZ	Pisoár
WC	Záchod
VV	Výtokový ventil

PB pevný bod

zpětný ventil

filtr

termostatický regulační ventil pro cirk. potrubí
□ventrop - Aquastrom T plus

kulový kohout s vypouštěním

kulový kohout

vodoměr

redukce

V2 označení vodovodní větve

BA bezpečnostní armatura, zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem

LEGENDA

Studená voda - potrubí PPR PN 16

Teplá voda - stoupací, horizontální rozvody potrubí STABI PN20
- připojovací potrubí PPR PN20

Cirkulace - stoupací, horizontální rozvody potrubí STABI PN20
- připojovací potrubí PPR PN20

Požární voda - potrubí pozinkované

POZNÁMKA:

V místě křížení zdravotechkiky se vzduchotechnikou, vést potrubí zdravotechniky nad potrubím vzduchotechniky co nejblíže ke stropu.
V místě křížení zdravotechkiky s průvlaky, vést potrubí pod průvlakem a zpátky pod strop.Umístění vývodů pro zařizovací předměty je nutno přizpůsobit jednotlivým, skutečně dodaným typům těchto zař. předmětů.



ZMĚNA		DATUM	PODPIS
-	-	-	

JTSK ±0,000 = 246,580 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. D. Kožušníková	Tomáš Bittner	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

AKCE
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

SO02– OBJEKT DOMU KULTURY
D00 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0299–00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2012
POČET FORMÁTŮ	4/A4

OBSAH PŘÍLOHY
–
SCHÉMA – VODOVOD – PRAVÉ KŘÍDLO (C)

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	A	54
	KÓD	DKP_DPS_A_SO02_D11_S2(C)

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, Č. JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.