

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Datum:			11/2012		Rozvoděč:			RM R1.1			Zak.číslo:			Akce:			DK POKLAD			Číslo výkresu:		Strana:	
Změna/Datum:											Popis:			ANALOGOVÉ VSTUPY						S01		2	

AD-AI8

ANALOGOVÉ VSTUPY / ANALOG INPUT

PLC1: 00

A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18
A11 GND	A12 GND	A13 GND	A14 GND	A15 GND	A16 GND	A17 GND	A18 GND
0	1	2	3	4	5	6	7
8	8	8	8	9	9	9	9

0 V

24 V

L

N

PE

Pg9

Pg9

Pg9

RM R1

WS LQ.2-1

JTY

2x2x1

RM R1

WS LQ.11-1

JTY

2x2x1

RM R1

WS LQ.12-1

JTY

2x2x1

QDT

0-10V

QDT

0-10V

QDT

0-10V

KVALITA

VZDUCHU

VZT.2.1

KVALITA


VZDUCHU


VZT.11.1

KVALITA

VZDUCHU


VZT.12.1

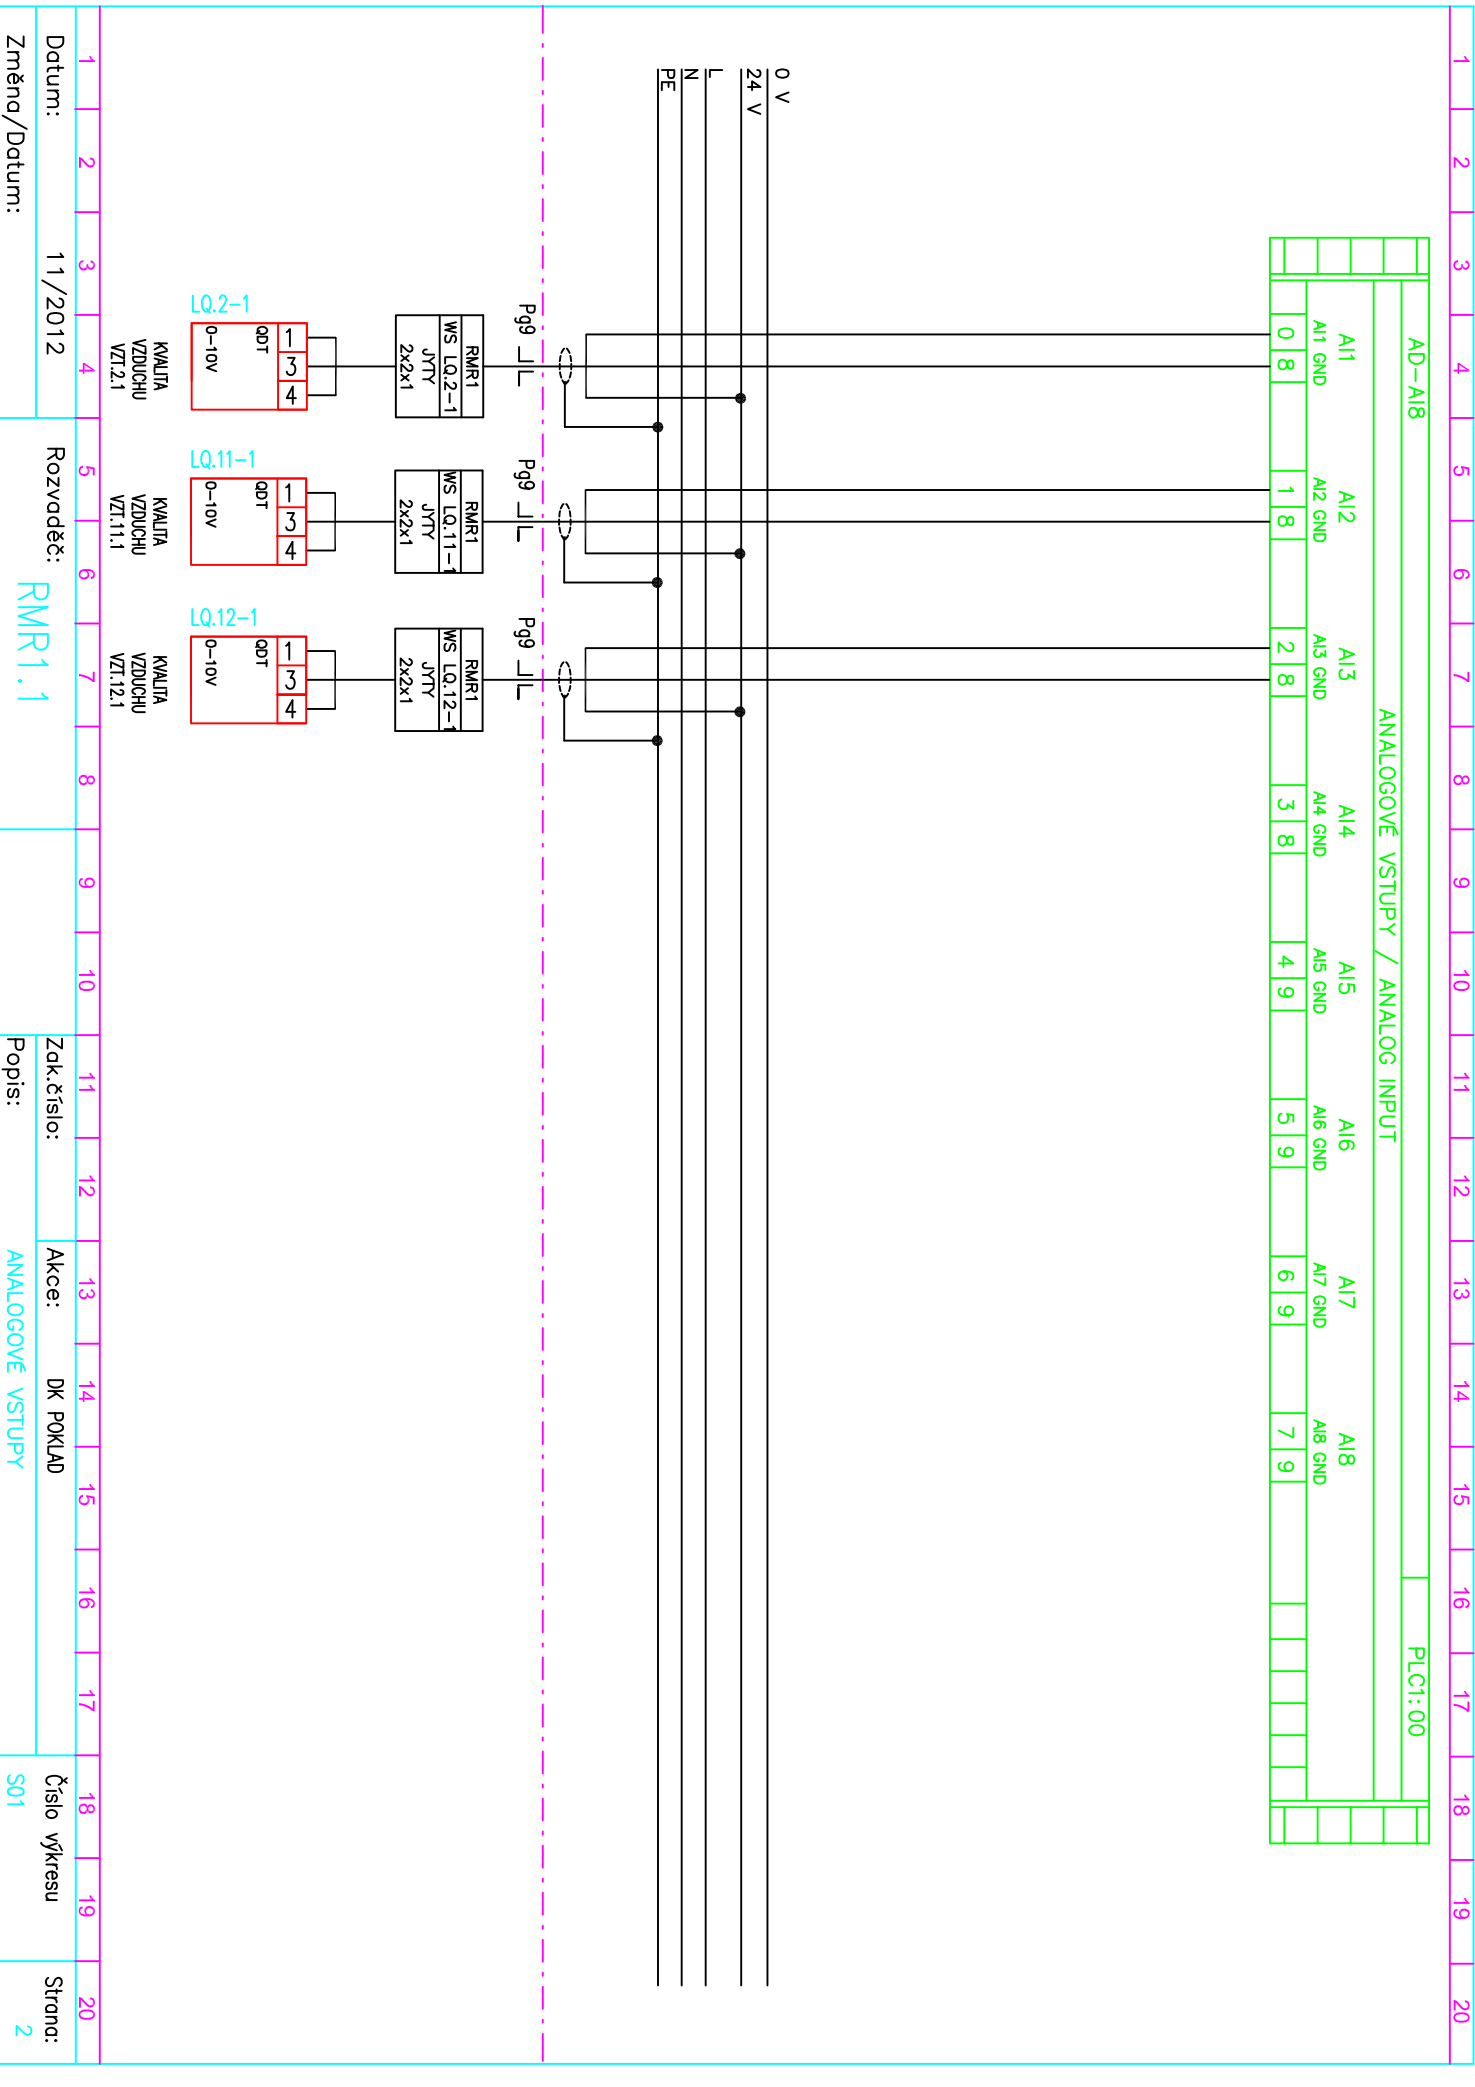[illegible][illegible]

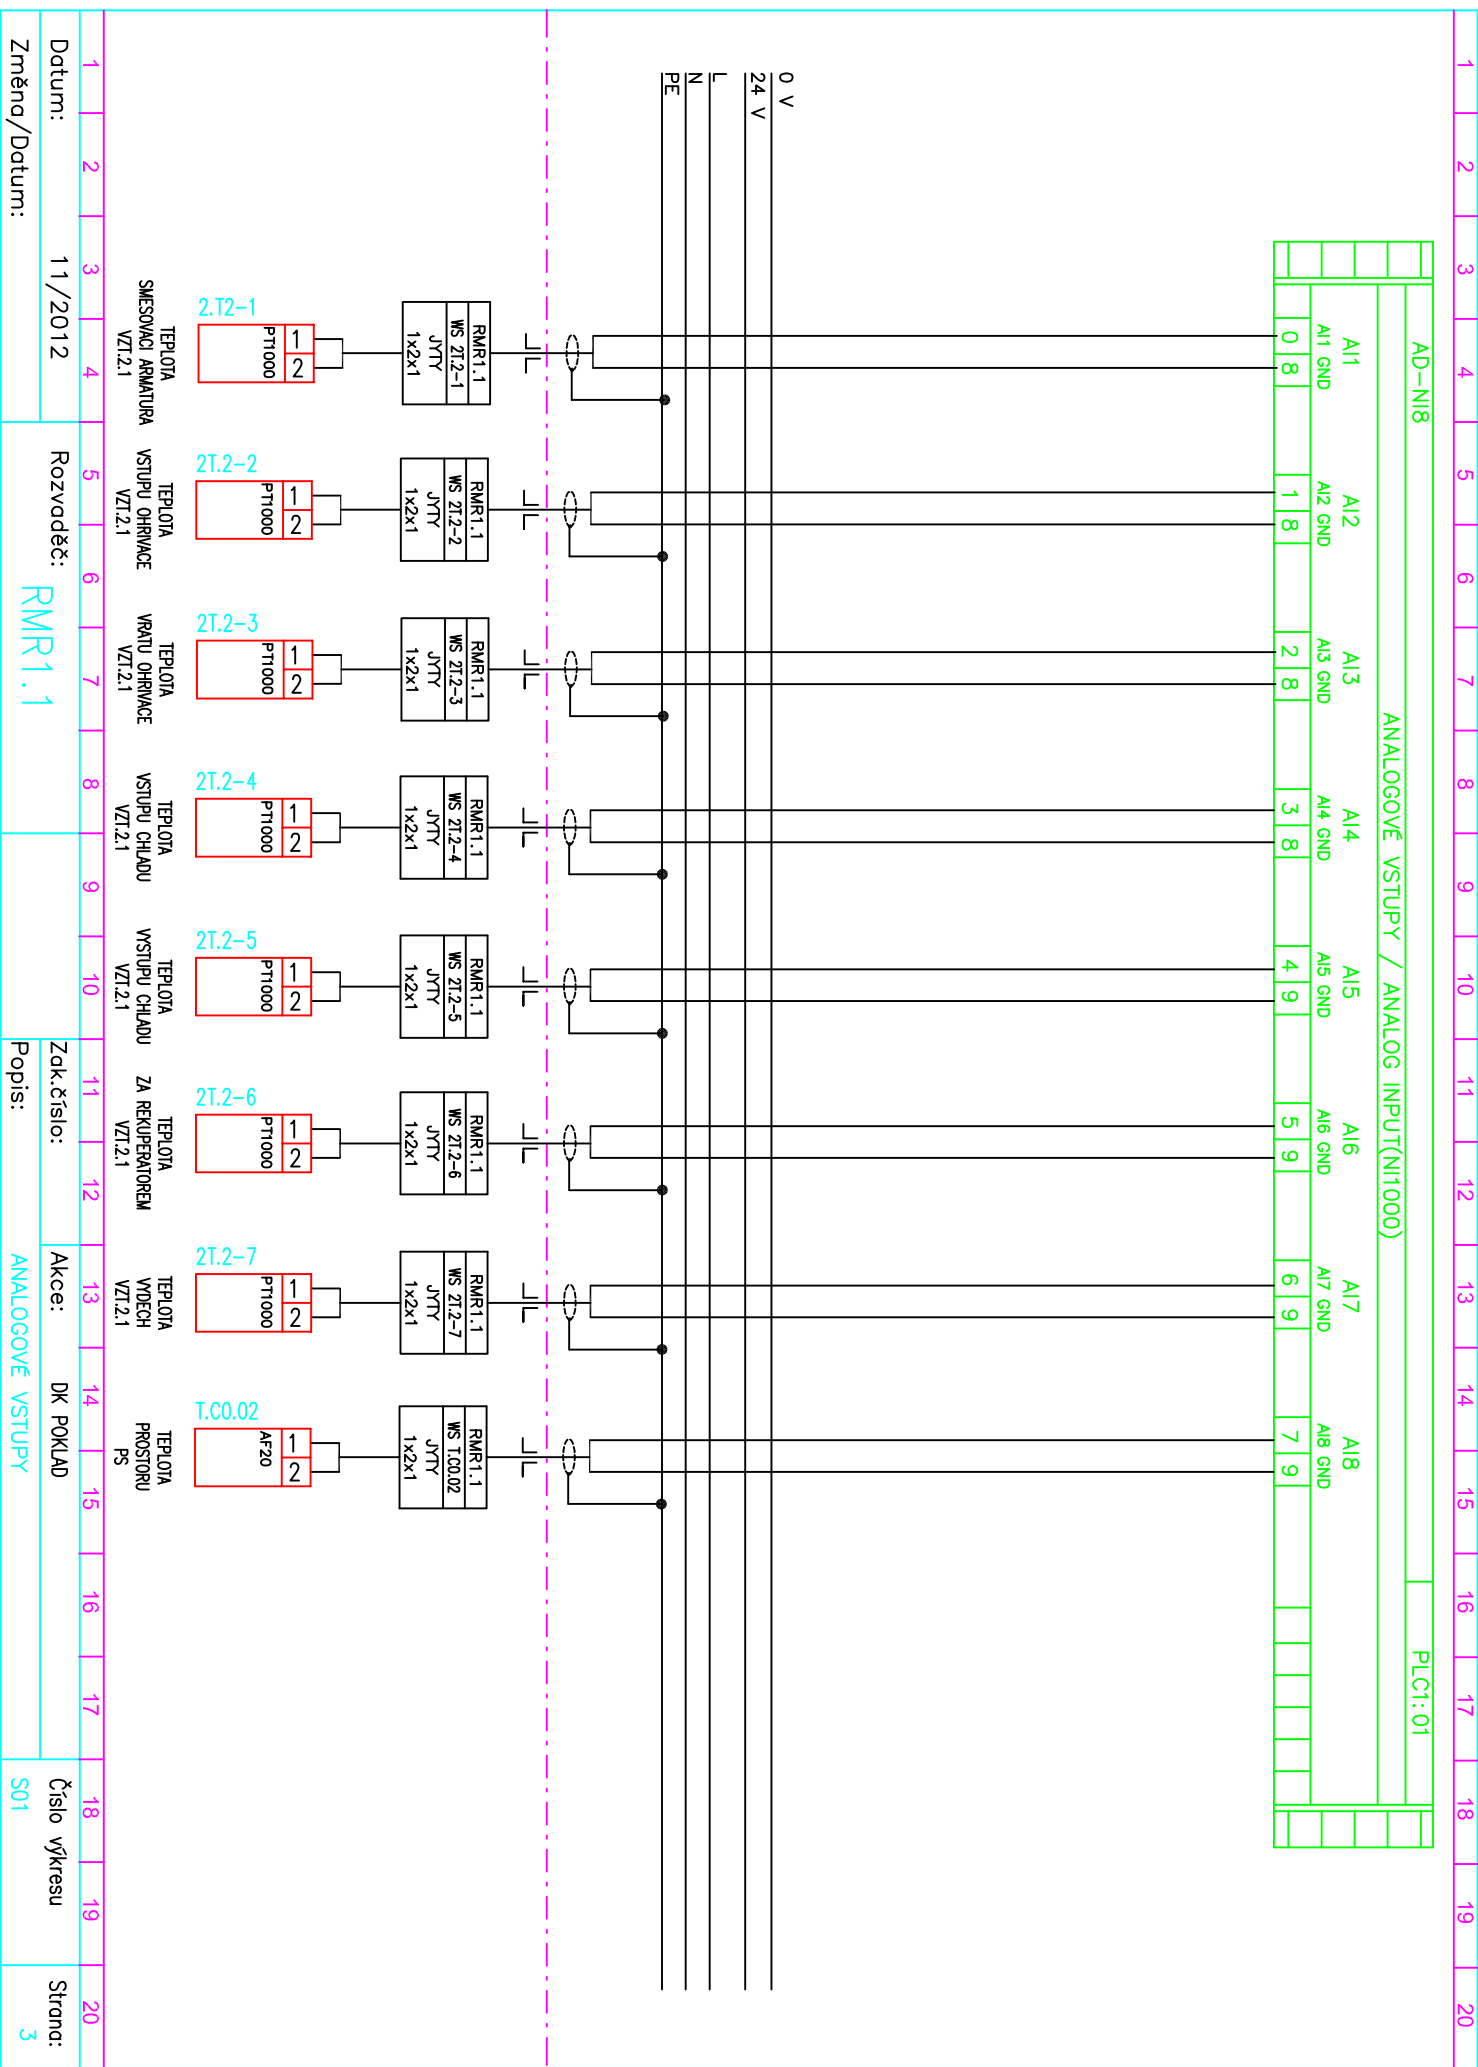

AD-NI8															
ANALOGOVÉ VSTUPY / ANALOG INPUT(NI1000)															
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8							
	A1 GND	A2 GND	A3 GND	A4 GND	A5 GND	A6 GND	A7 GND	A8 GND							
	0	1	2	3	4	5	6	7							
	8	8	8	8	9	9	9	9							

PLC1: 01

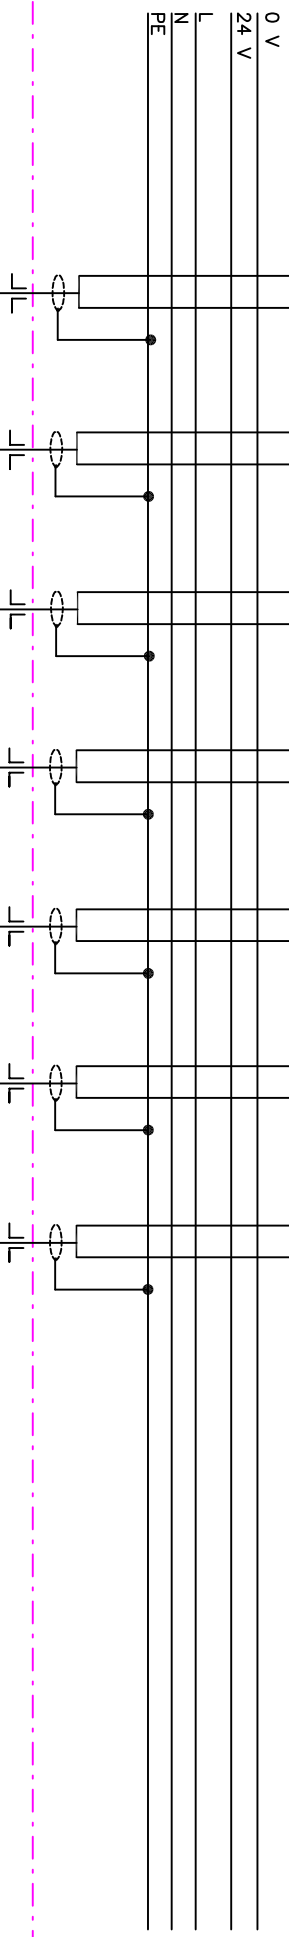

2.T11-1
PT1000

2T.11-2
PT1000

2T.11-3
PT1000

2T.11-4
PT1000

2T.11-5
PT1000

2T.11-6
PT1000

2T.11-7
PT1000

TEPLOTA
SMESOVACI ARMATURA
VZT.11.1

TEPLOTA
VSTUPU OHRAVACE
VZT.11.1

TEPLOTA
VRATU OHRAVACE
VZT.11.1

TEPLOTA
VSTUPU CHLAU
VZT.11.1

TEPLOTA
VSTUPU CHLAU
VZT.11.1

TEPLOTA
ZA REKUPERATOREM
VZT.11.1

TEPLOTA
VYDECH
VZT.11.1

Datum:
Změno/Datum:

11/2012

Rozvaděč:

RMRI.1

Zak.číslo:

Popis:

Akce: DK POKLAD

ANALOGOVÉ VSTUPY

Číslo výkresu


S01

Strana:

4


AD-NI8															
ANALOGOVÉ VSTUPY / ANALOG INPUT(NI1000)															
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8							
	A1 GND	A2 GND	A3 GND	A4 GND	A5 GND	A6 GND	A7 GND	A8 GND							
	0	1	2	3	4	5	6	7							
	8	8	8	8	9	9	9	9							


PLC1: 01

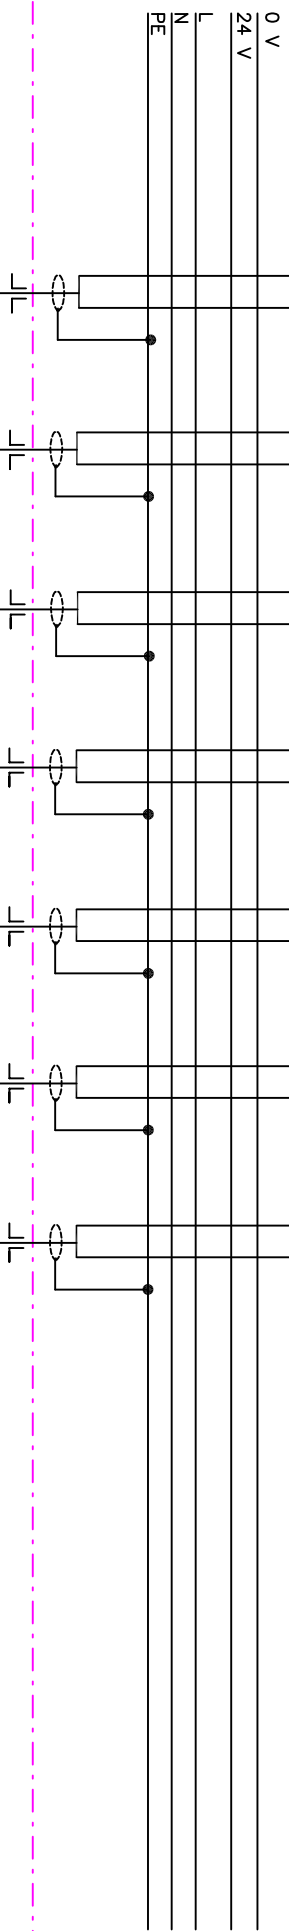


RMRI.1	WS 2T.12-1	JTY	1x2x1
2T.12-1	PT1000	1	2
RMRI.1	WS 2T.12-2	JTY	1x2x1
2T.12-2	PT1000	1	2
RMRI.1	WS 2T.13-3	JTY	1x2x1
2T.12-3	PT1000	1	2
RMRI.1	WS 2T.12-4	JTY	1x2x1
2T.12-4	PT1000	1	2
RMRI.1	WS 2T.12-5	JTY	1x2x1
2T.12-5	PT1000	1	2
RMRI.1	WS 2T.12-6	JTY	1x2x1
2T.12-6	PT1000	1	2
RMRI.1	WS 2T.12-7	JTY	1x2x1
2T.12-7	PT1000	1	2

TEPLOTA	SMEŠOVACÍ ARMATURA	VSTUPU OHŘIVACE	VRATU OHŘIVACE	VSTUPU CHLAU	VSTUPU CHLAU	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA
VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1	VZT.12.1

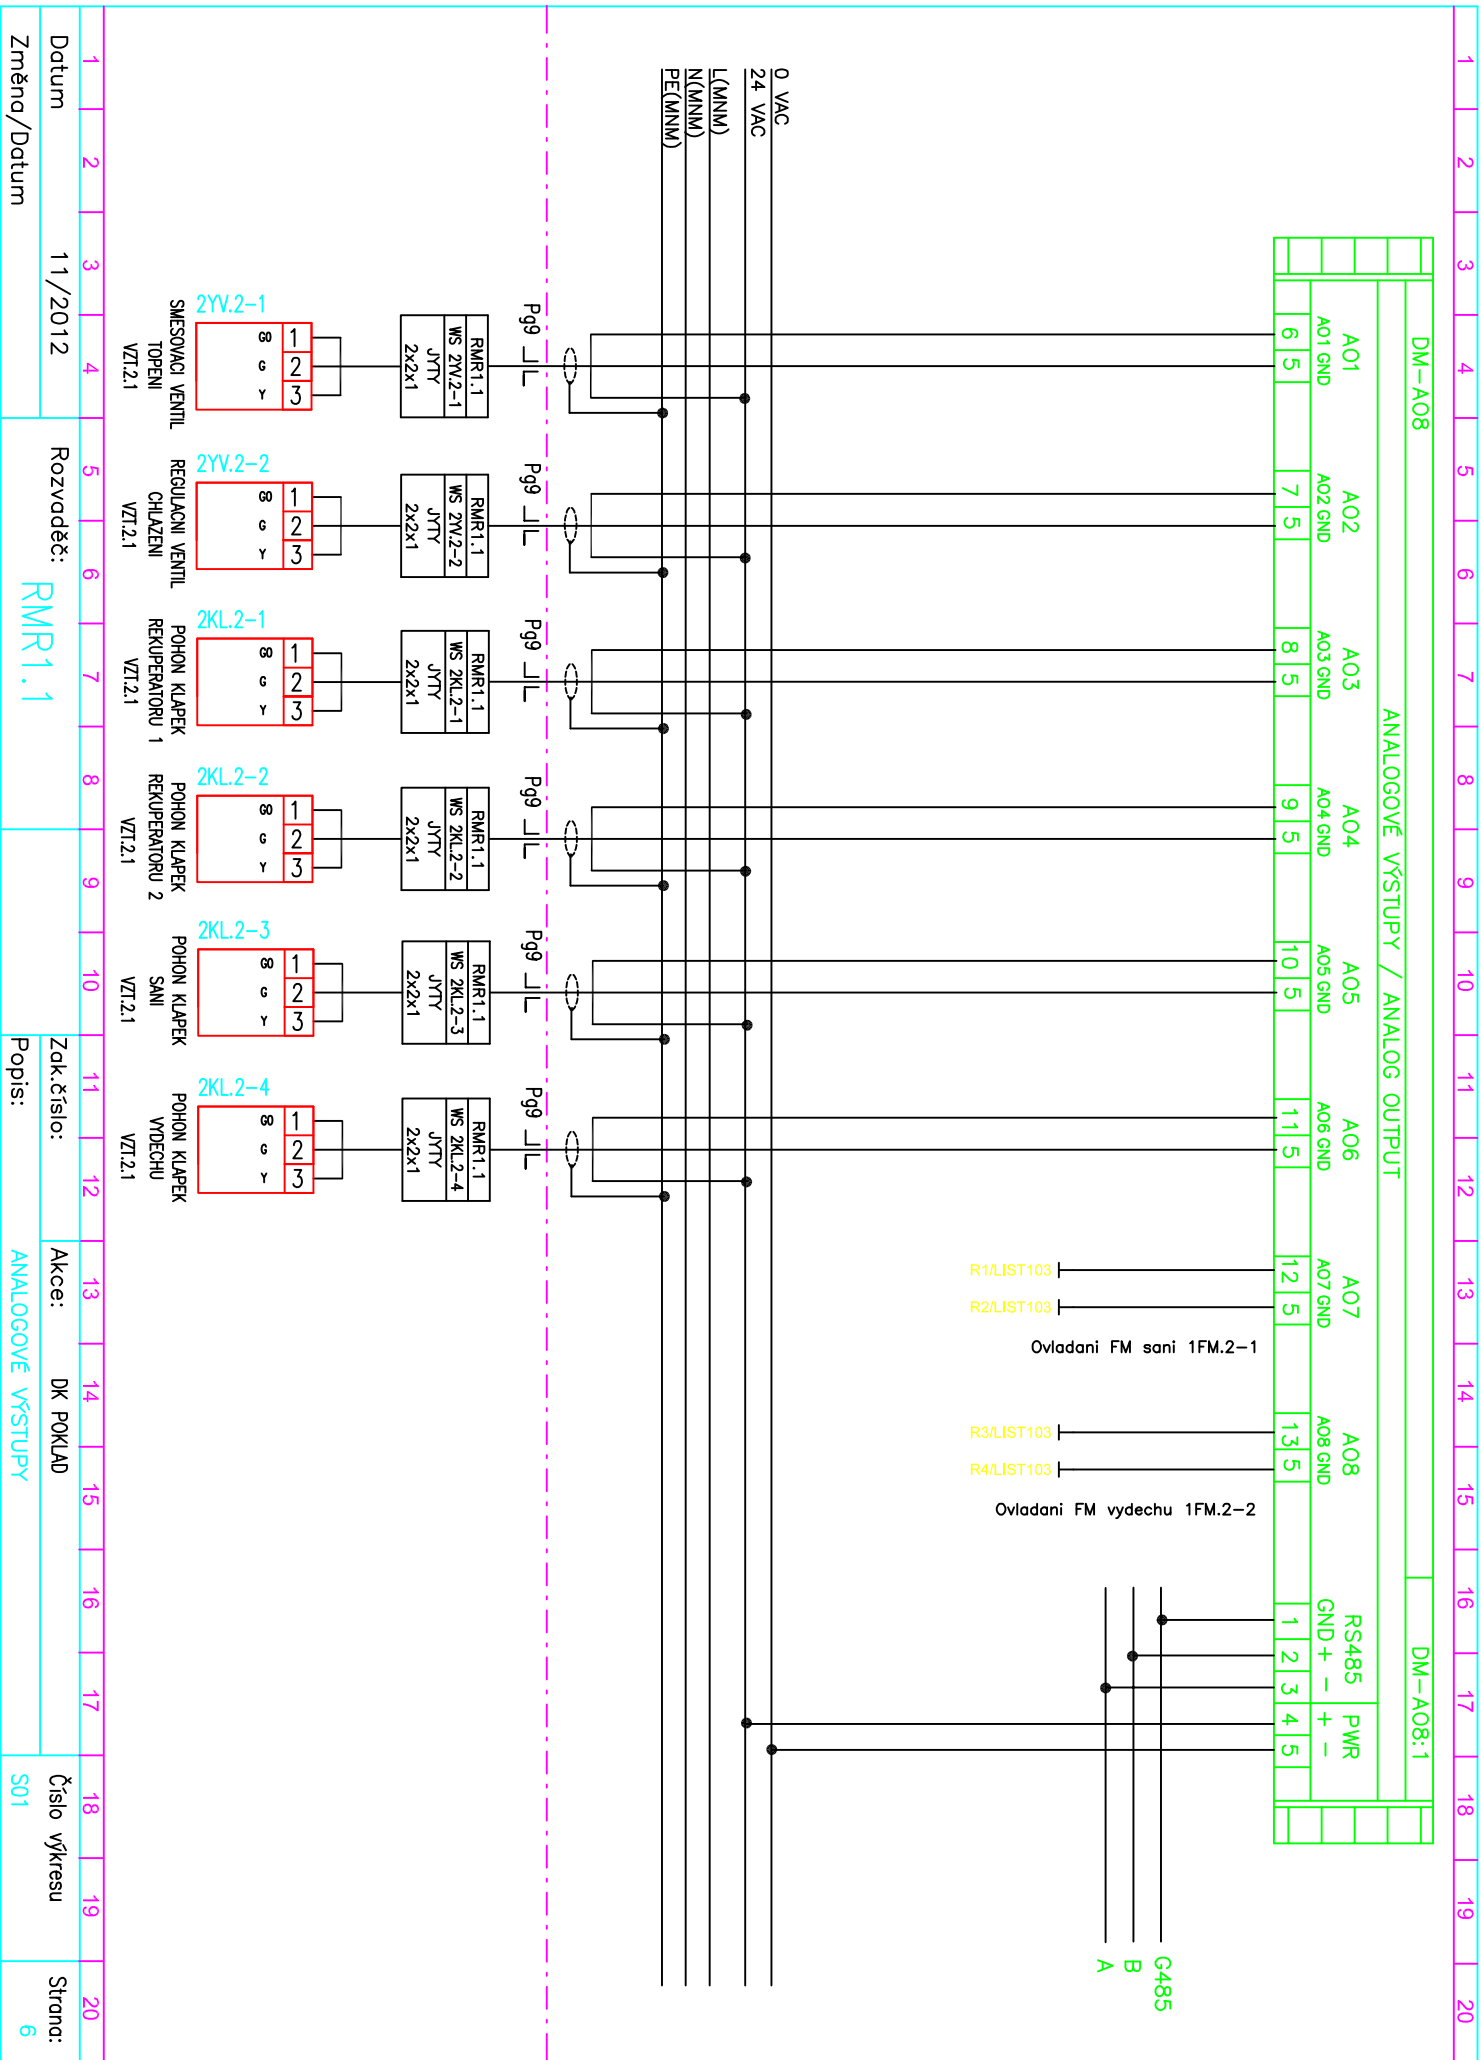

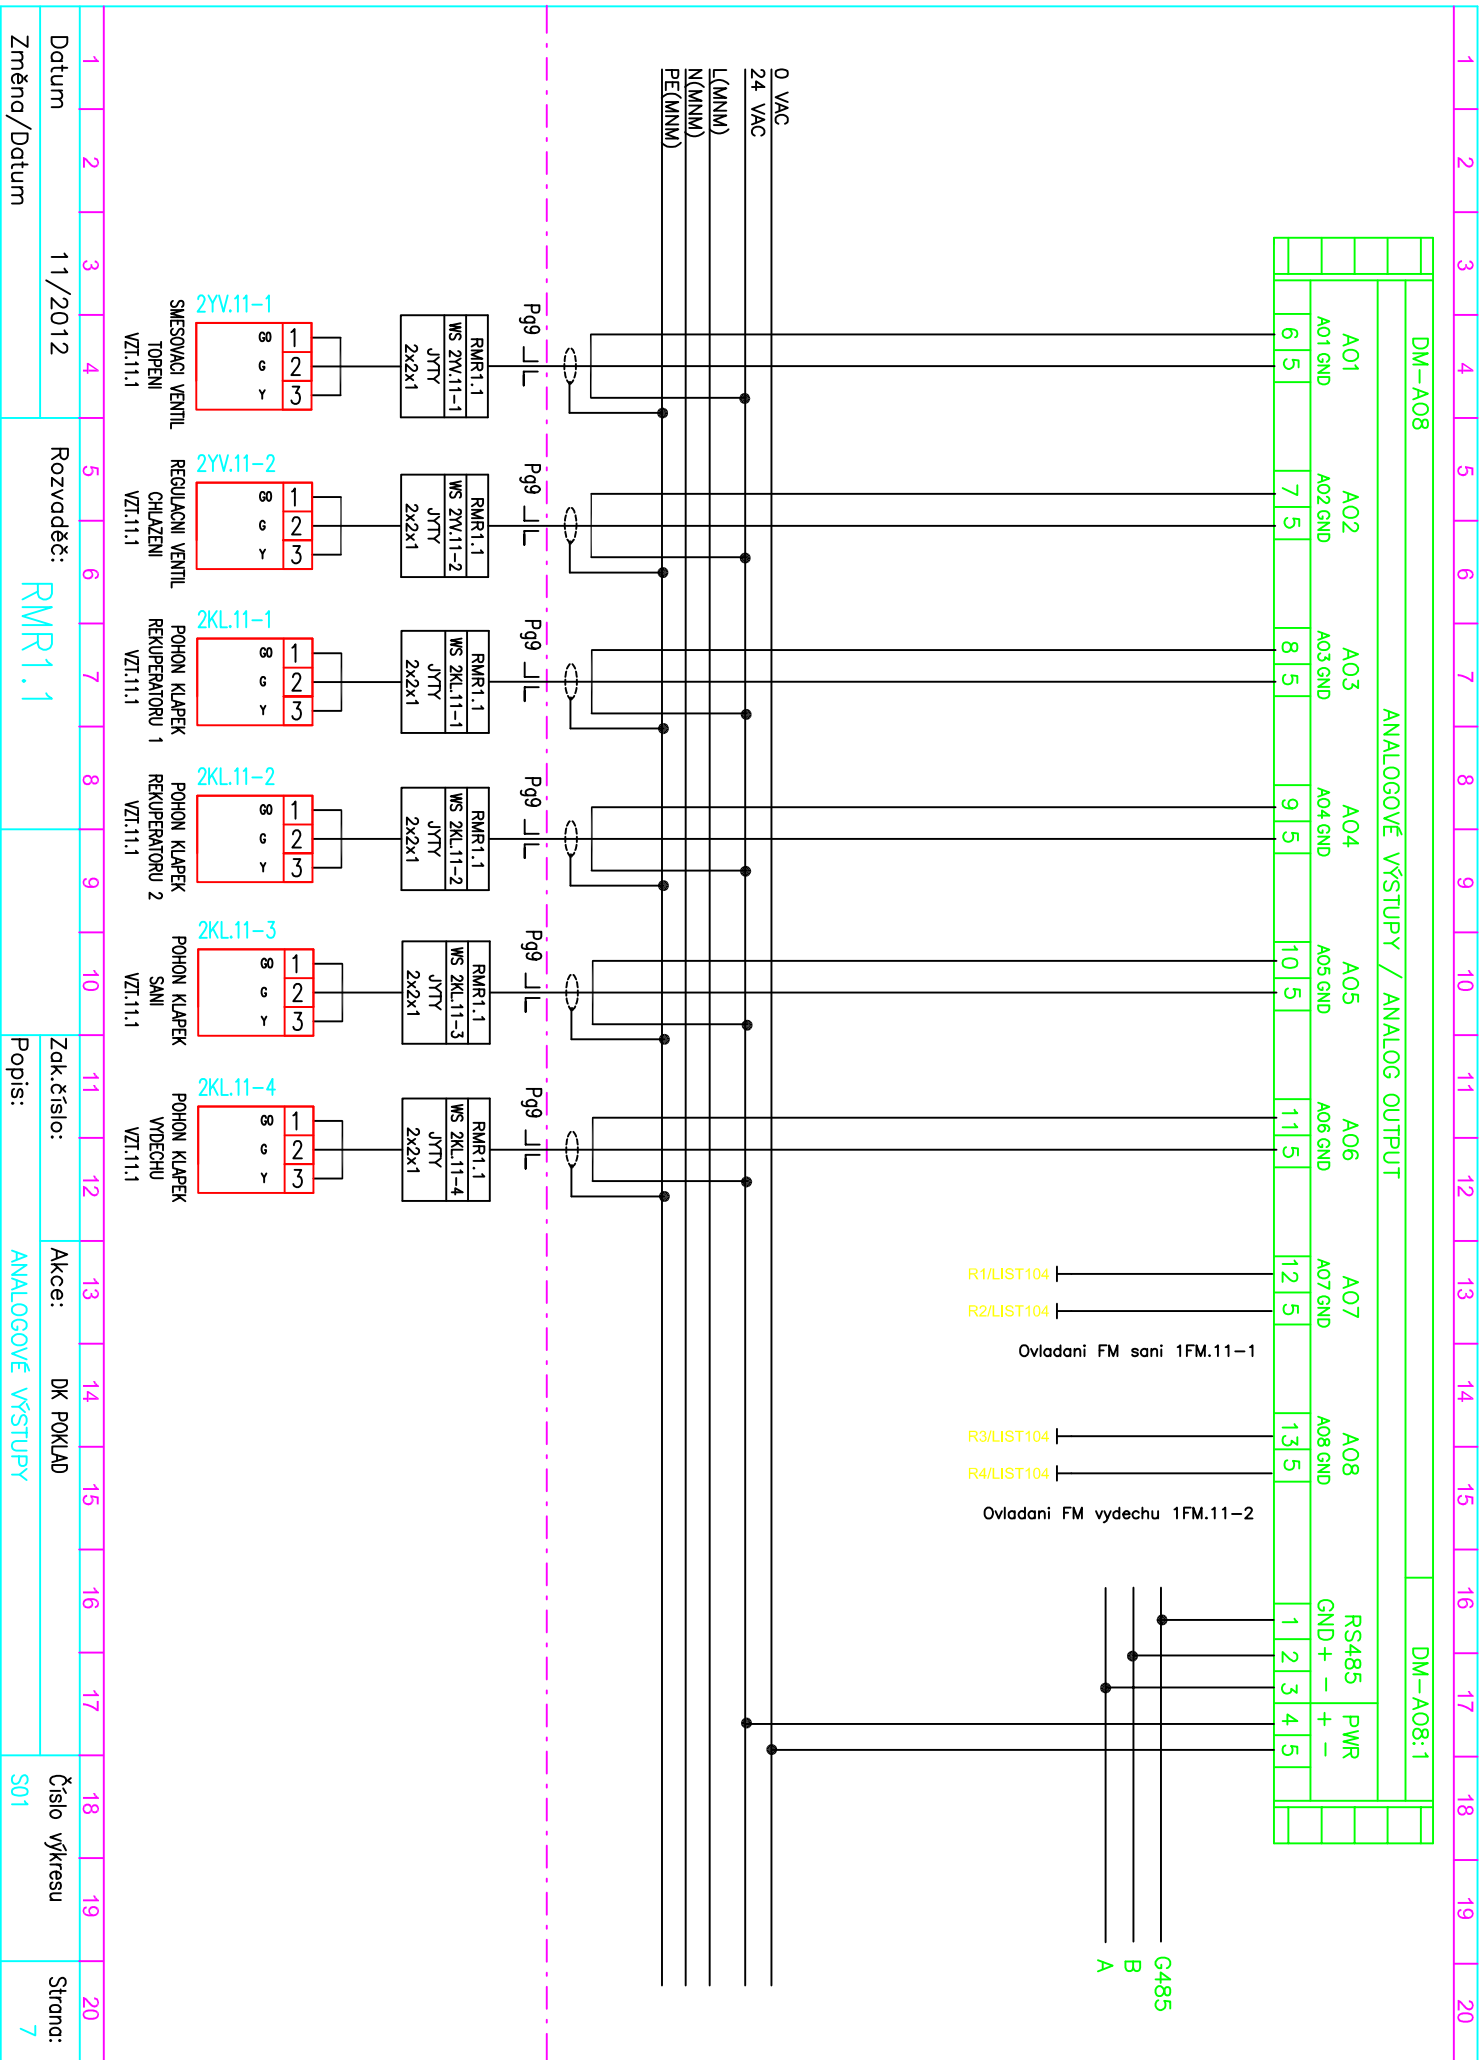

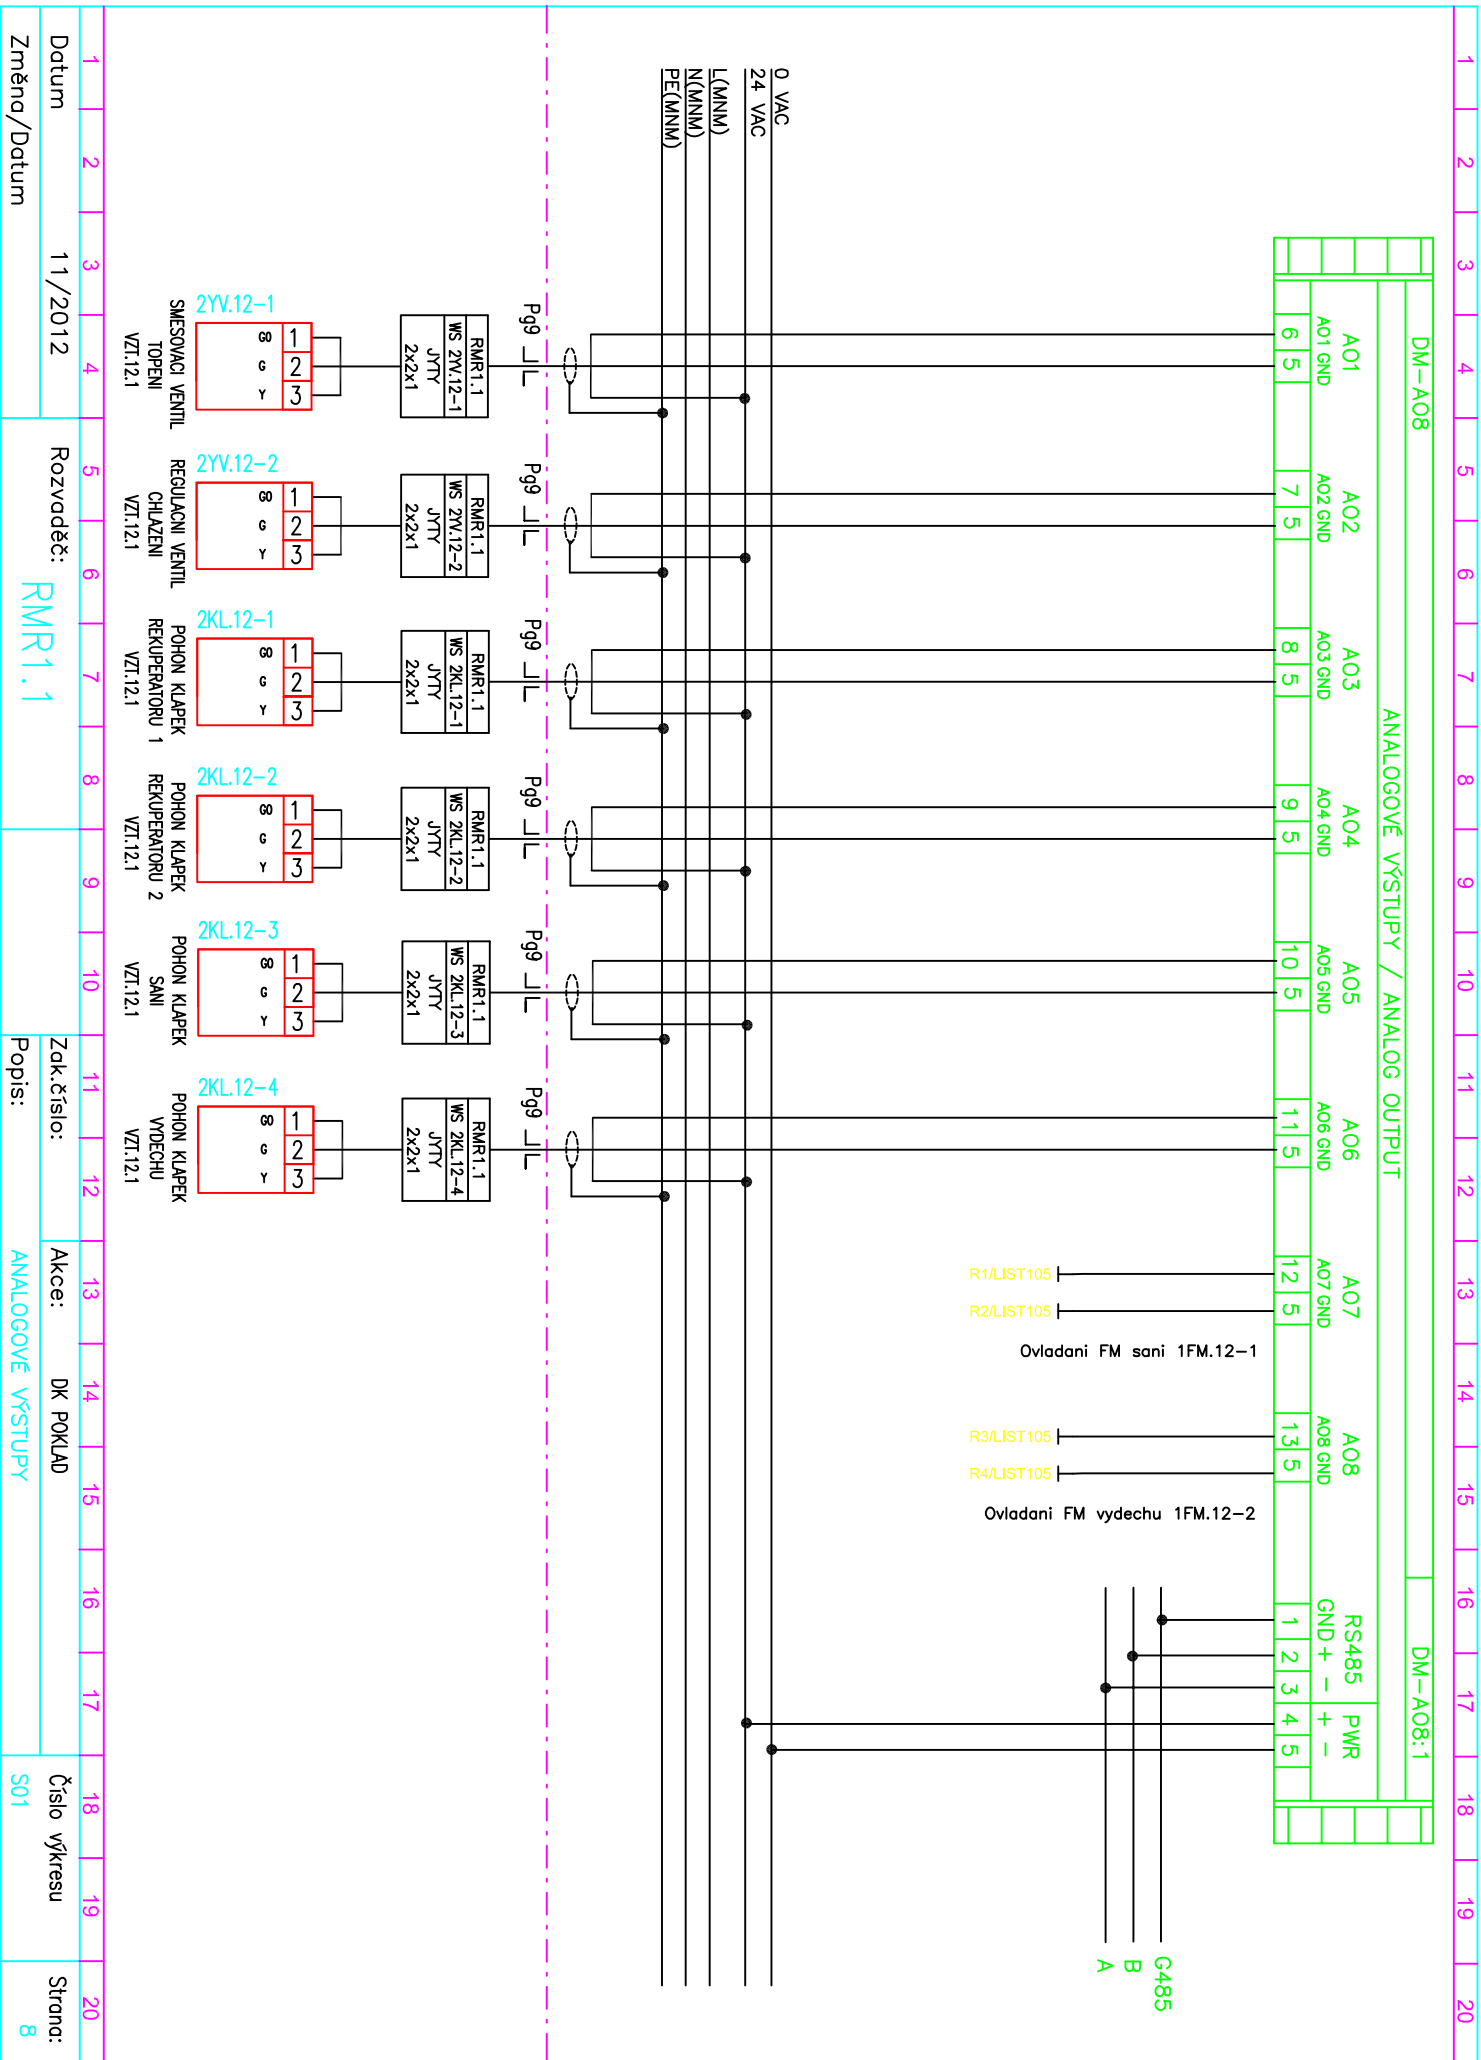

Zak.číslo:

Popis:

Akce:

Číslo výkresu


Strana:


ANALOGOVÉ VÝSTUPY


S01


DK POKLAD


8

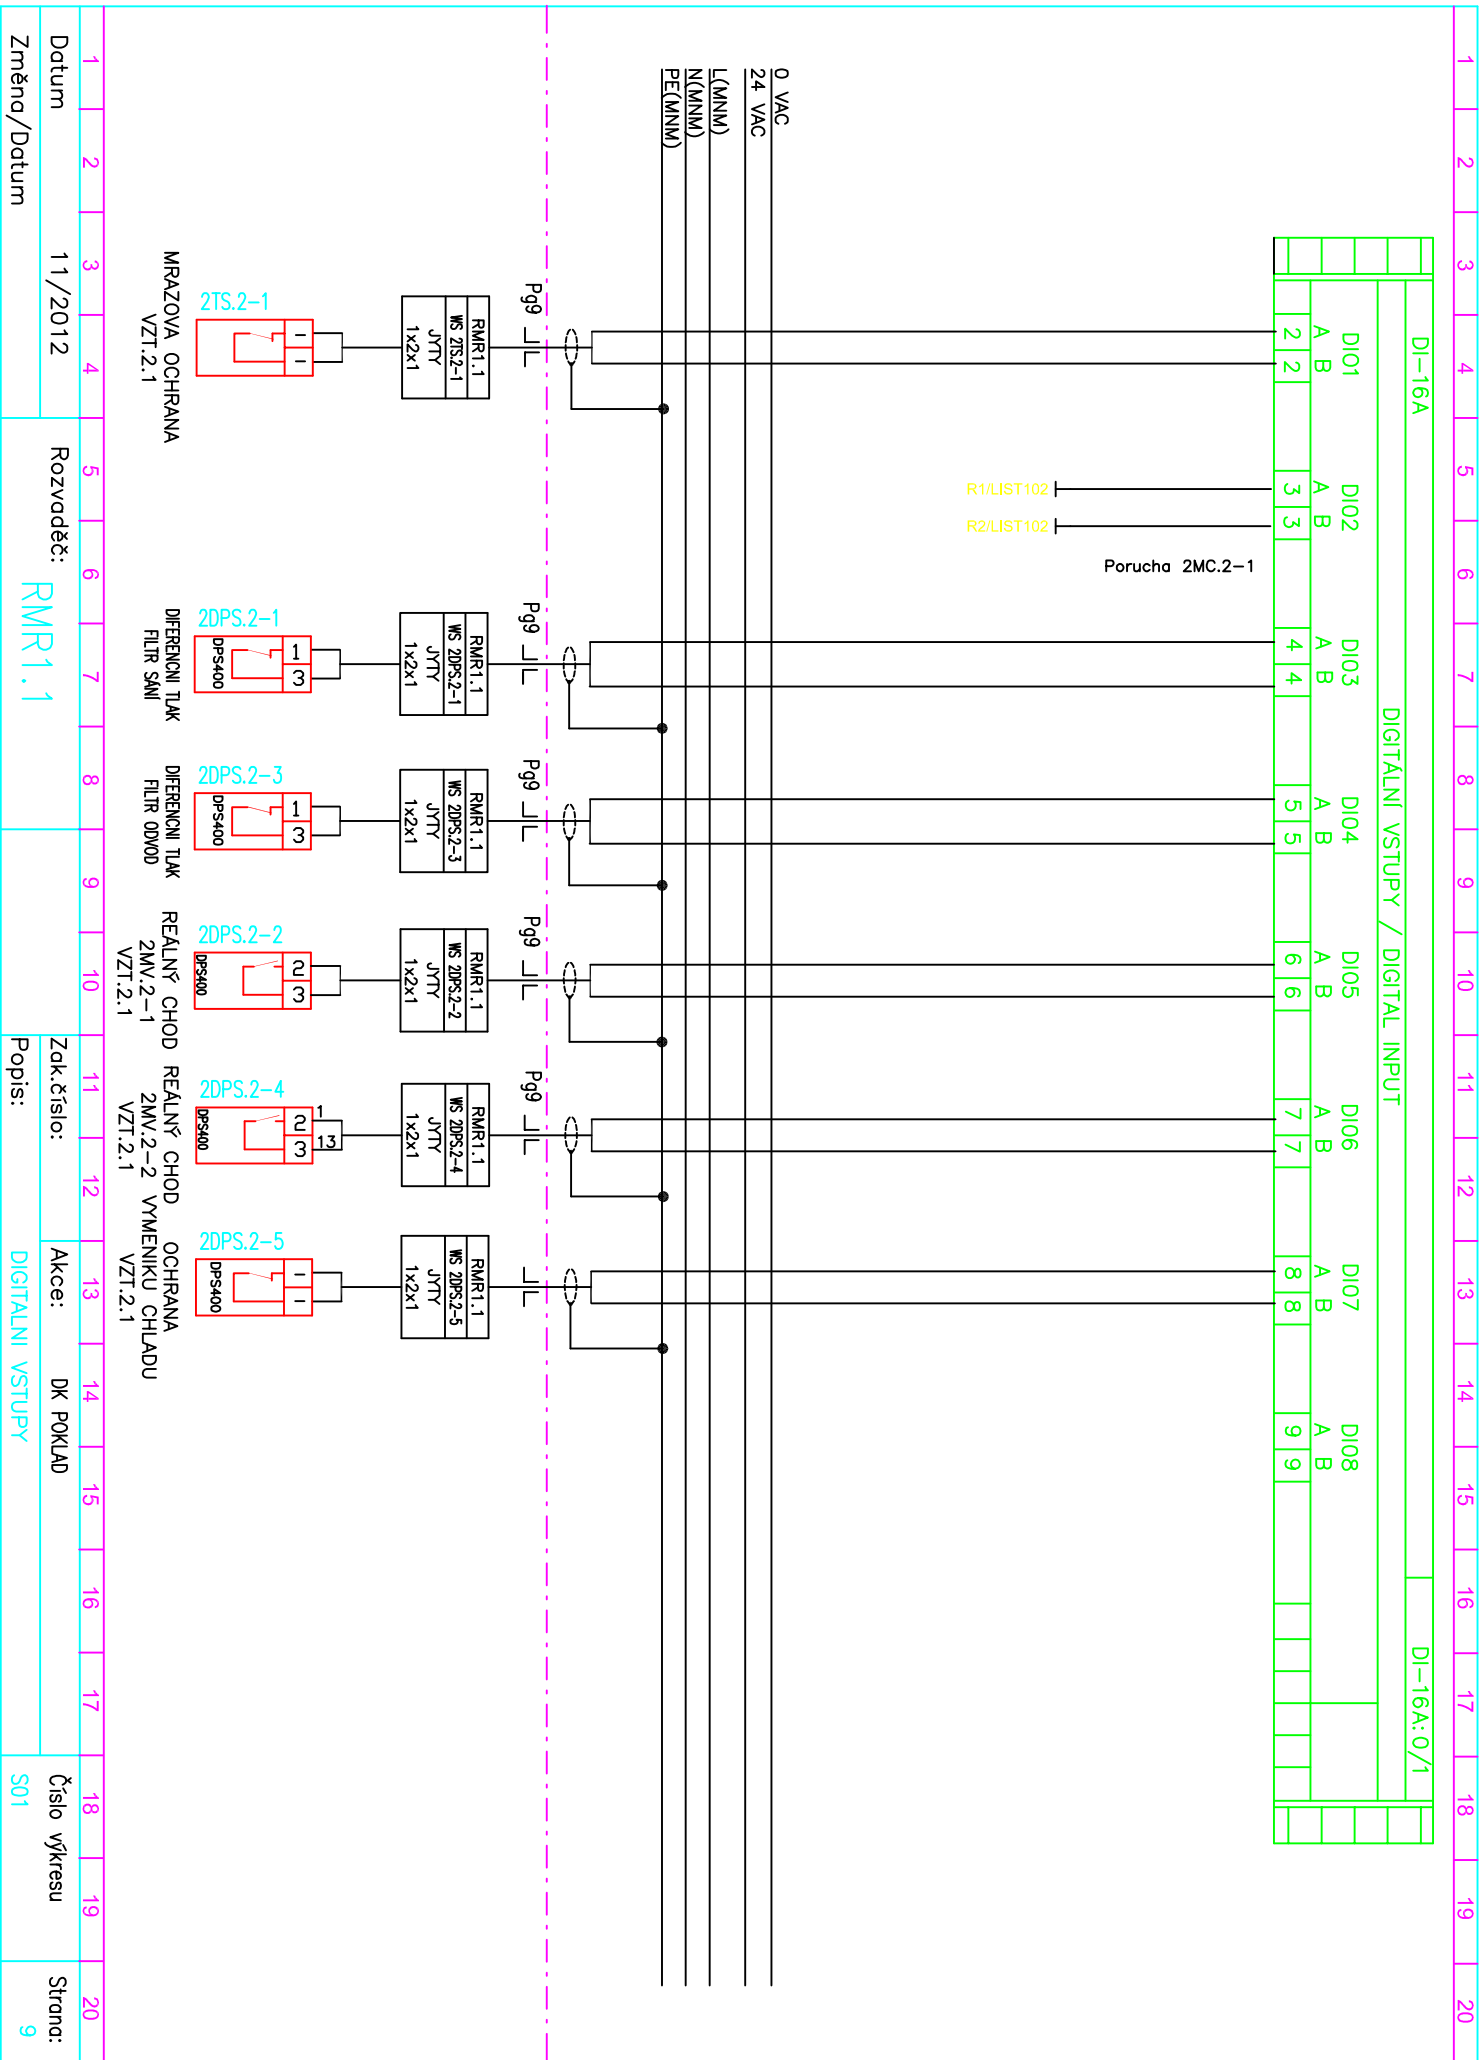

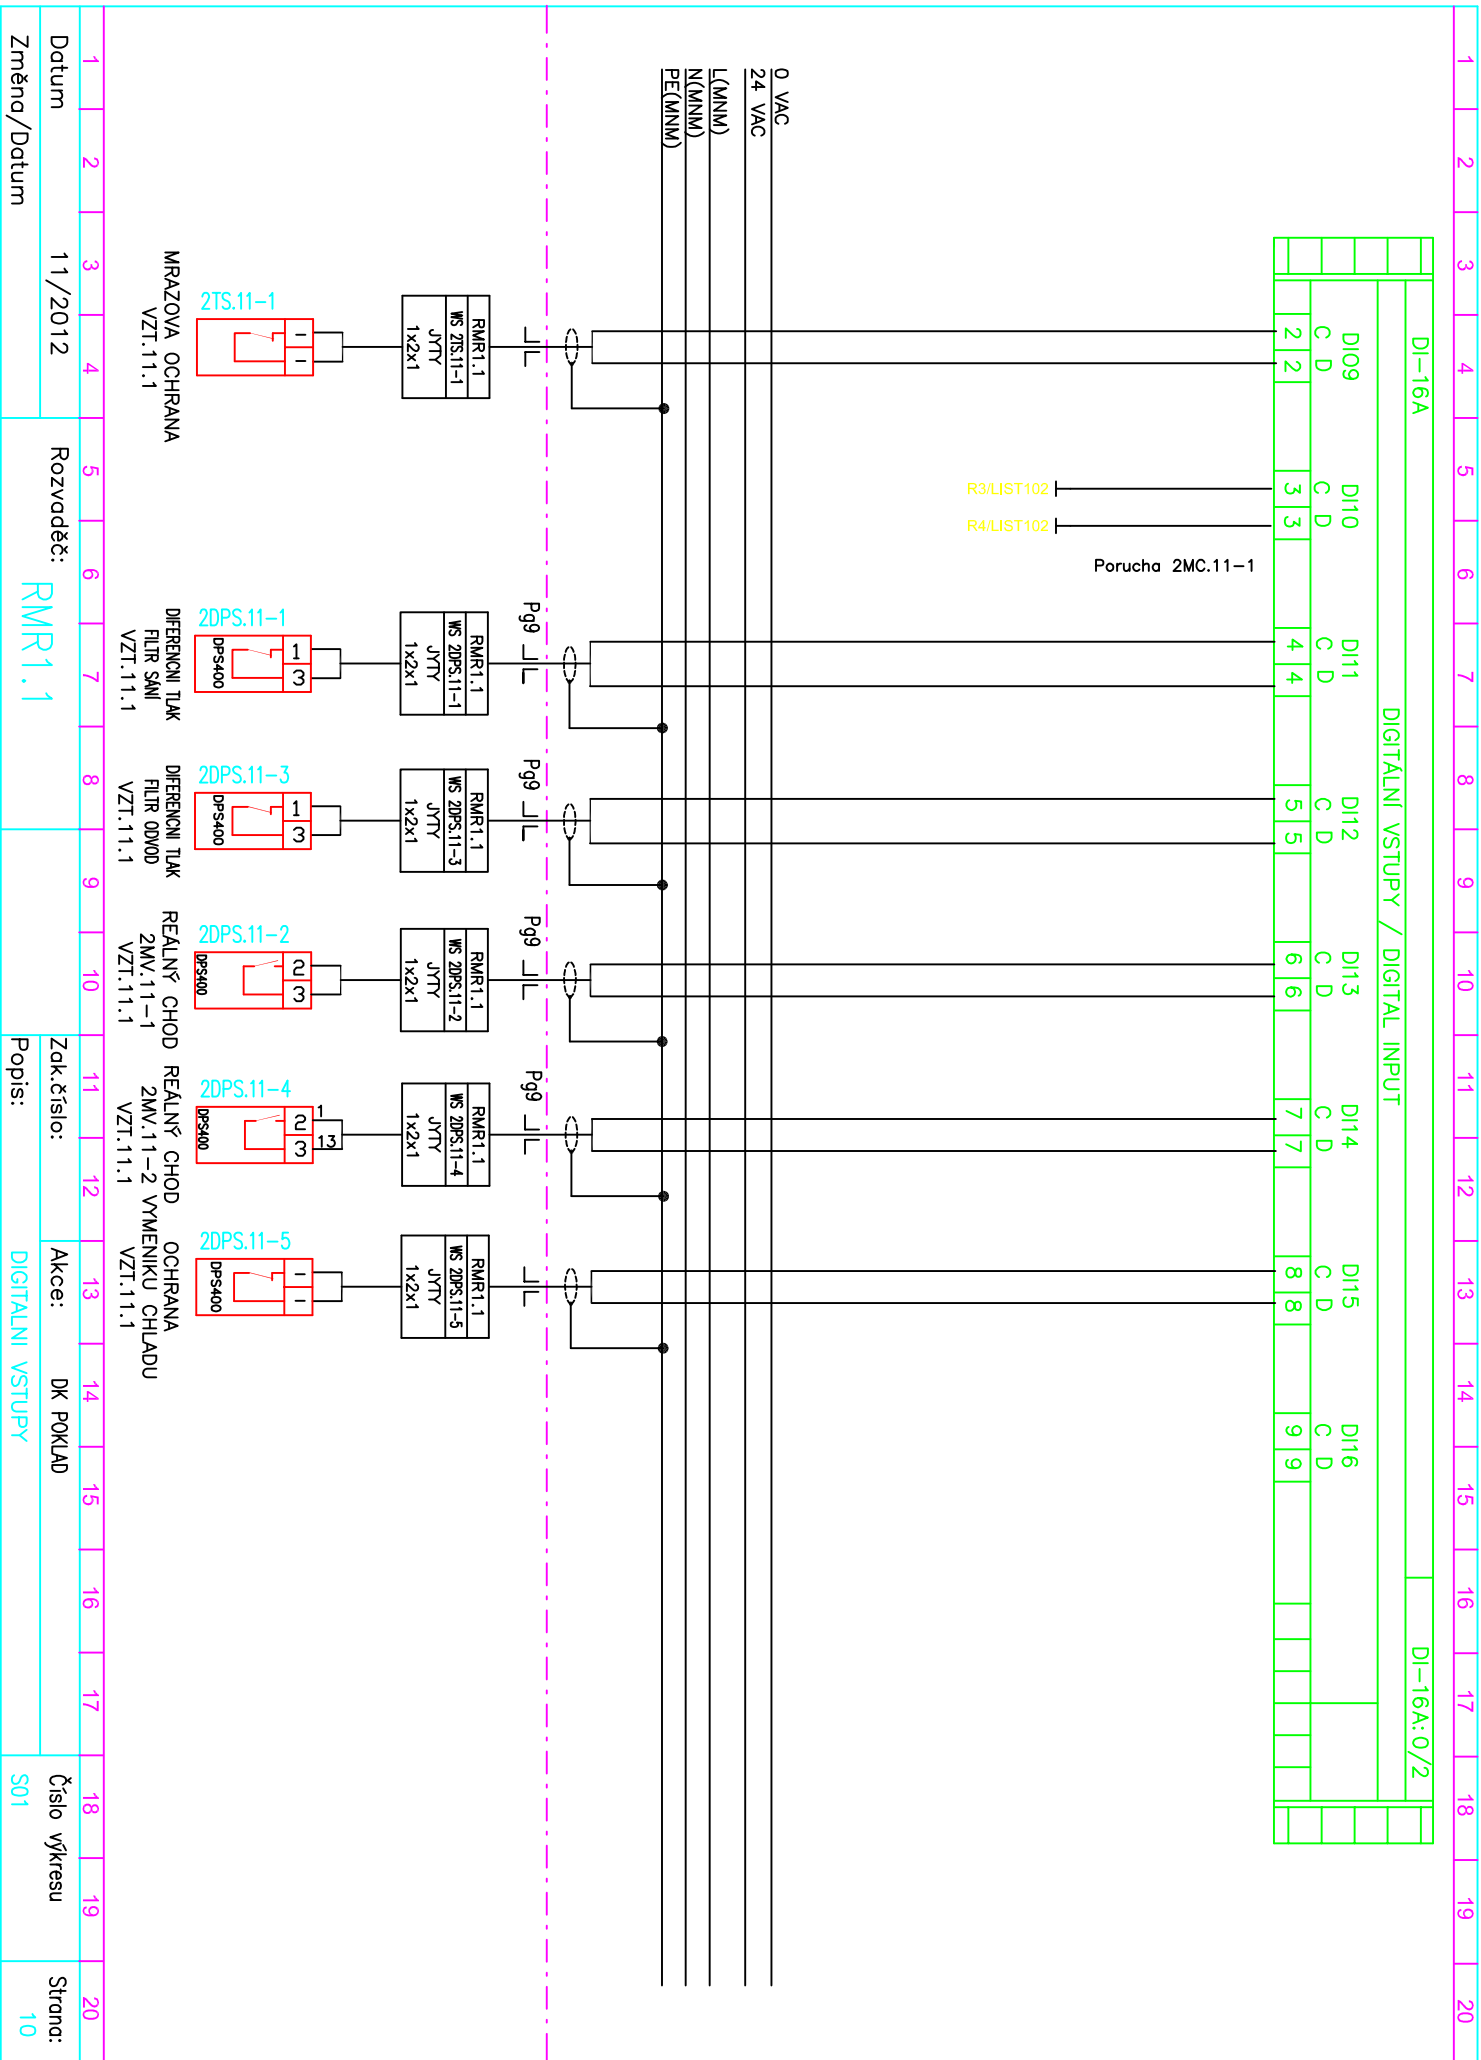

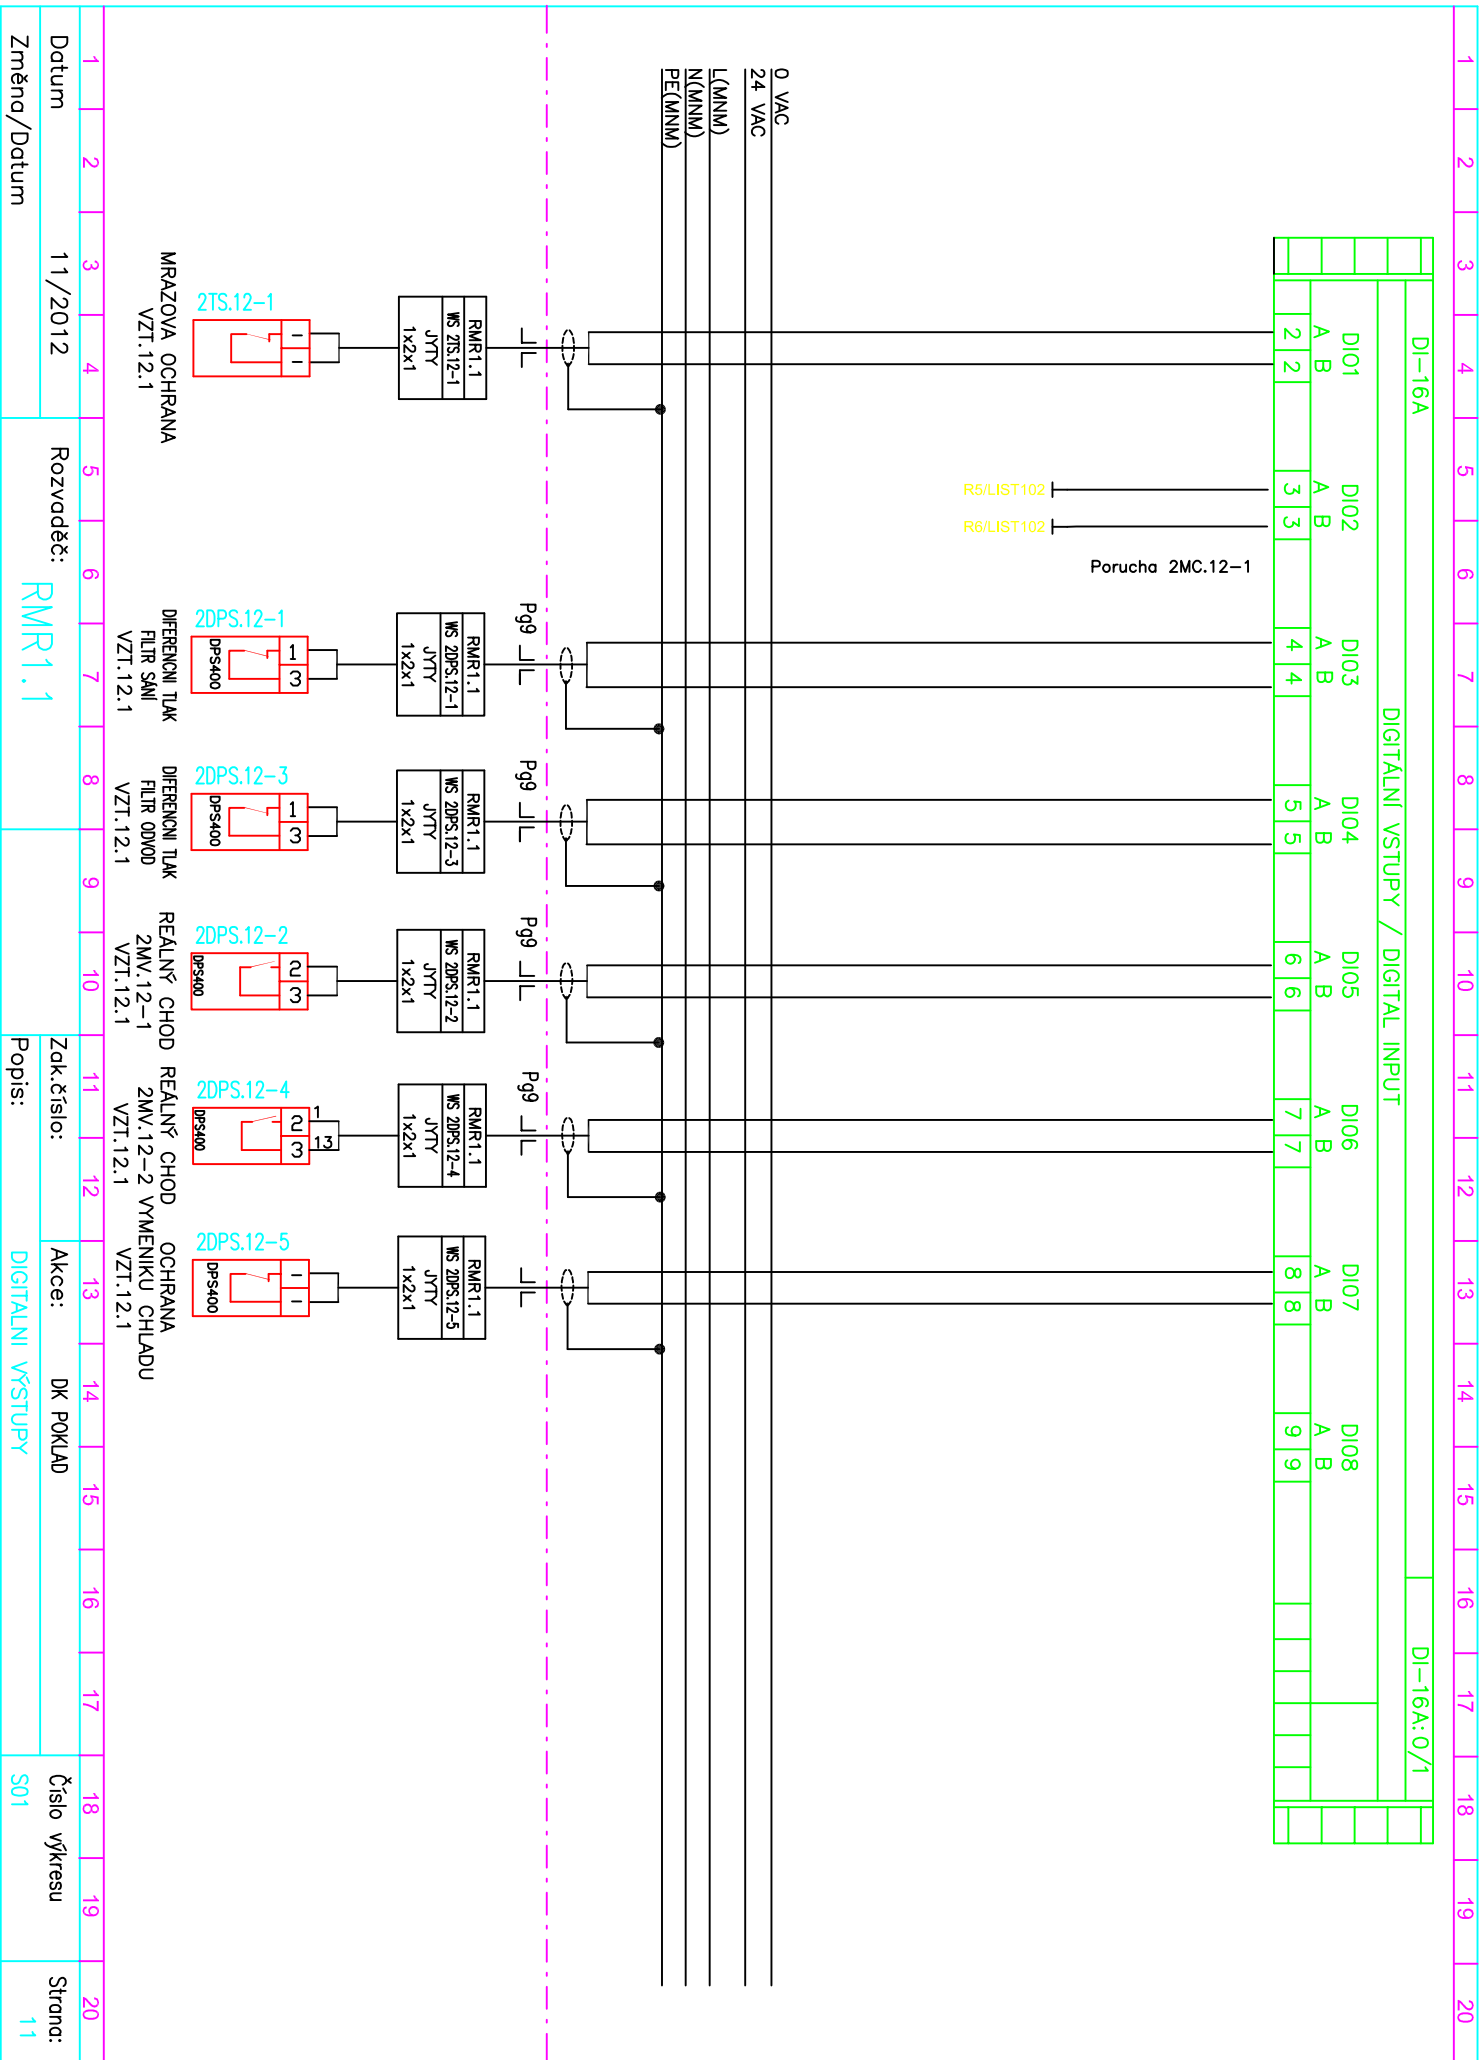

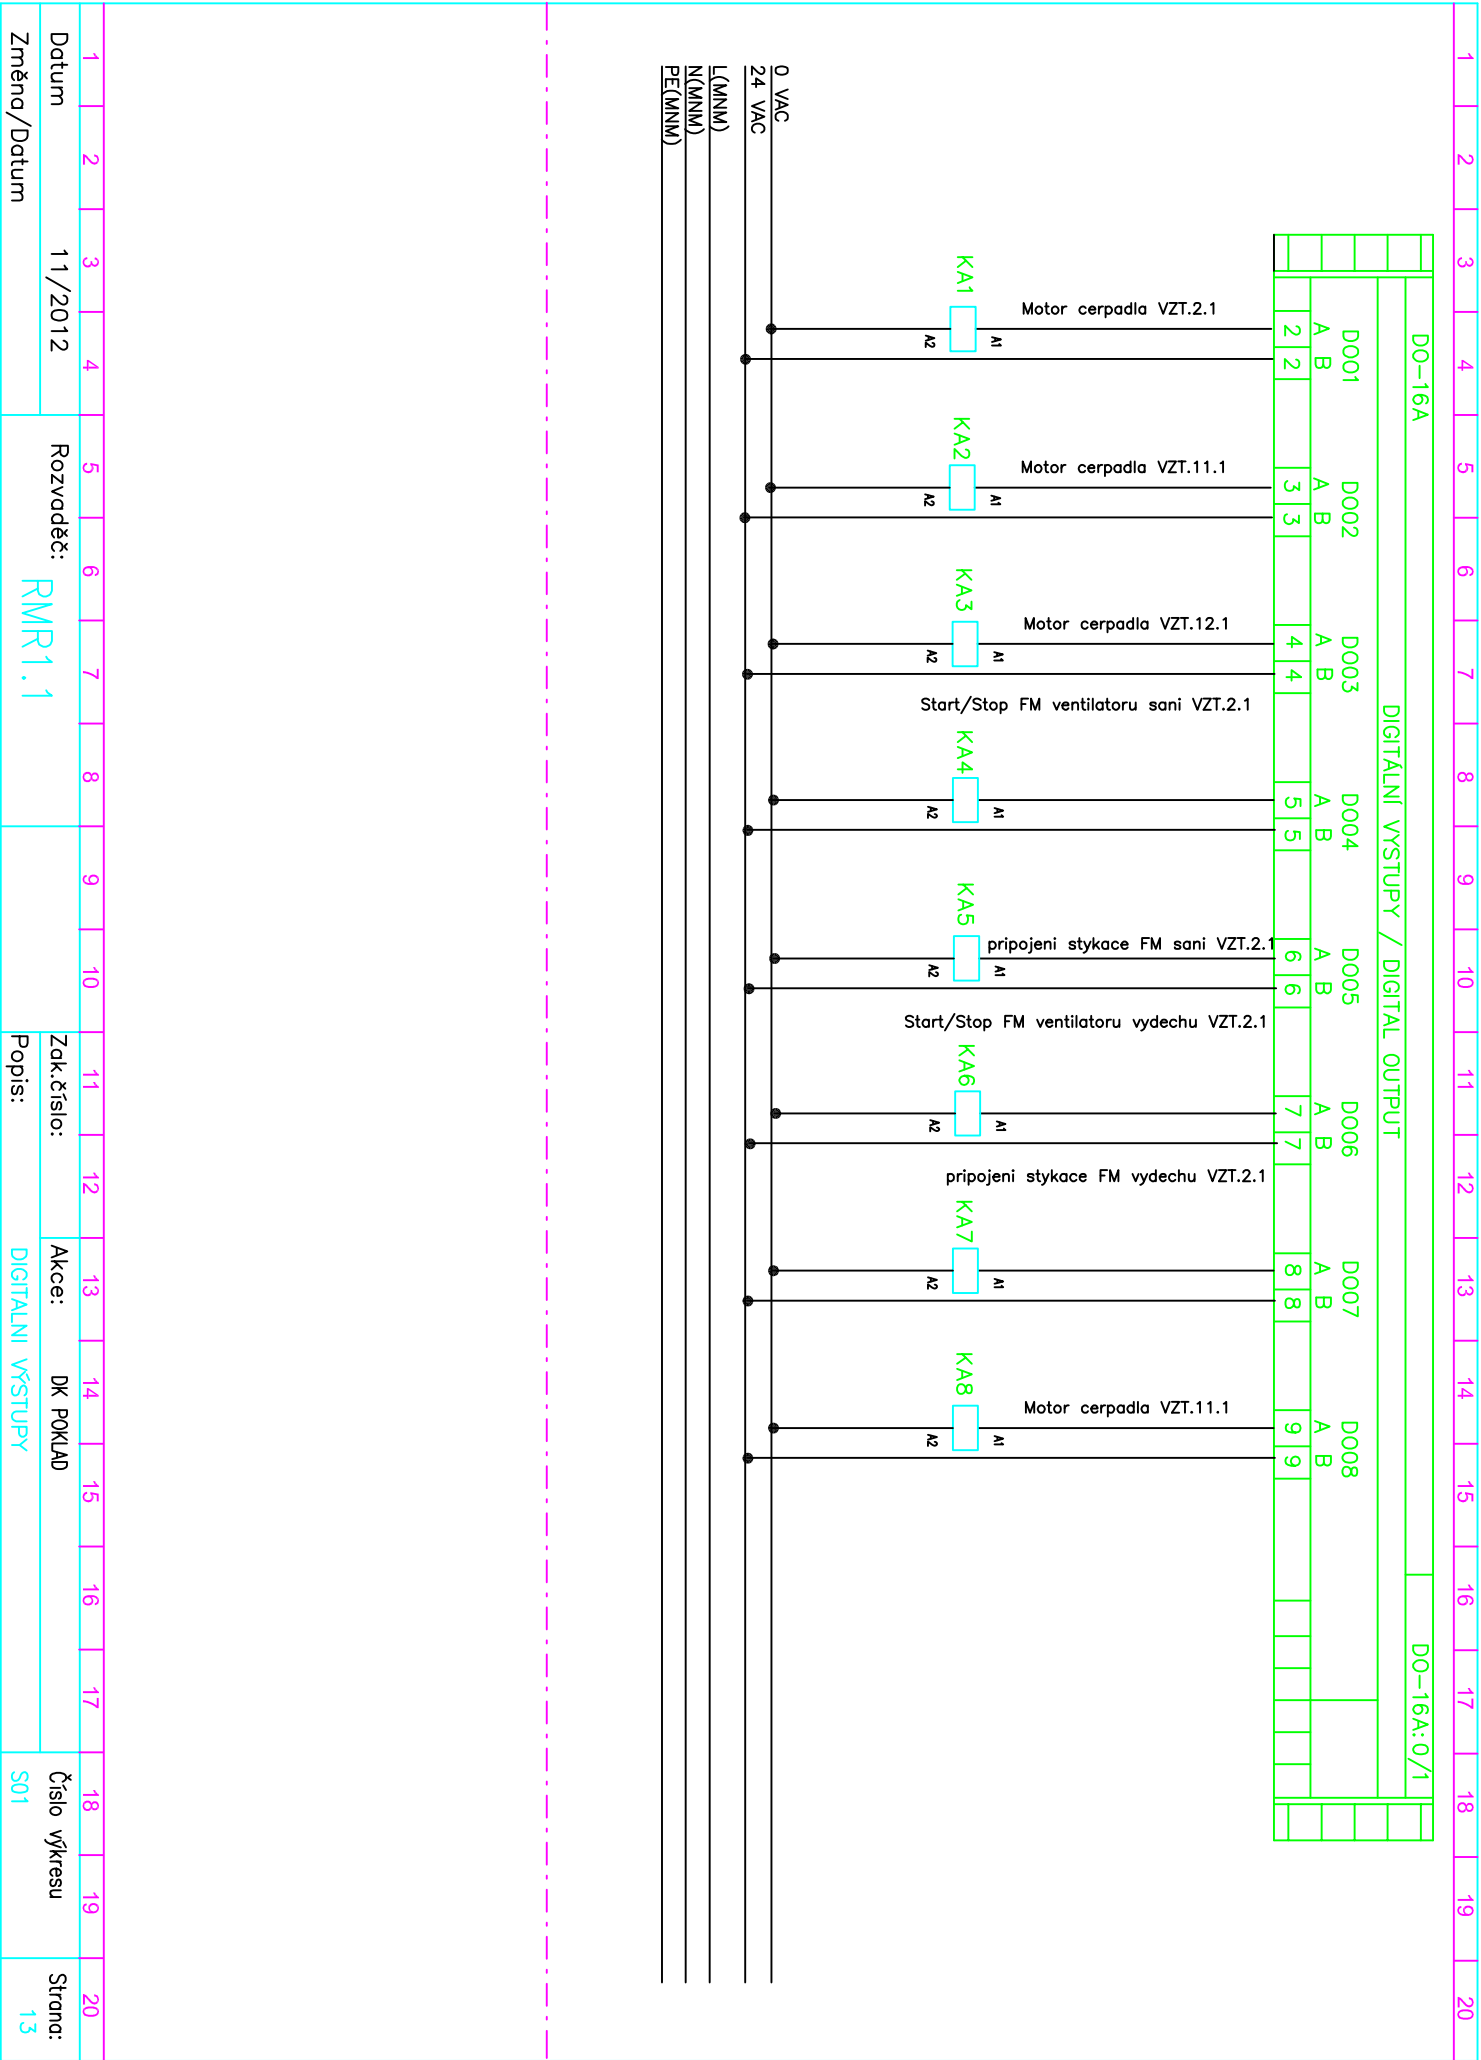

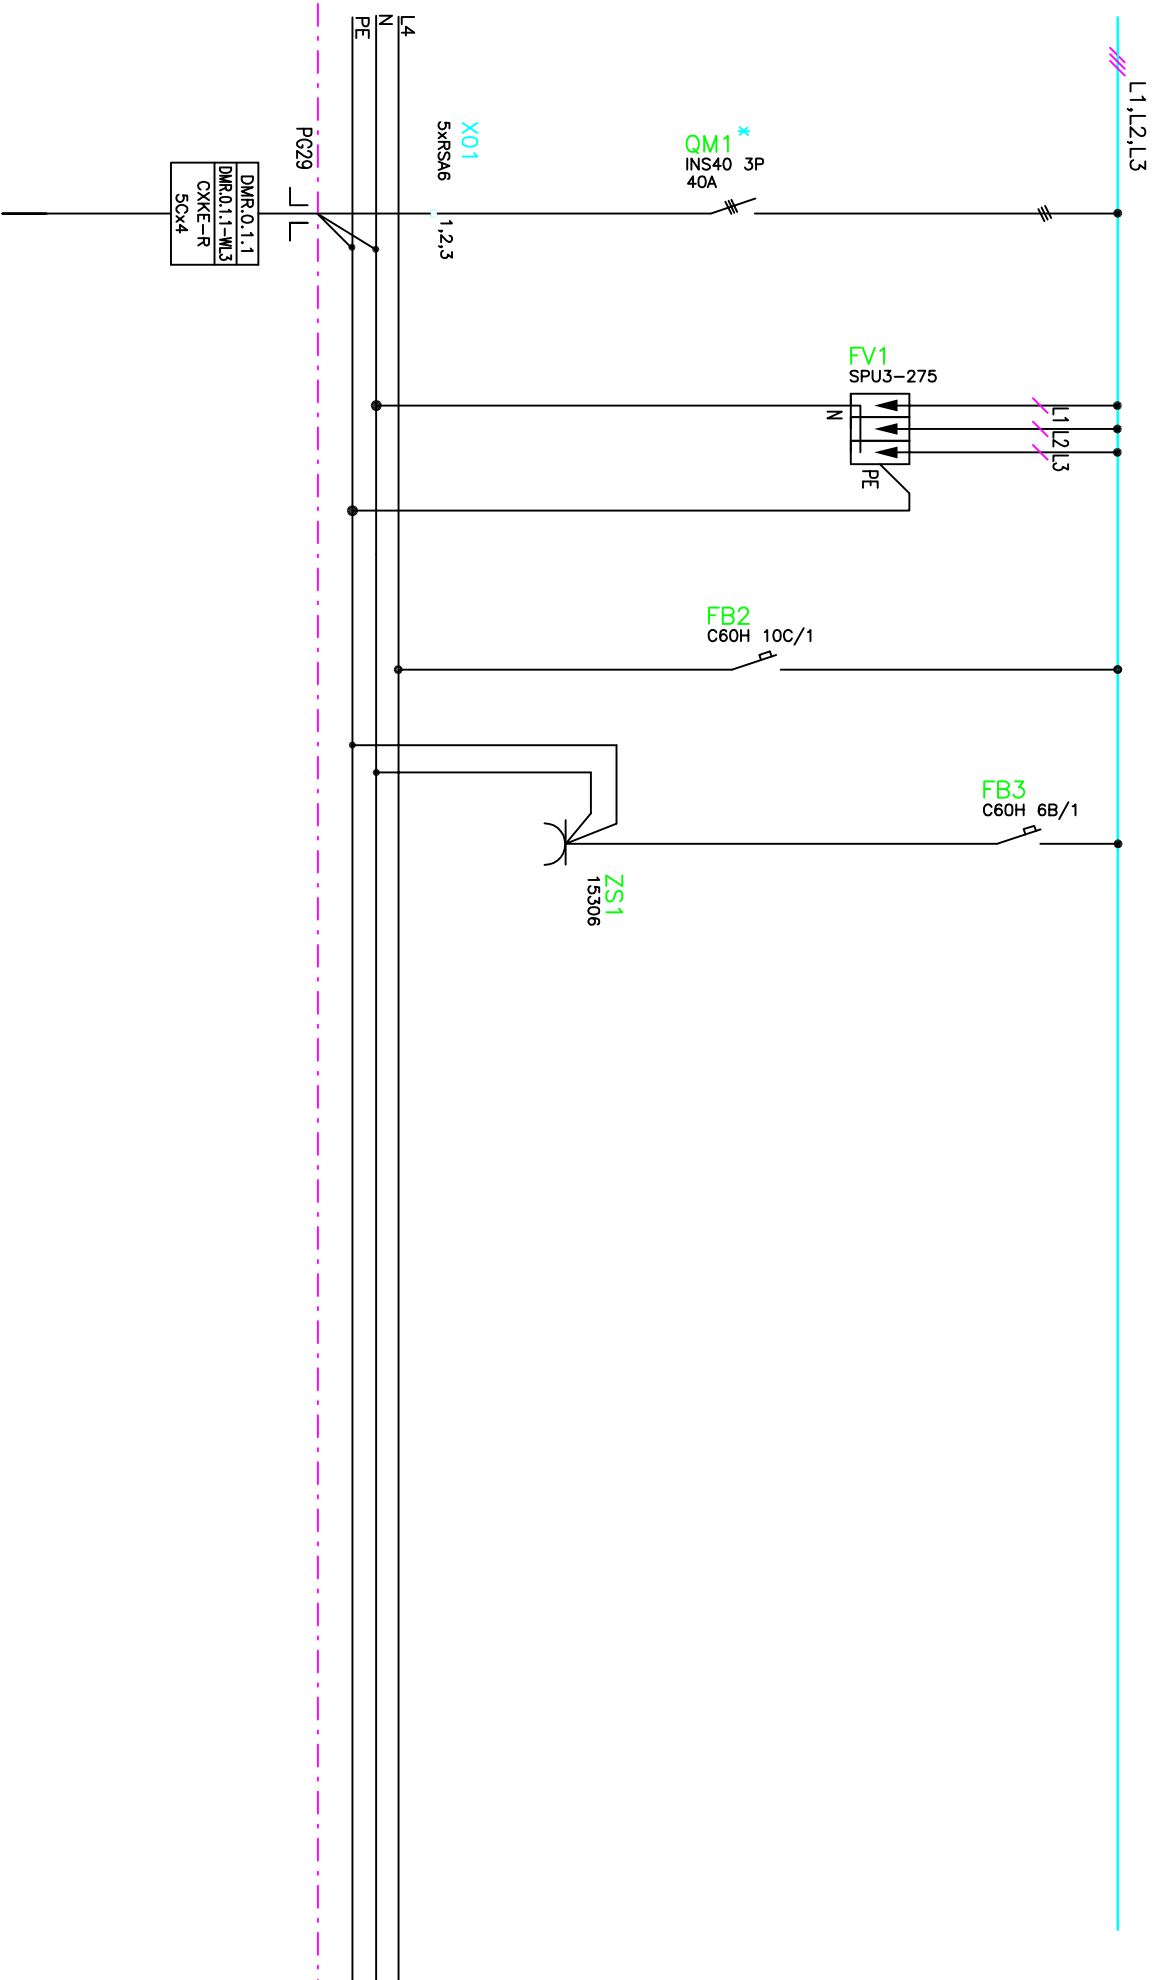

HLAVNÍ PŘÍVOD
Z ROZVADĚČE ELEKTRO
16,6kW (cca 30A)

Datum: 11/2012
Změna/Datum:

Rozváděč:

RMR1.1


Zak. číslo:	Akce:	DK POKLAD
-------------	-------	-----------


Popis: Silová část


Číslo výkresu	Strana:
---------------	---------


101


Strana:

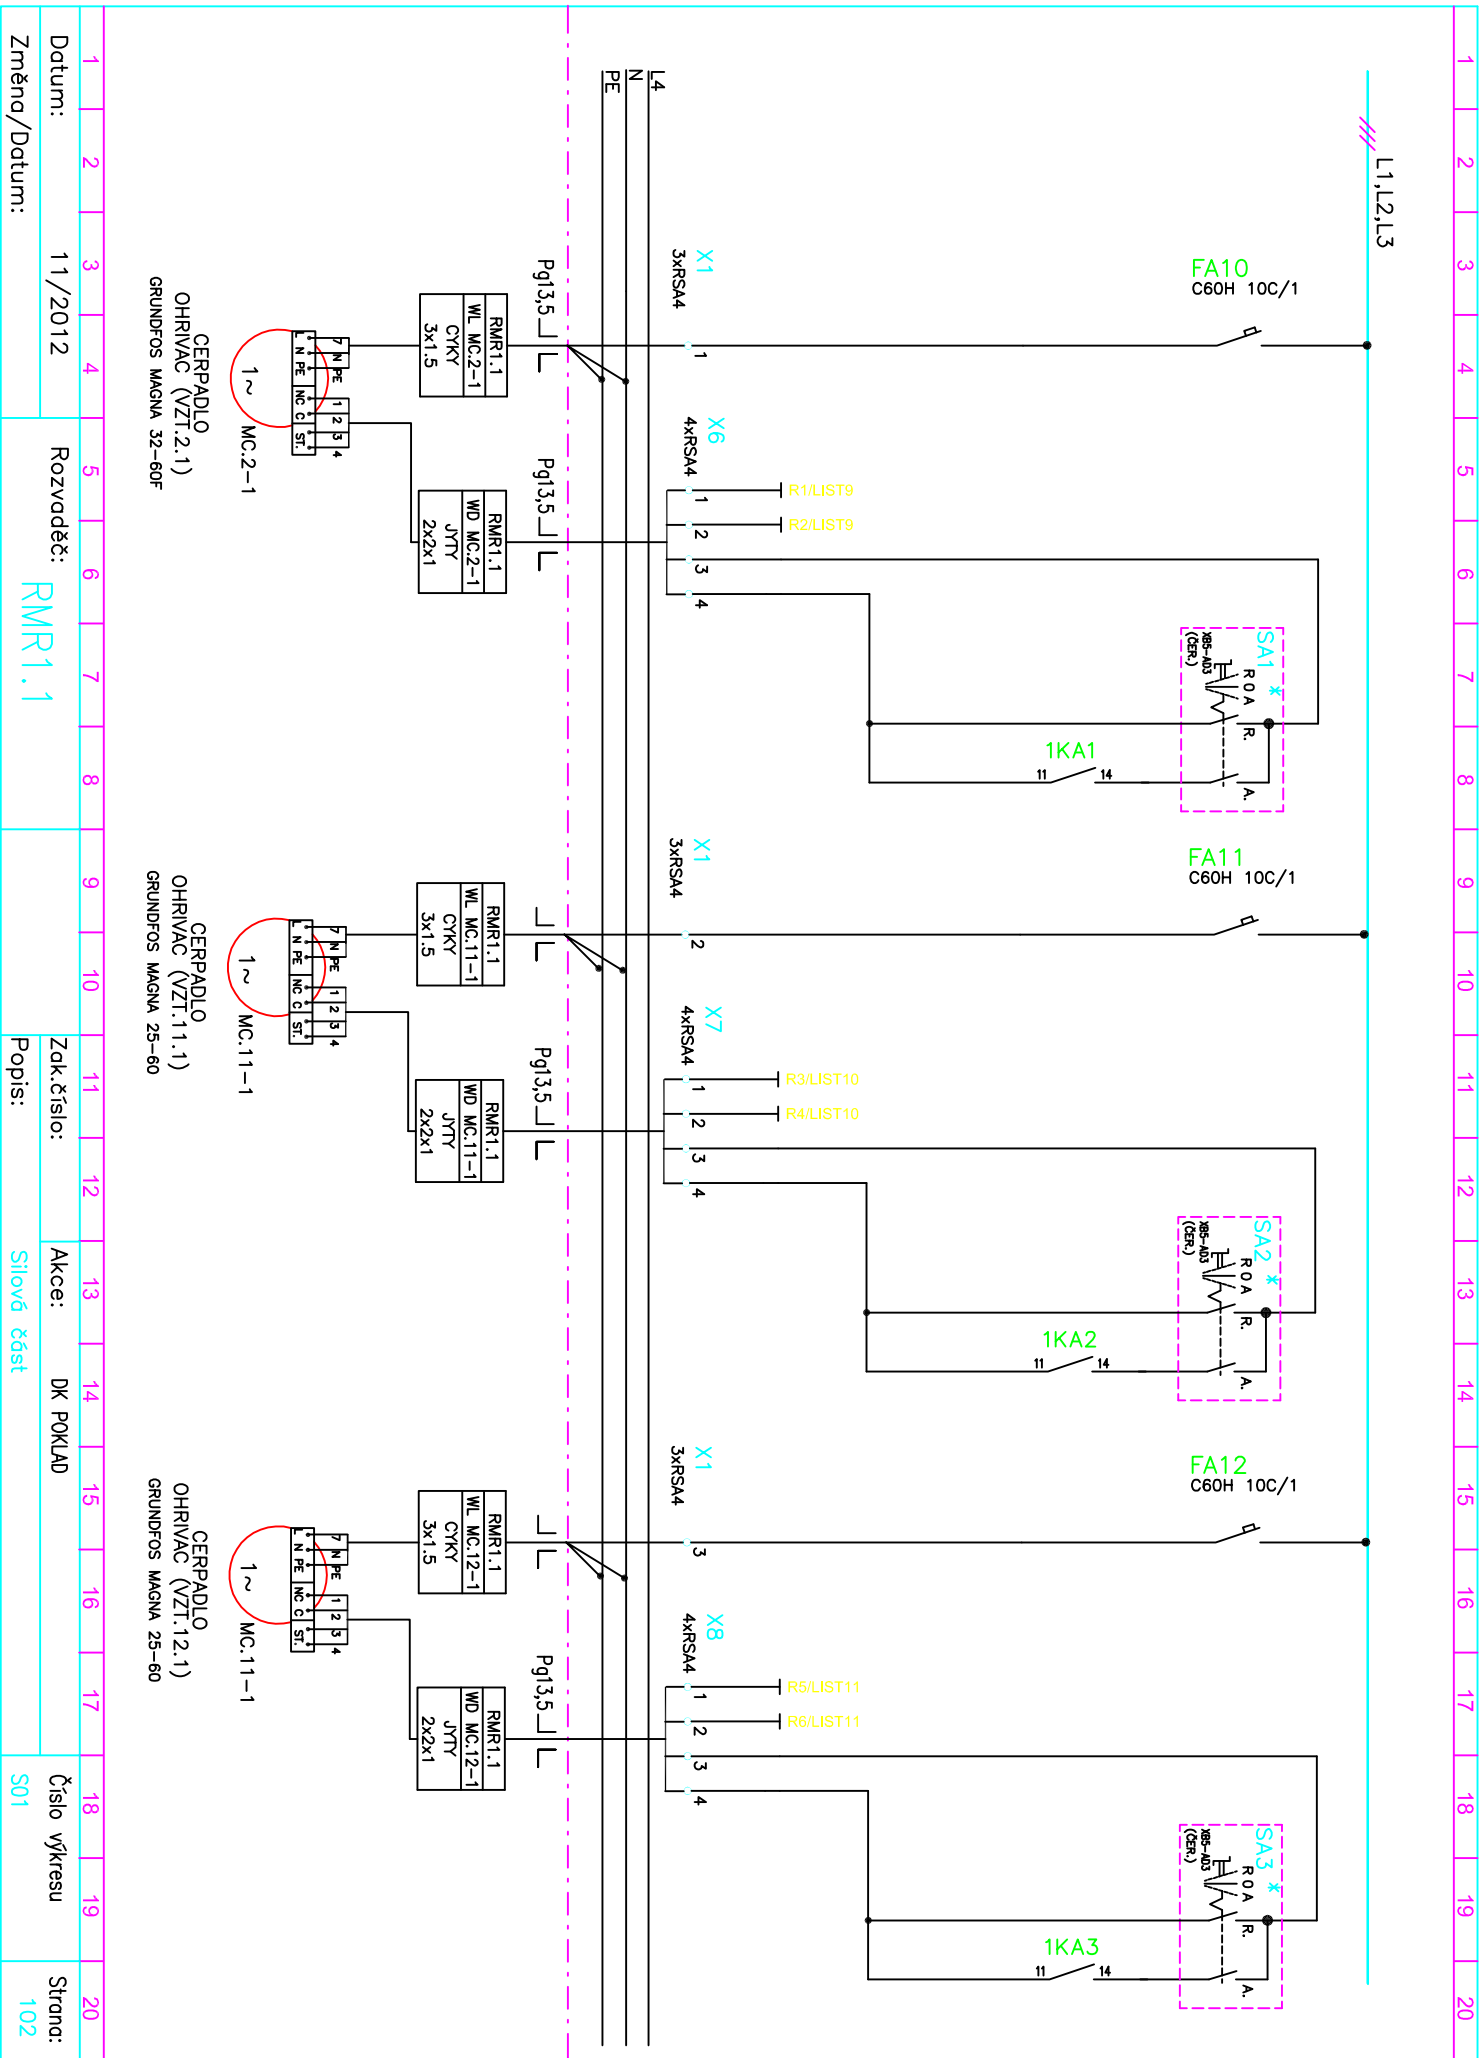

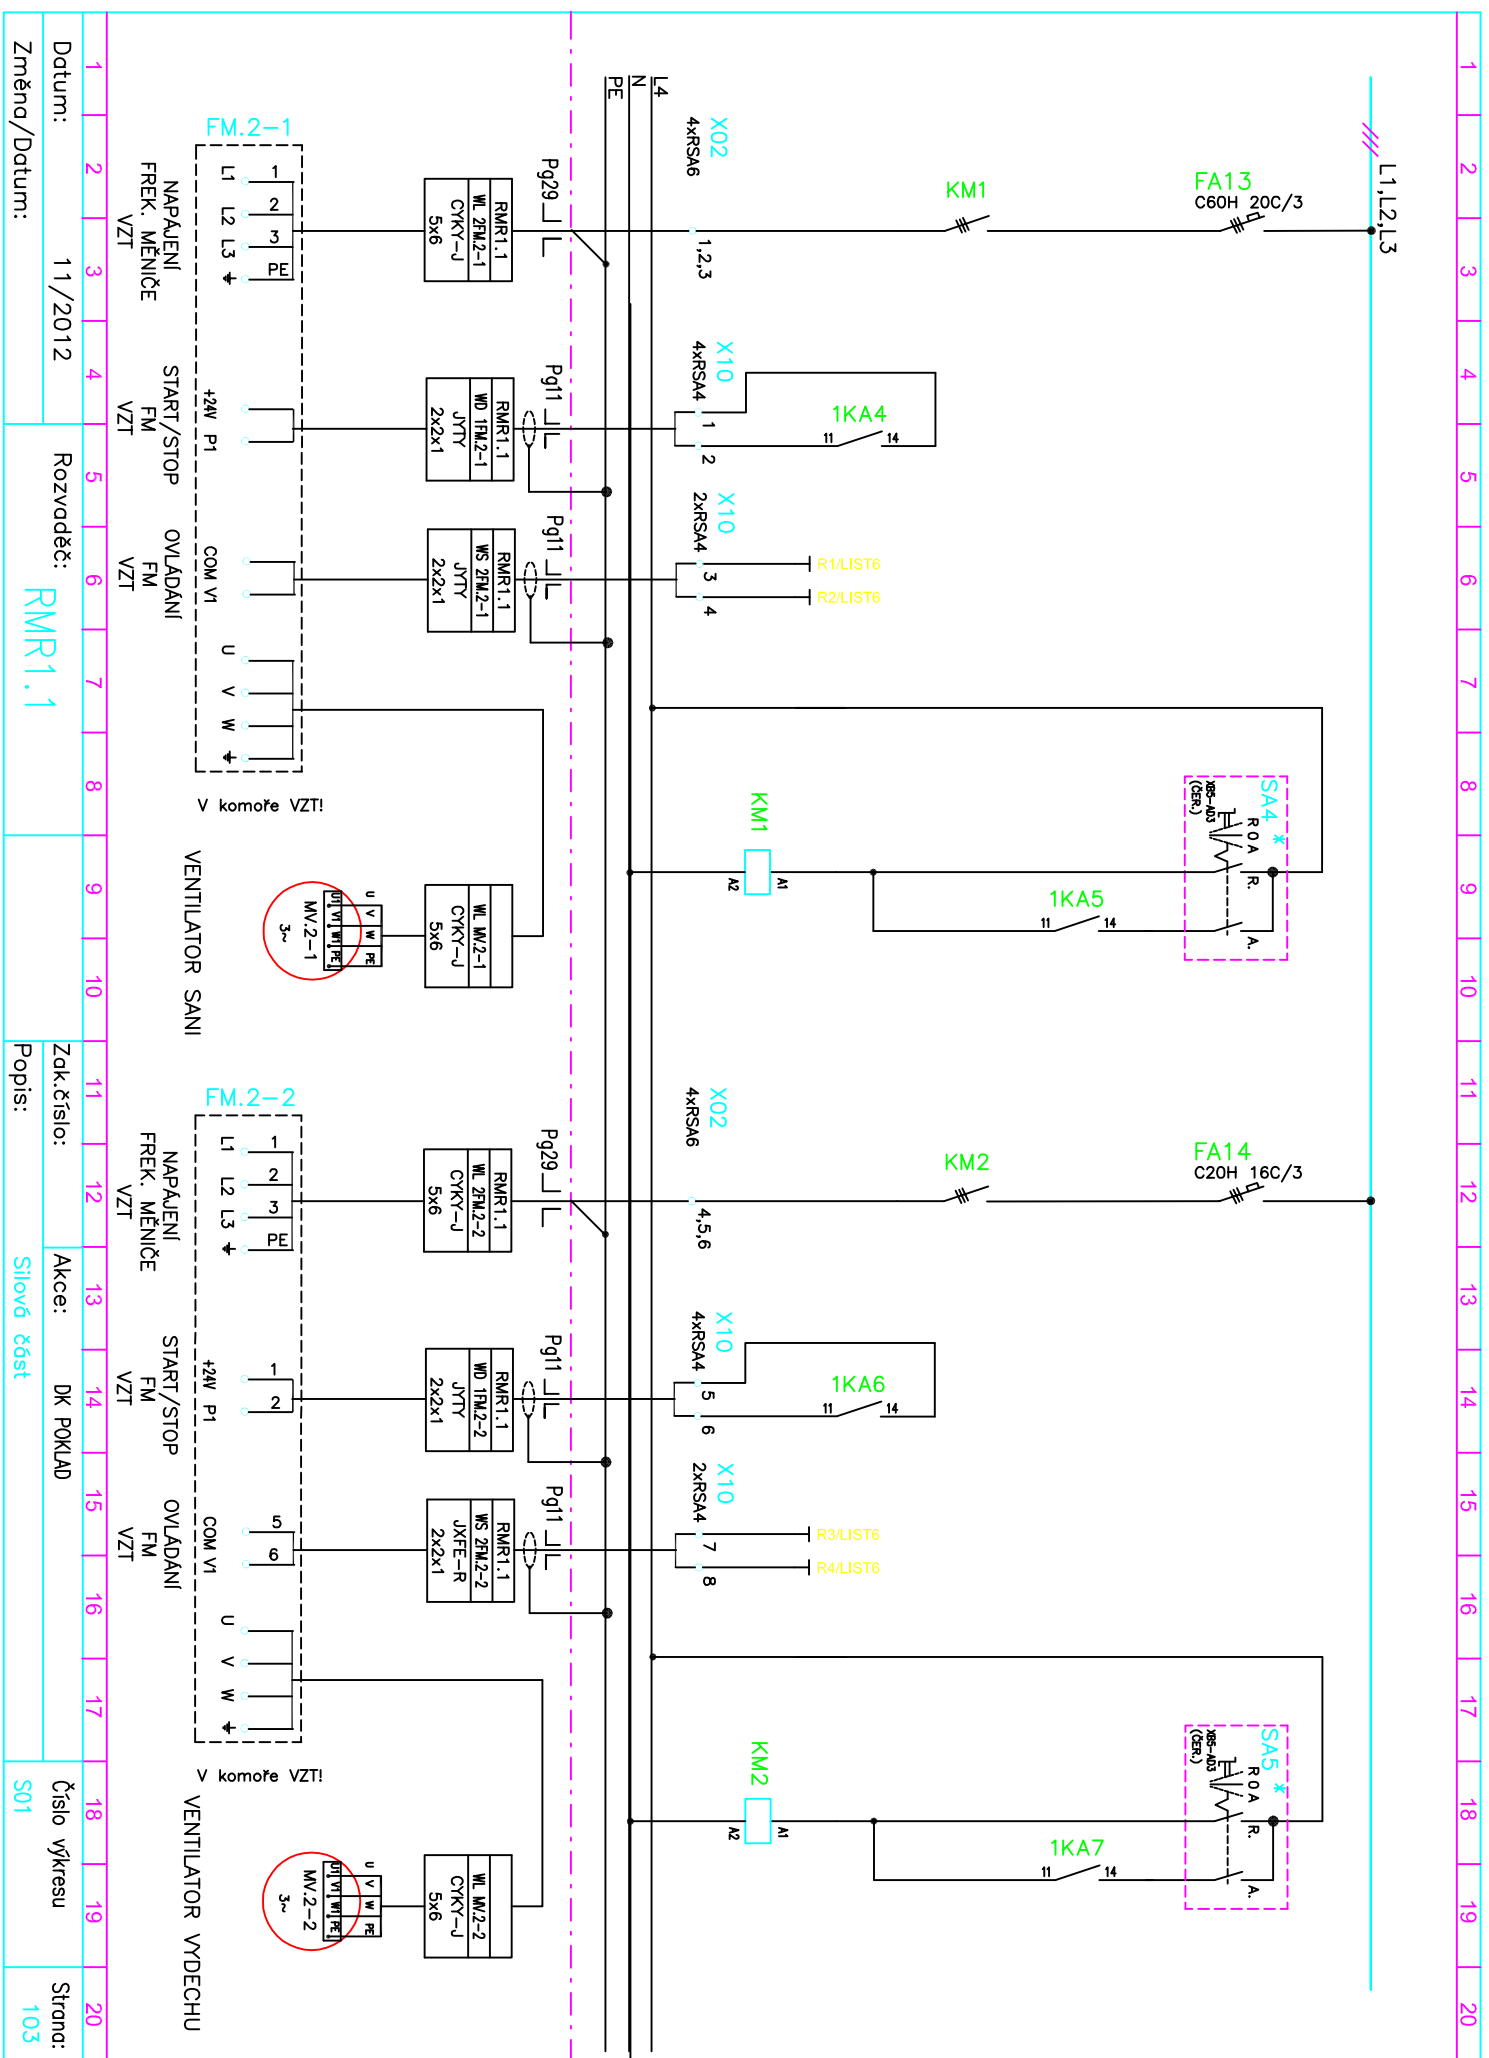

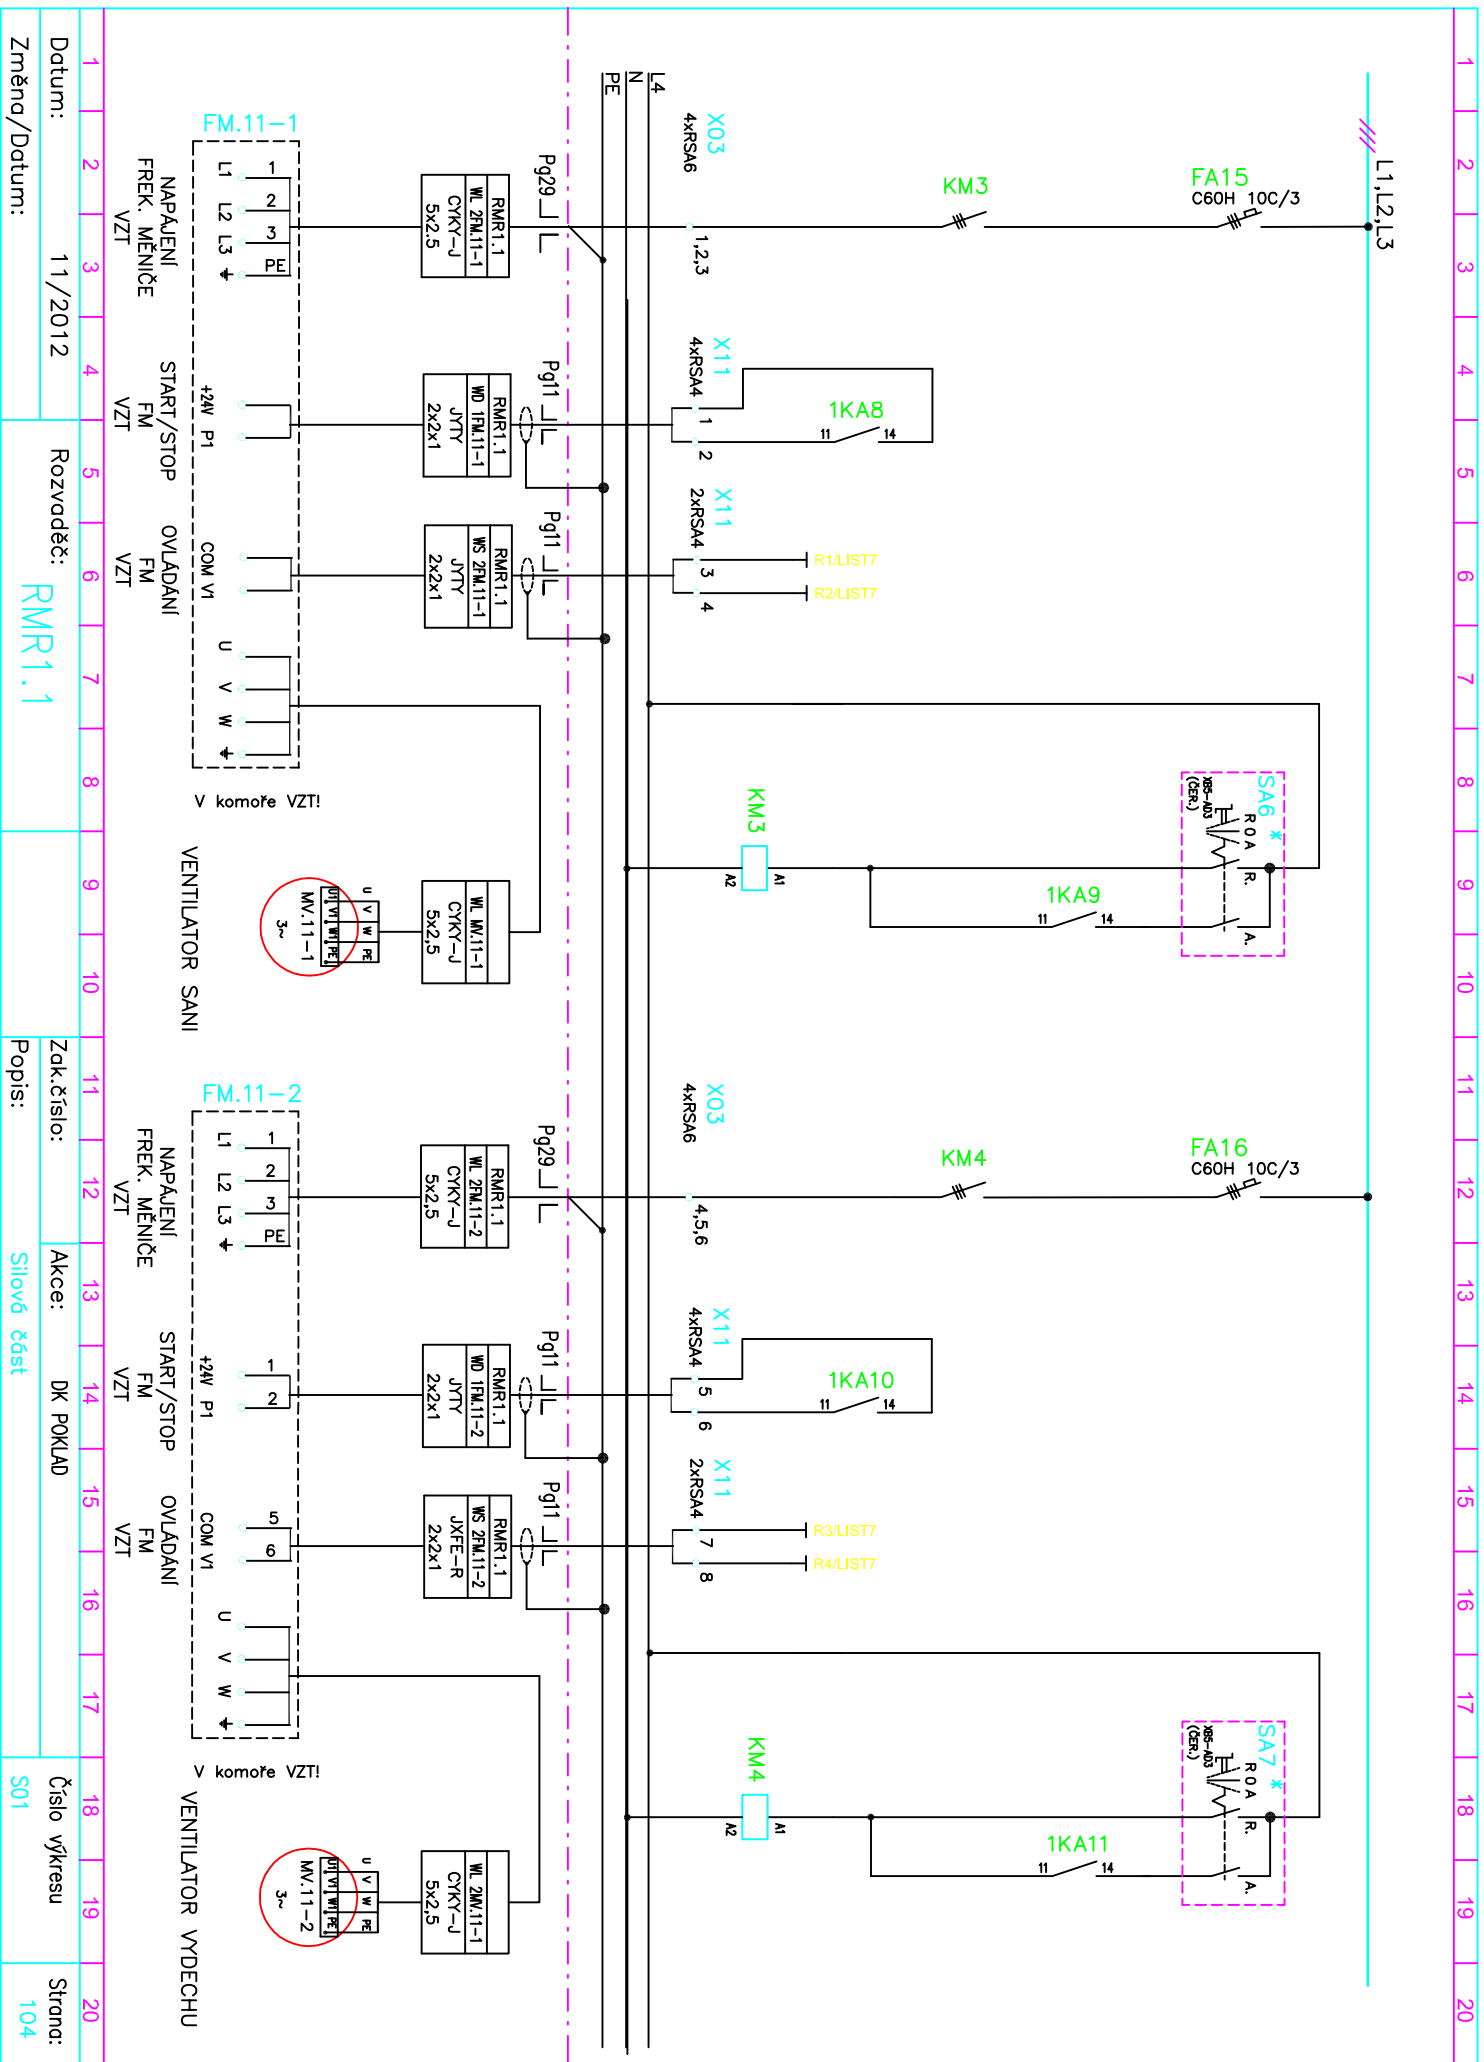

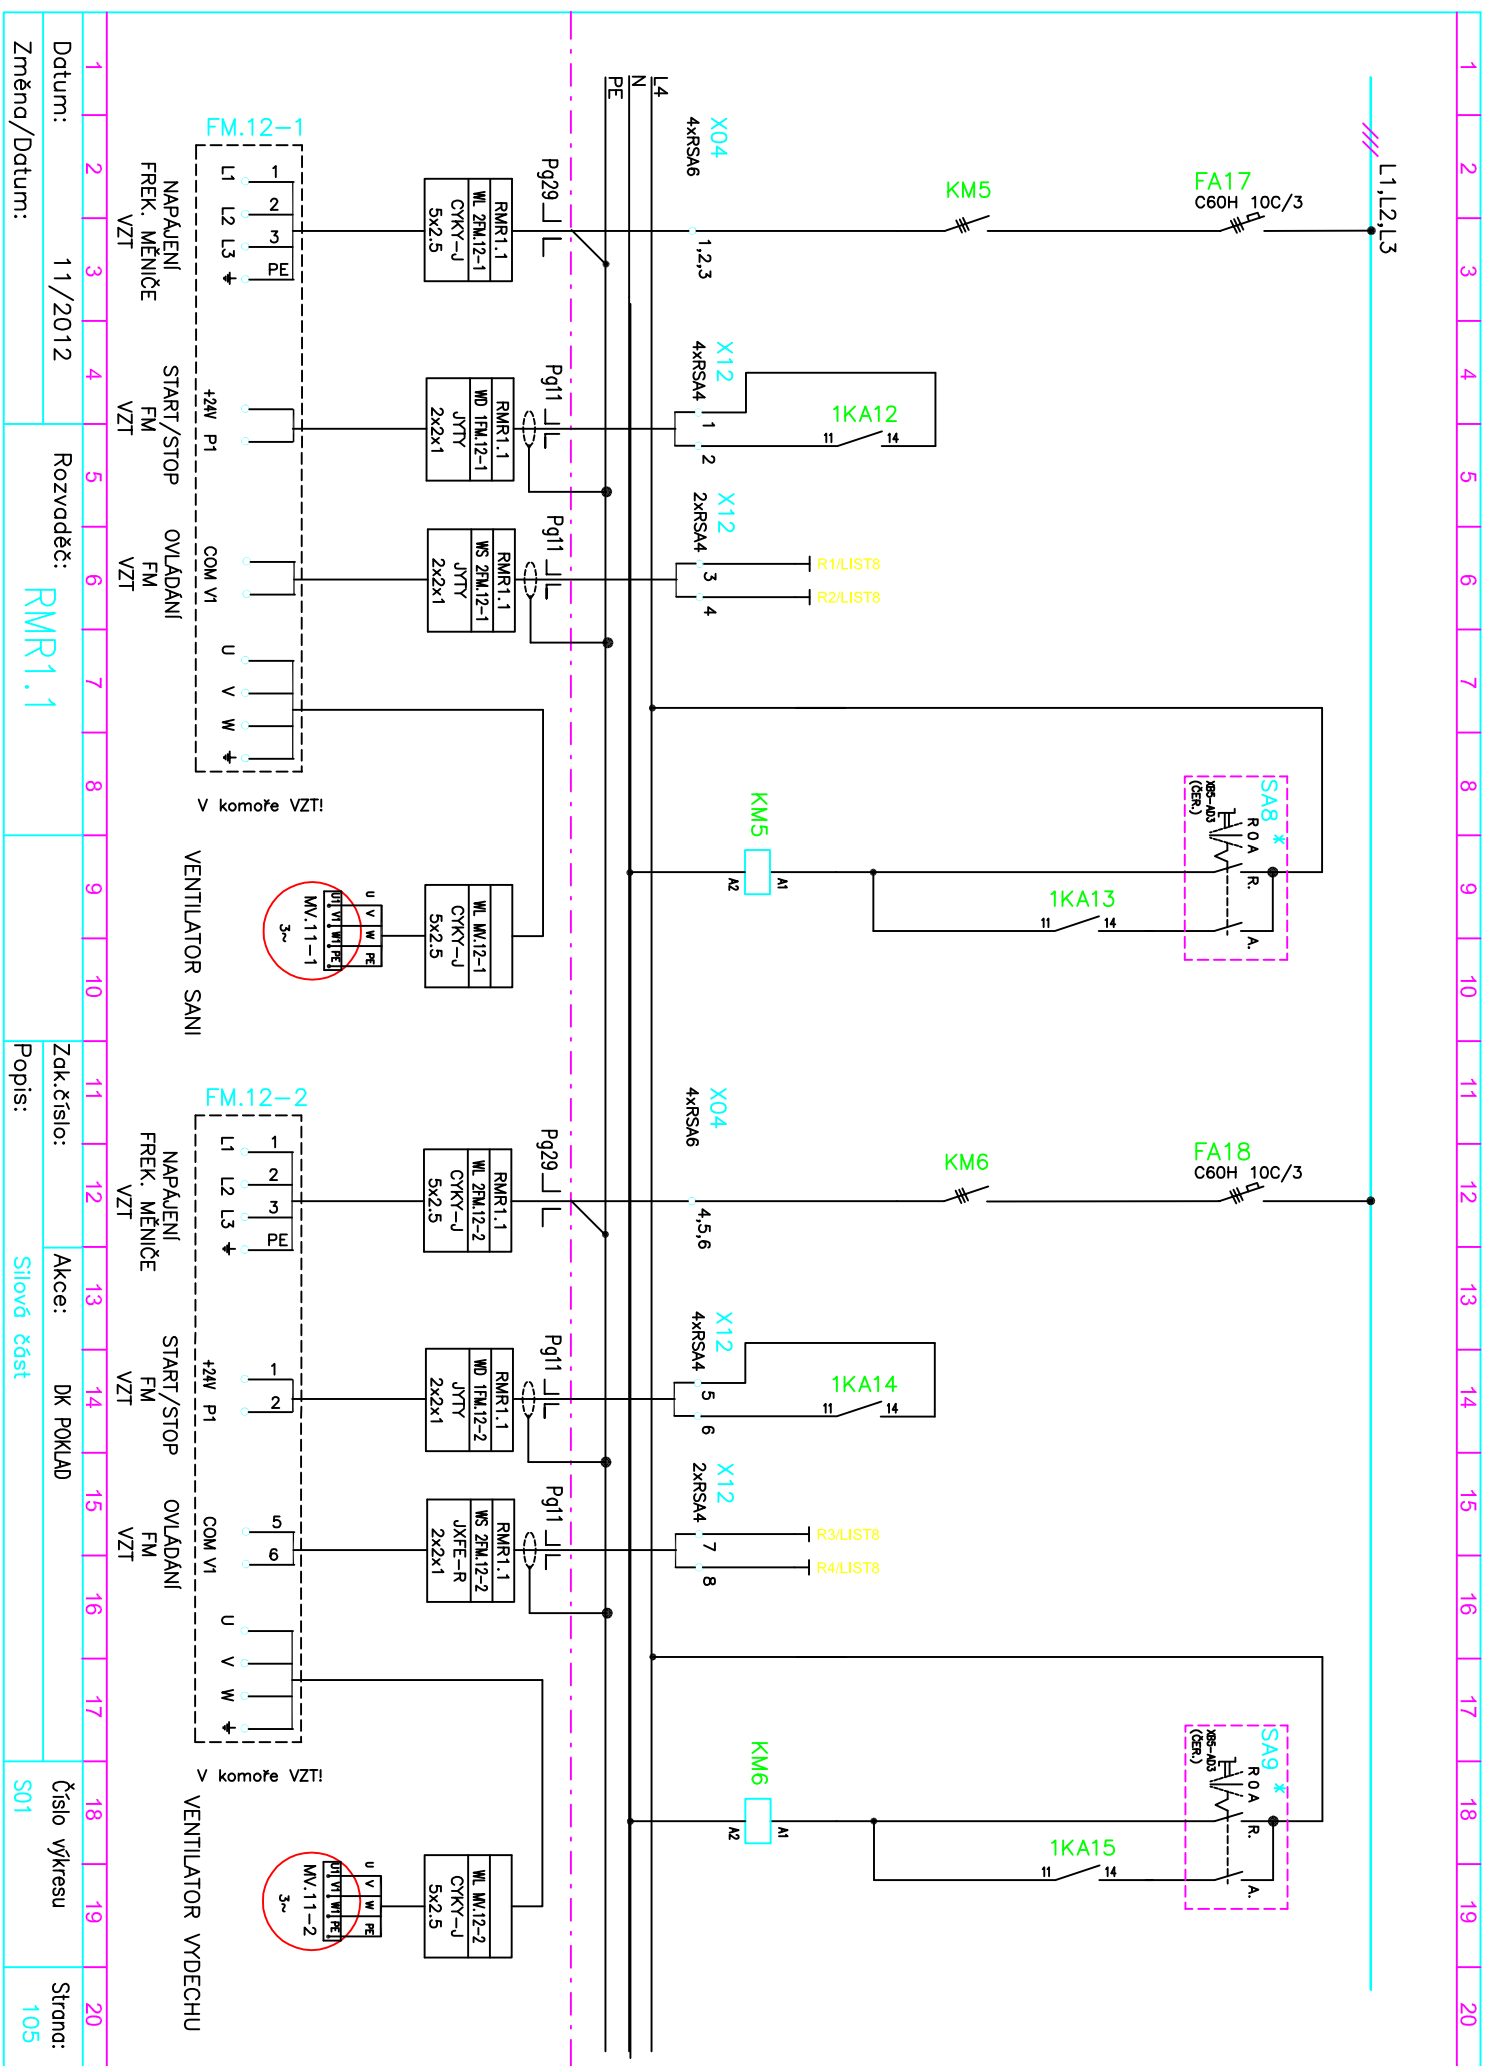

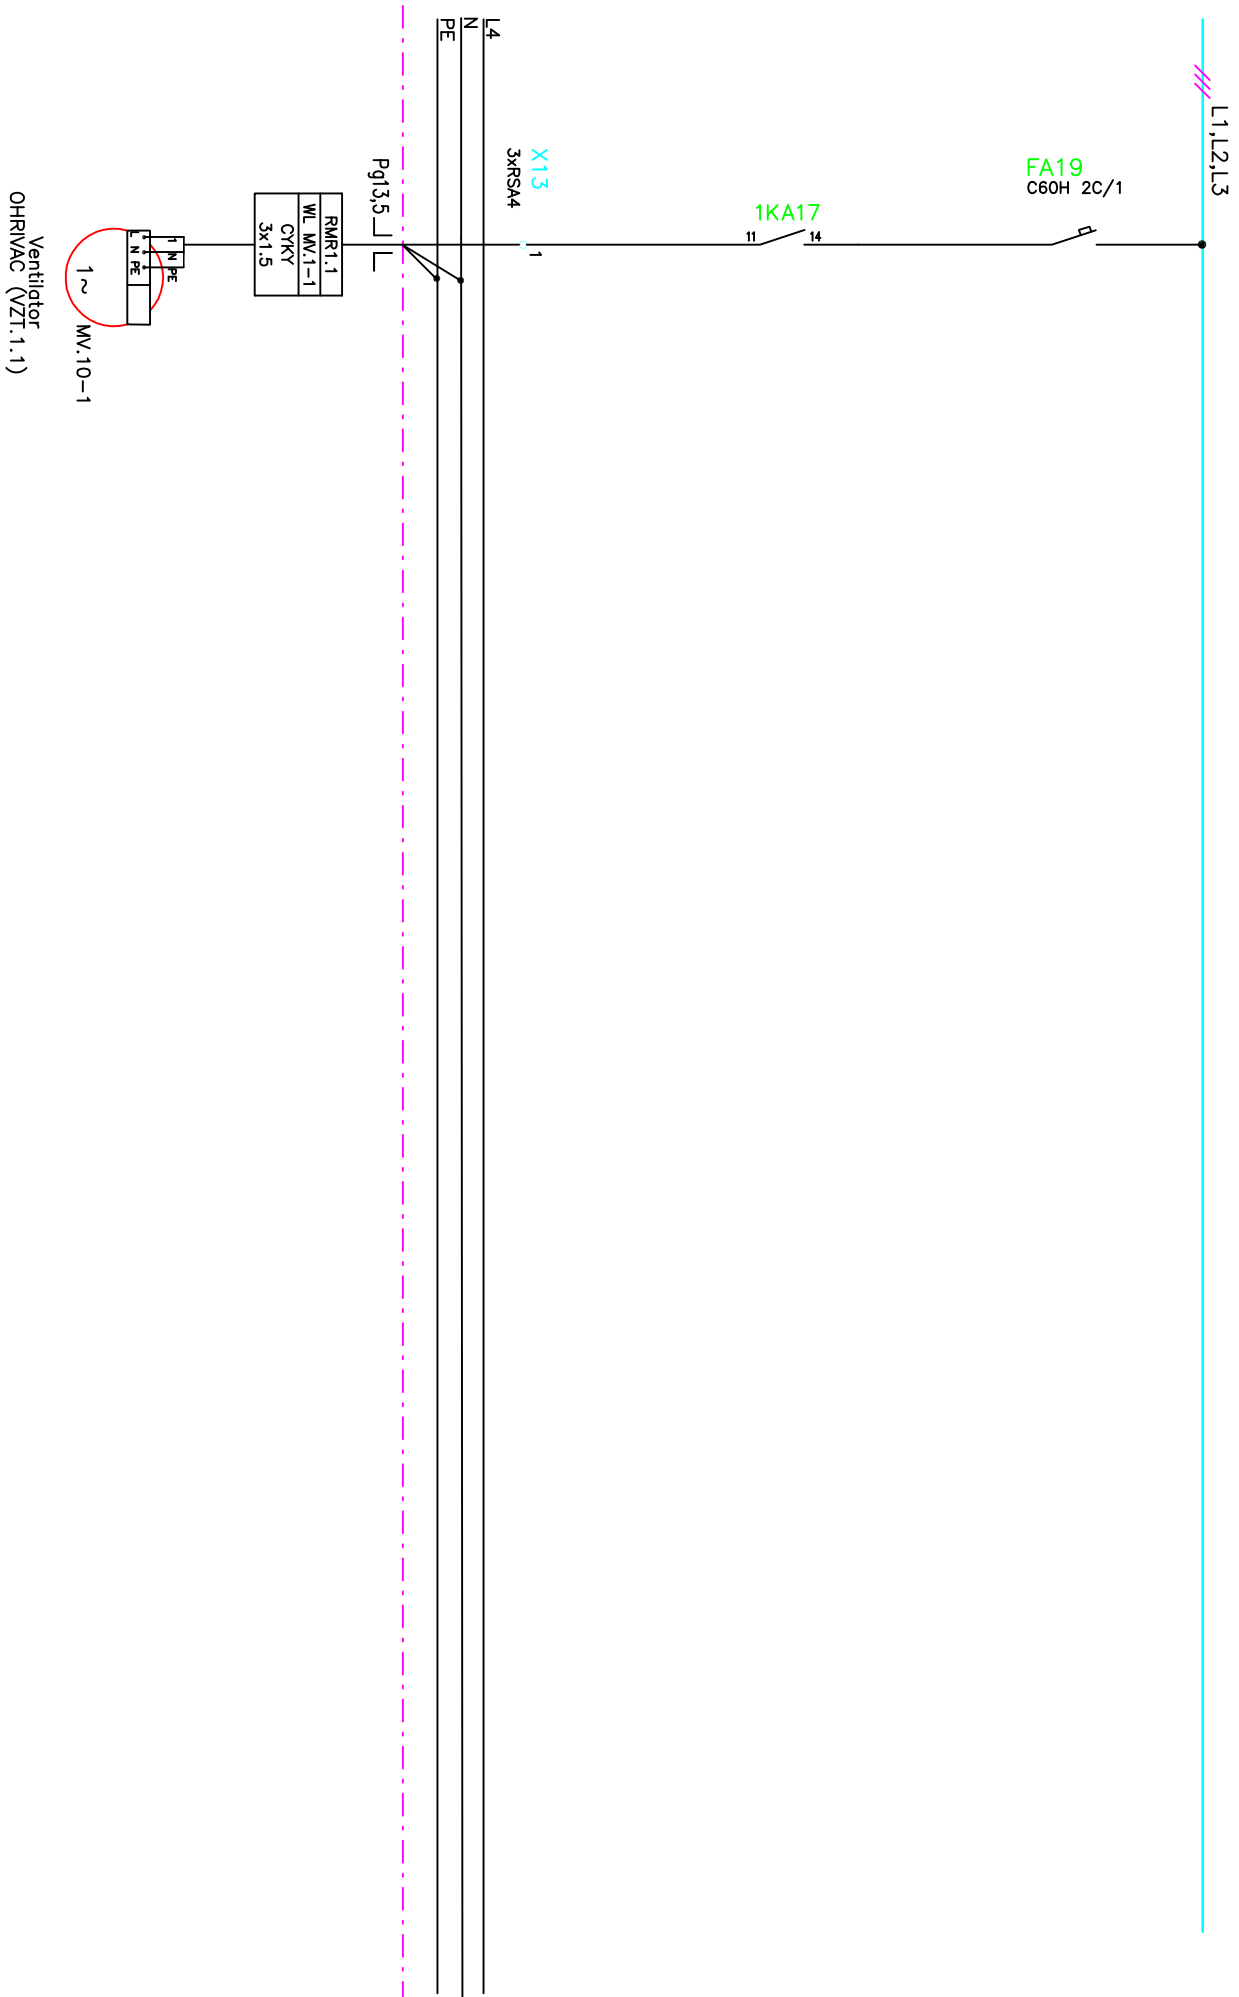

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Datum: 11/2012				Rozvoděč: RMR1.1																Číslo výkresu		Strana: 106	
Změna/Datum:				Popis: Siové část																S01			