

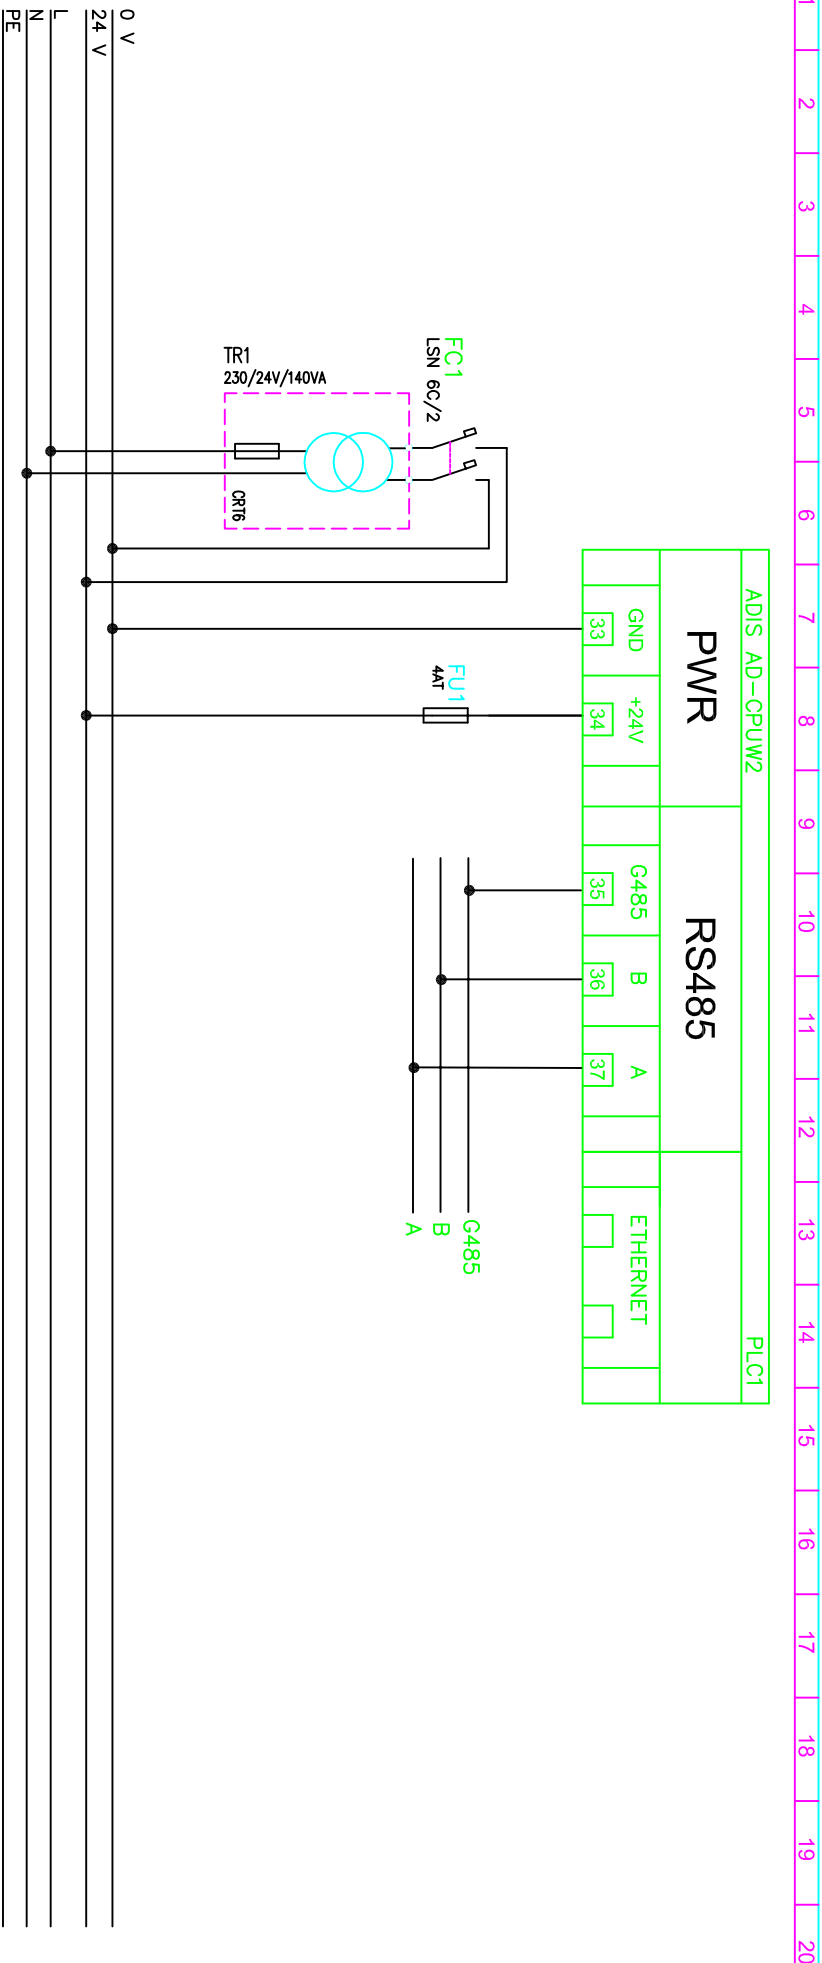


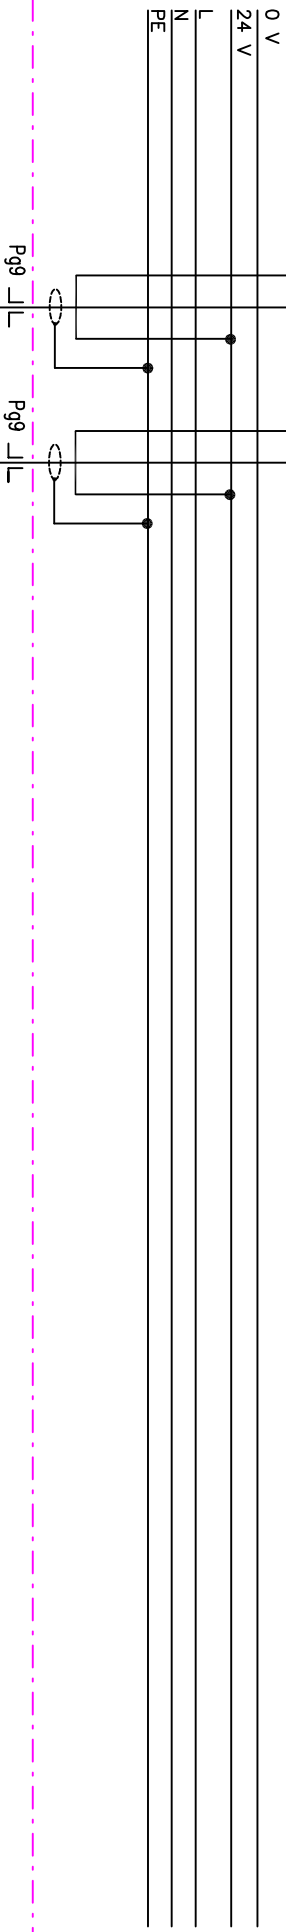

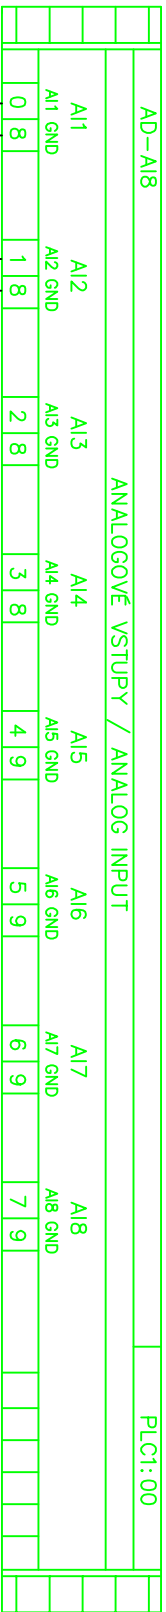

LQ.3.1-1
0-10V
QDT
1 2 3 4

KVALITA
VZDUCHU
VZ1.3.1


LQ.3.3-1
0-10V
QDT
1 2 3 4

KVALITA
VZDUCHU
VZ1.3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Datum: 11/2012				Rozvaděč: RMR3								Zak.číslo: Akce: DK POKLAD						Číslo výkresu		Strana: 2	
Změna/Datum:												Popis: ANALOGOVÉ VSTUPY						S04			

AD-NI8															
ANALOGOVÉ VSTUPY / ANALOG INPUT(NI1000)															
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8							
	A1 GND	A2 GND	A3 GND	A4 GND	A5 GND	A6 GND	A7 GND	A8 GND							
	0	1	2	3	4	5	6	7							
	8	8	8	8	9	9	9	9							

PLC1: 01

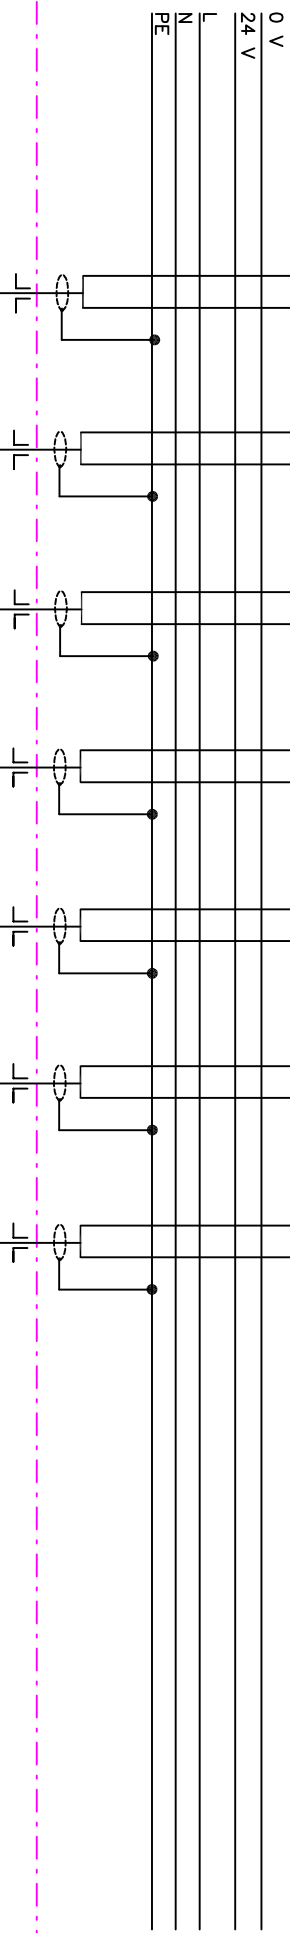

WS 2T.3.1-1	WS 2T.3.1-2	WS 2T.3.1-3	WS 2T.3.1-4	WS 2T.3.1-5	WS 2T.3.1-6	WS 2T.3.1-7
1x2x1	1x2x1	1x2x1	1x2x1	1x2x1	1x2x1	1x2x1
JYTY	JYTY	JYTY	JYTY	JYTY	JYTY	JYTY
PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000

TEPLOTA
SMESOVACI ARMATURA
VZI.3.1

TEPLOTA
VSTUPU OHRAVACE
VZI.3.1

TEPLOTA
VRATU OHRAVACE
VZI.3.1

TEPLOTA
VSTUPU CHLAU
VZI.3.1


TEPLOTA
VSTUPU CHLAU
VZI.3.1

TEPLOTA
ZA REKUPERATOREM
VZI.3.1

TEPLOTA
VYDECH
VZI.3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Datum: 11/2012				Rozvaděč: RMR3								Zak.číslo: Popis: ANALOGOVÉ VSTUPY				Číslo výkresu: 504				Strana: 3	


AD-NI8															
ANALOGOVÉ VSTUPY / ANALOG INPUT(NI1000)															
															PLC1: 01
A1	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18								
A1 GND	A2 GND	A3 GND	A4 GND	A5 GND	A6 GND	A7 GND	A8 GND								
0	1	2	3	4	5	6	7								
8	8	8	8	9	9	9	9								

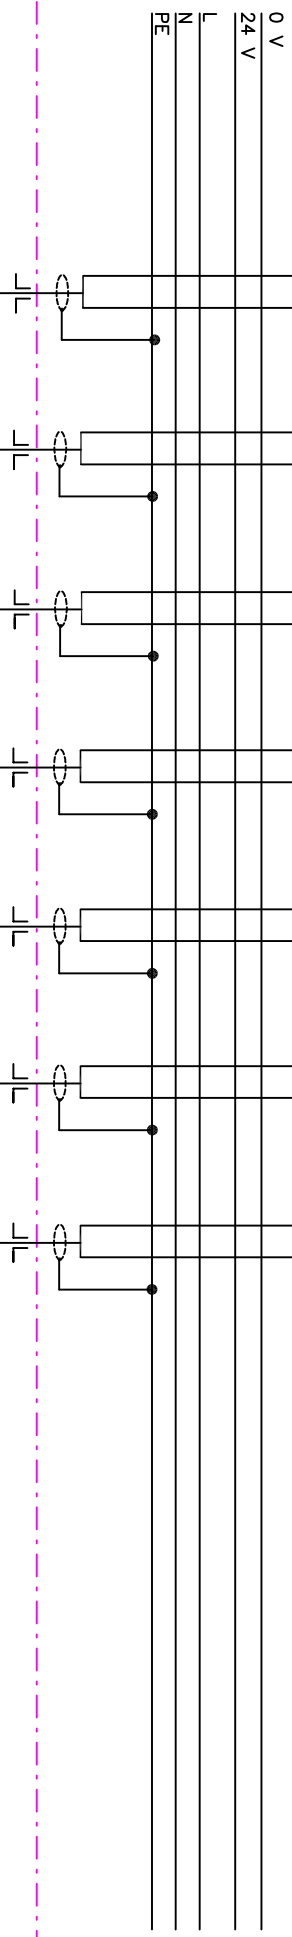


RM3		RM3		RM3		RM3		RM3		RM3		RM3		RM3	
WS	21.3.3-1	WS	21.3.3-2	WS	21.3.3-3	WS	21.3.3-4	WS	21.3.3-5	WS	21.3.3-6	WS	21.3.3-6	WS	21.3.3-6
JTY	1x2x1	JTY	1x2x1	JTY	1x2x1	JTY	1x2x1	JTY	1x2x1	JTY	1x2x1	JTY	1x2x1	JTY	1x2x1
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000	PT1000


TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA	TEPLOTA
SMEŠOVACÍ ARMATURA	VSTUPU OHŘIVACE	VRATU OHŘIVACE	VSTUPU CHLAUDU	VSTUPU CHLAUDU	ZA REKUPERATOREM	VÝDECH
VZT.3.3	VZT.3.3	VZT.3.3	VZT.3.3	VZT.3.3	VZT.3.3	VZT.3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Datum: 11/2012				Rozvaděč: RM3				Zak.číslo:				Akce: DK POKLAD				Číslo výkresu			
Změna/Datum:								Popis: ANALOGOVÉ VSTUPY				504				Strana: 4			

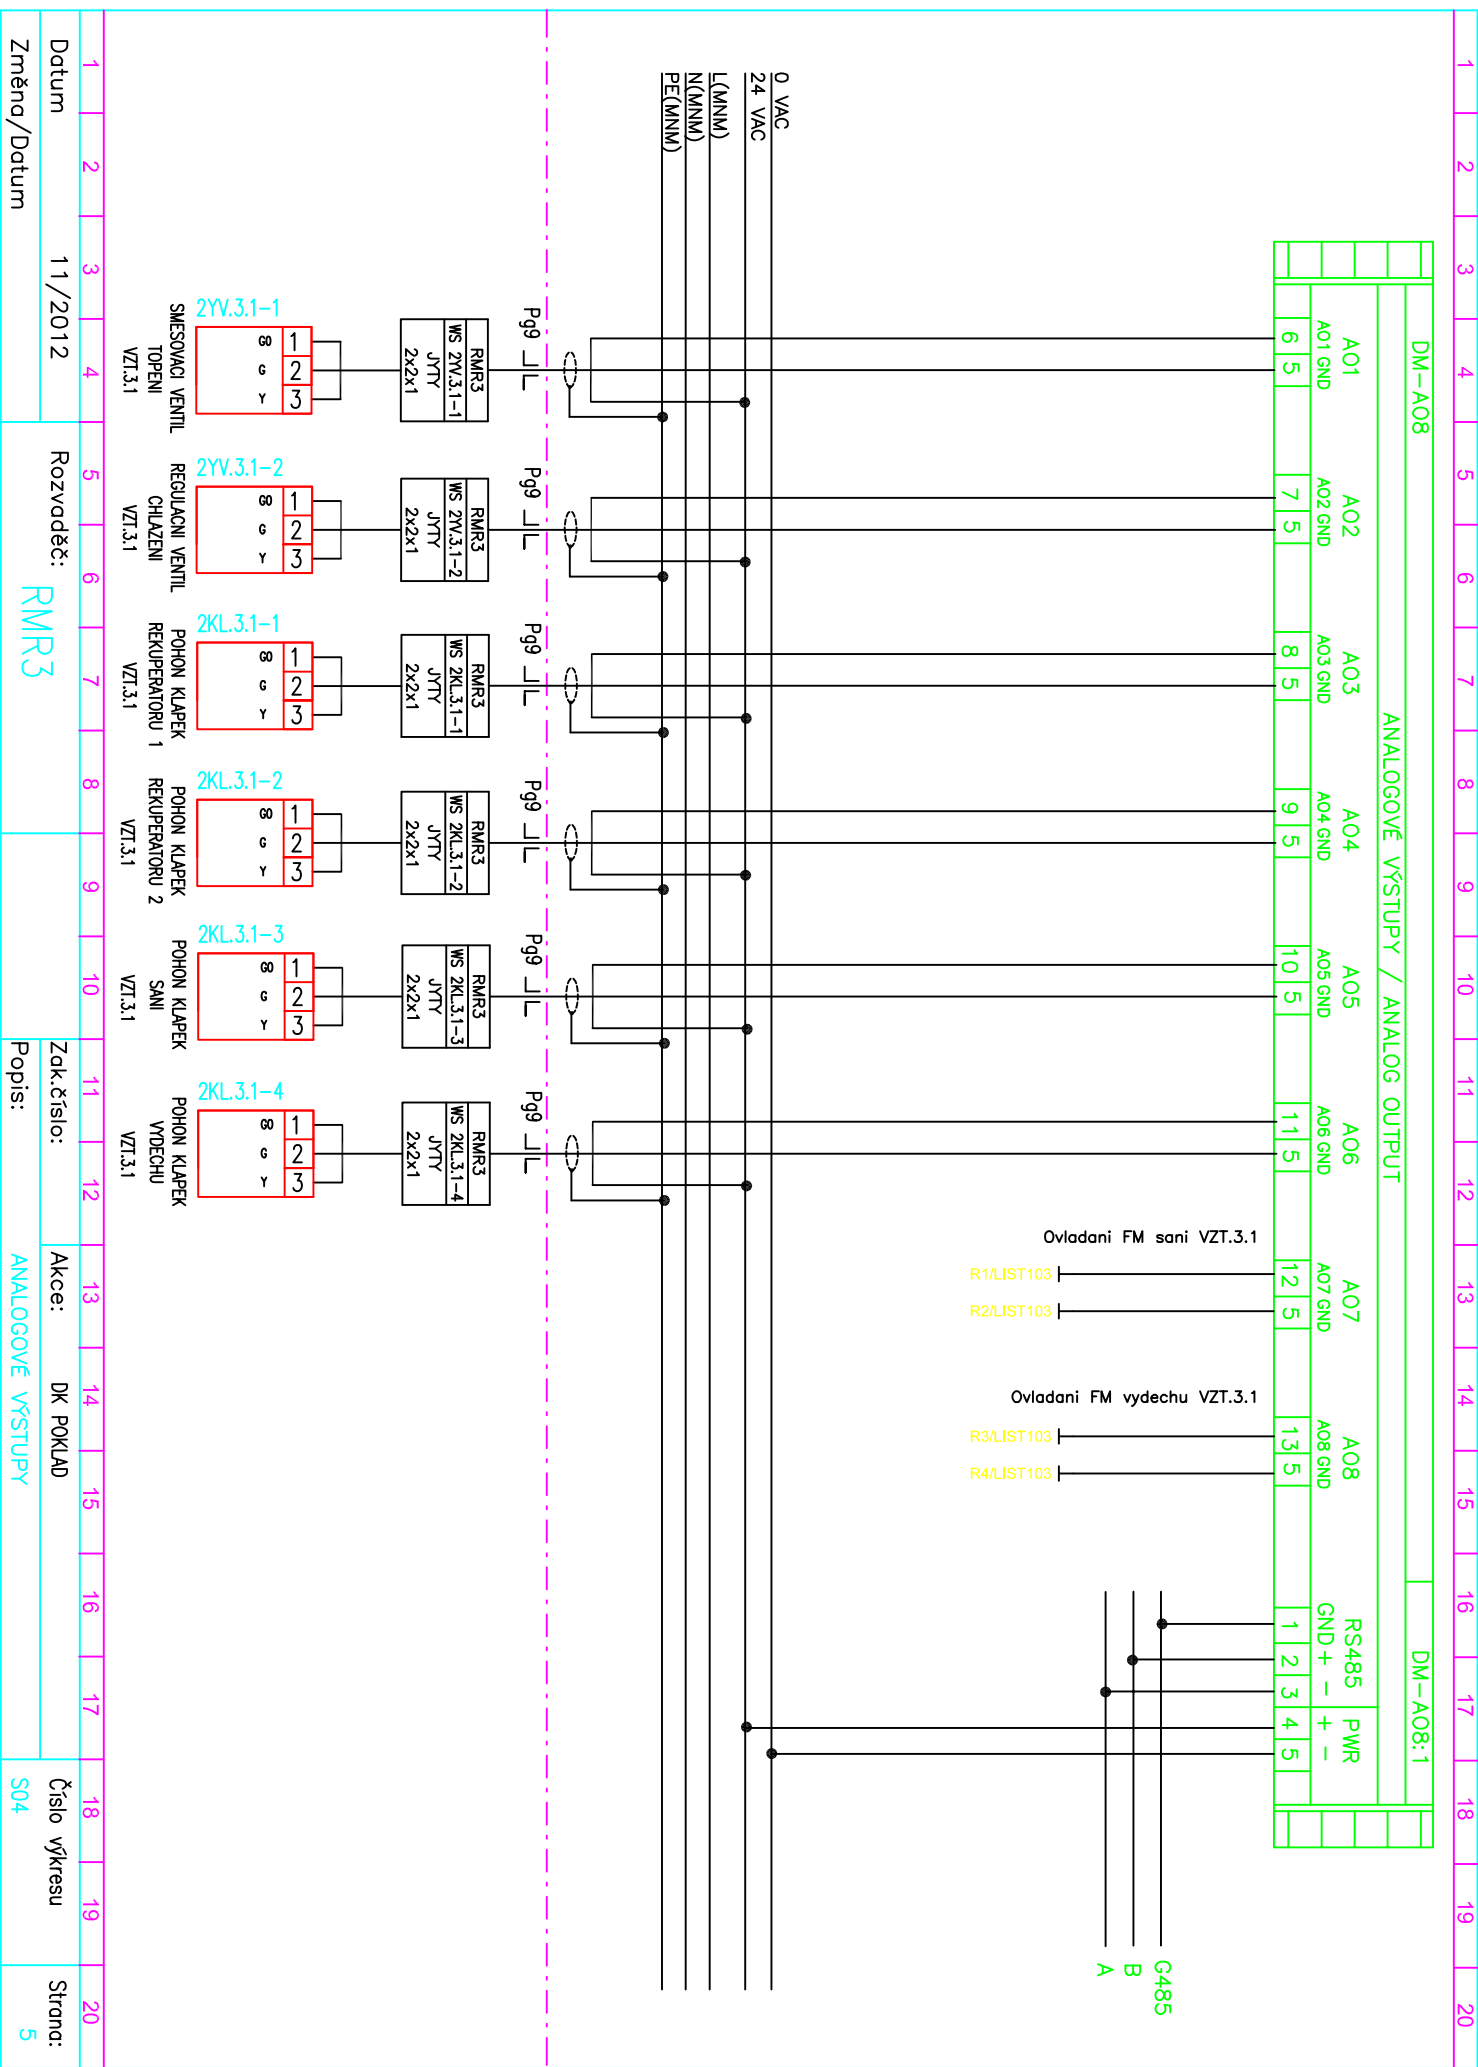


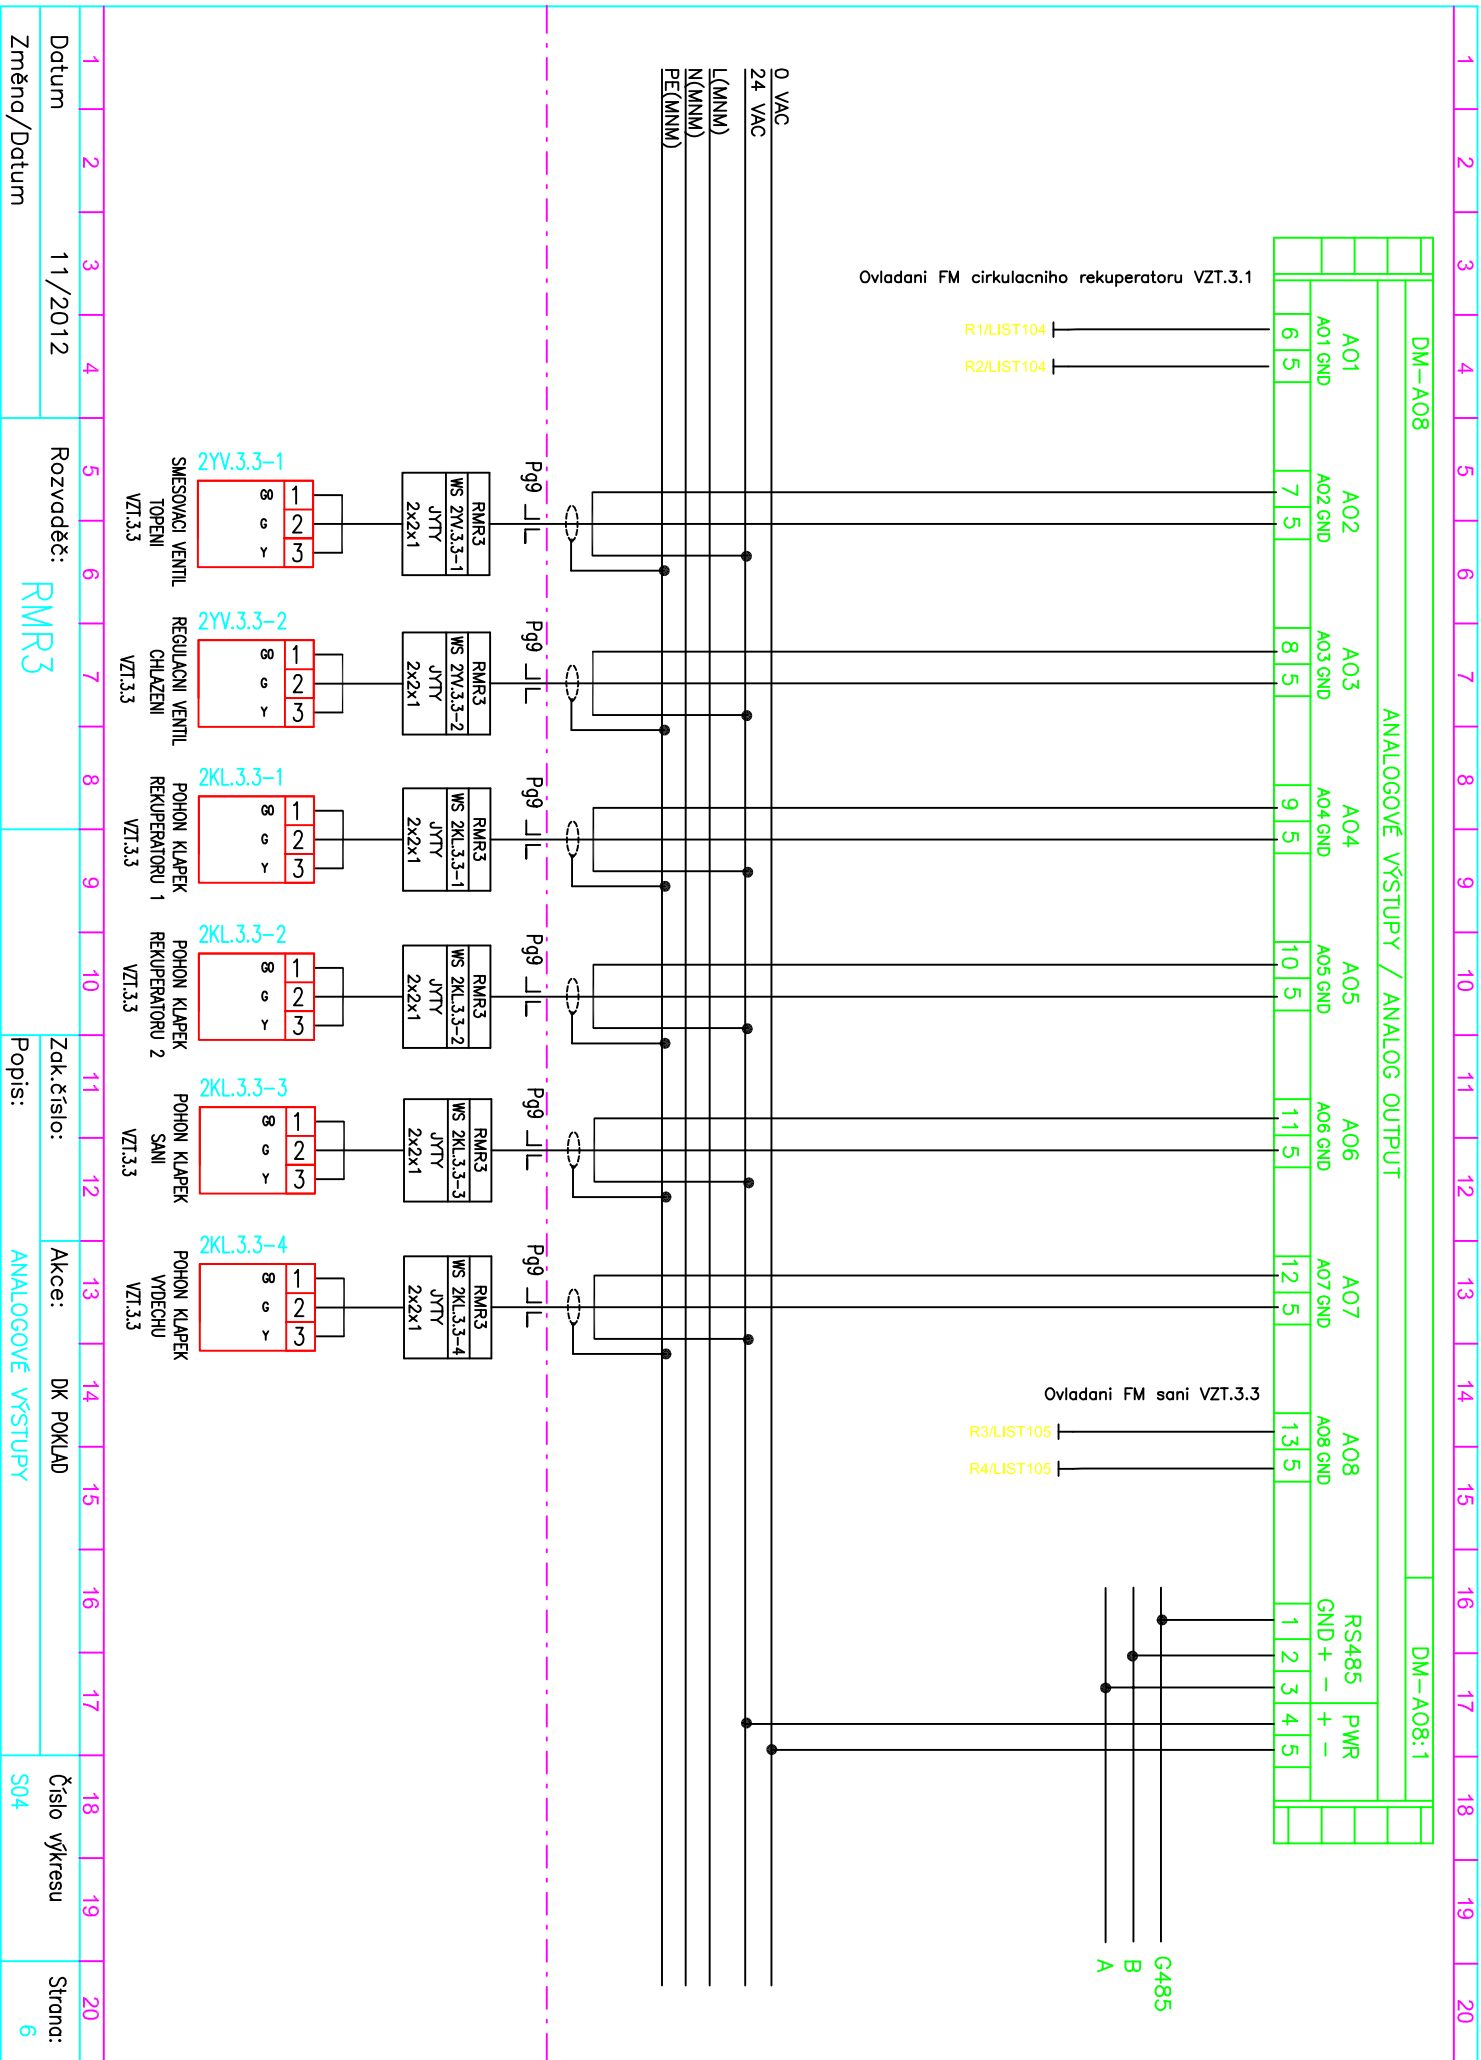


[illegible]

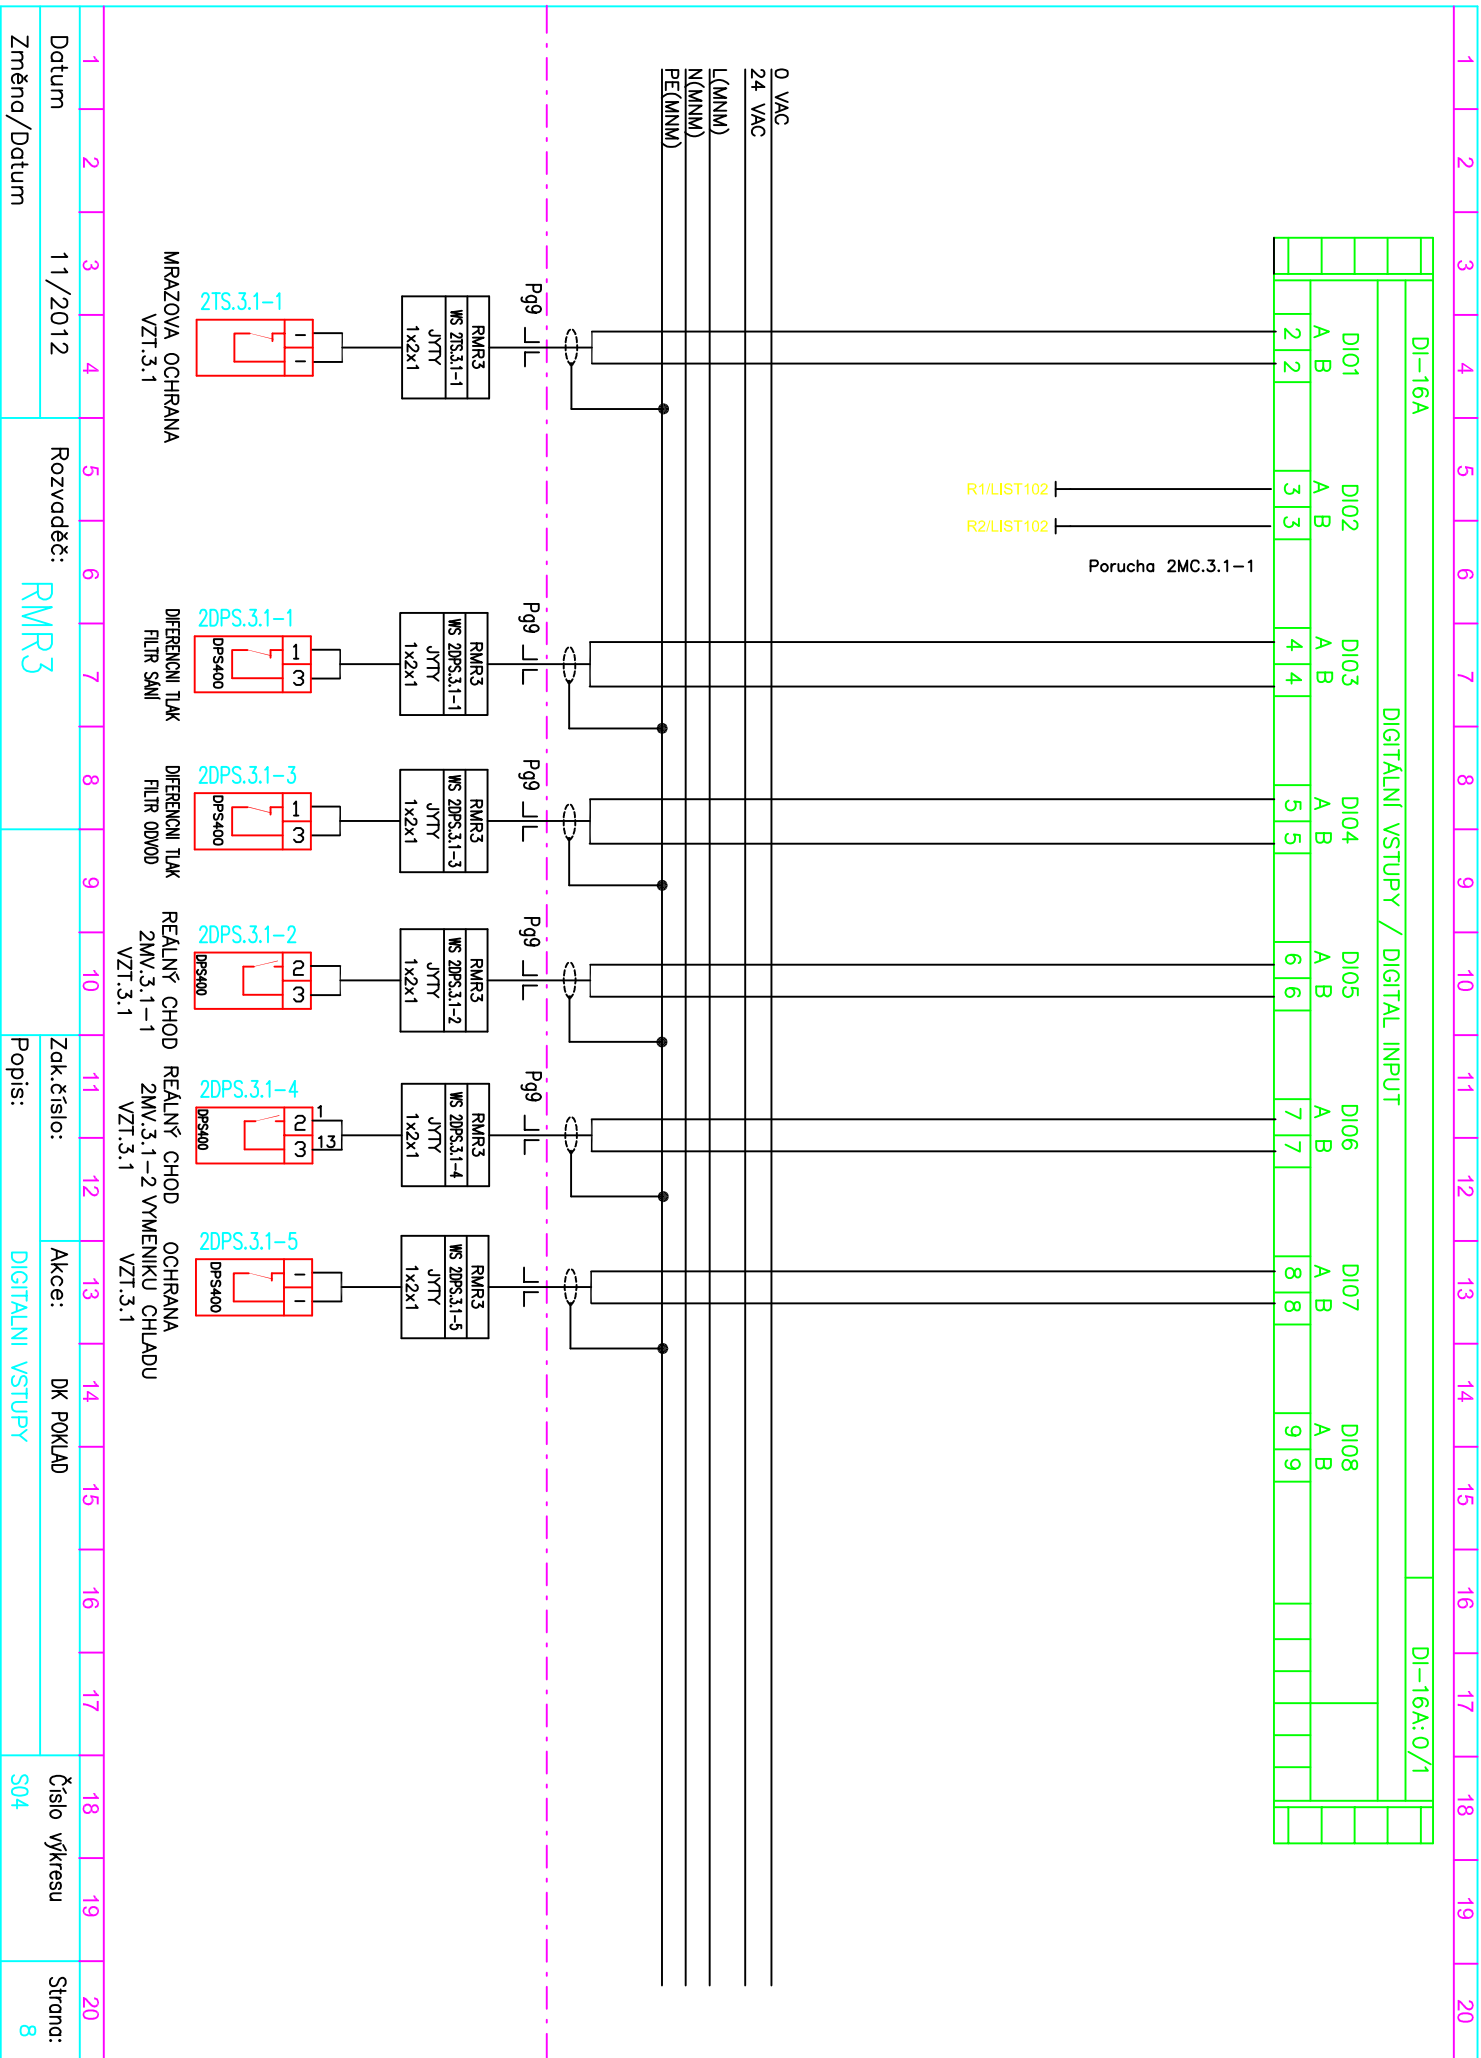

DI-16A																DI-16A:0/2			
DIGITALNI VSTUPY / DIGITAL INPUT																			
DI09		DI10		DI11		DI12		DI13		DI14		DI15		DI16					
C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D				
2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9				

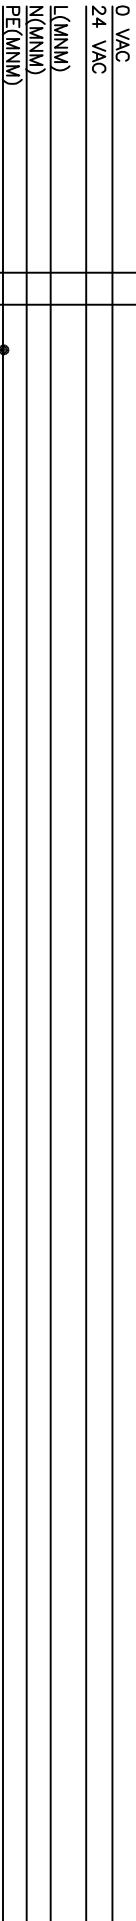

RM R3
MS SB VZT.8.3
JYTY
1x2x1



Vzdelené
ovládání
VZT.8.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
Datum				11/2012				Rozvaděč:				RM R3				Zak. číslo:				Akce:				DK POKLAD				Číslo výkresu				Strana:			
Změna/Datum												Popis:				DIGITALNI VSTUPY				S04				11											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Datum				Rozvodč:				Zak. číslo:				Akce:				Číslo výkresu				Strana:	
11/2012				RMR3								DK POKLAD								13	
Změna/Datum								Popis:				DIGITALNI VÝSTUPY				S04					

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																				
<table><tr><td colspan="18">DO-16A</td><td colspan="2">DO-16A:0/2</td></tr><tr><td colspan="18">DIGITALNÍ VÝSTUPY / DIGITAL OUTPUT</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">DO09</td><td colspan="2">DO10</td><td colspan="2">DO11</td><td colspan="2">DO12</td><td colspan="2">DO13</td><td colspan="2">DO14</td><td colspan="2">DO15</td><td colspan="2">DO16</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td>C</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		DO-16A																		DO-16A:0/2		DIGITALNÍ VÝSTUPY / DIGITAL OUTPUT																				DO09		DO10		DO11		DO12		DO13		DO14		DO15		DO16						C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D					2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9						
DO-16A																		DO-16A:0/2																																																																																																					
DIGITALNÍ VÝSTUPY / DIGITAL OUTPUT																																																																																																																							
DO09		DO10		DO11		DO12		DO13		DO14		DO15		DO16																																																																																																									
C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D																																																																																																								
2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9																																																																																																								
Zapnutí ohřívace VZT.8.1 KA25 A1 A2																																																																																																																							
0 VAC																																																																																																																							
24 VAC																																																																																																																							
L(MMM)																																																																																																																							
N(MMM)																																																																																																																							
PE(MNM)																																																																																																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
Datum				11/2012				Rozvaděč:				RMR3								Zak.číslo:		Akce:		DK POKLAD		Číslo výkresu		504		Strana:		15	
Změna/Datum																																	

