

ZMĚNA		DATUM	PODPIS


JTSK

 $\pm 0,000 = \text{XXX,XXX m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBAŠSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO - DATUM 11.2012 POČET FORMÁTŮ 4 A4	
Ing. Milan Hlava	Ludmila Šabatová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. David Kania		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD 1001 – VENKOVNÍ ROZVODY VODY				ČÍSLO KOPIE ČÁST B KÓD DKP_DPS_B_1001_000_001-121130	
OBSAH PŘÍLOHY — DETAILY (uložení potrubí, schémata vodovod. příp.)				ČÍSLO PŘÍLOHY 4	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ Z POLYETHYLENU V PAŽENÉM VÝKOPU V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

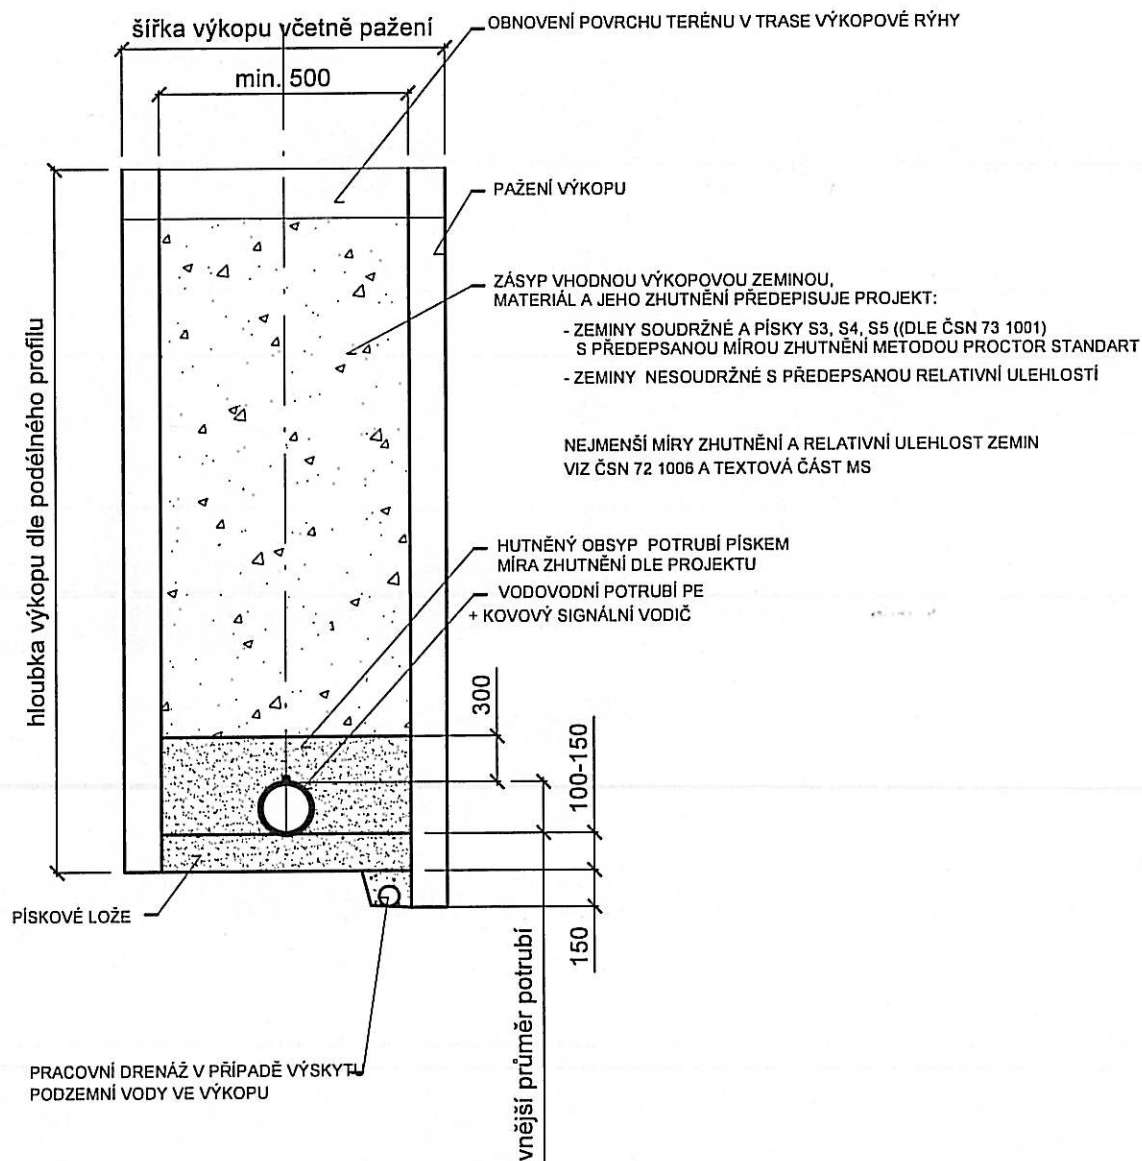



Název výkresu:

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE
V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

Číslo výkresu:


B-3.2

SITUAČNÍ SCHÉMA

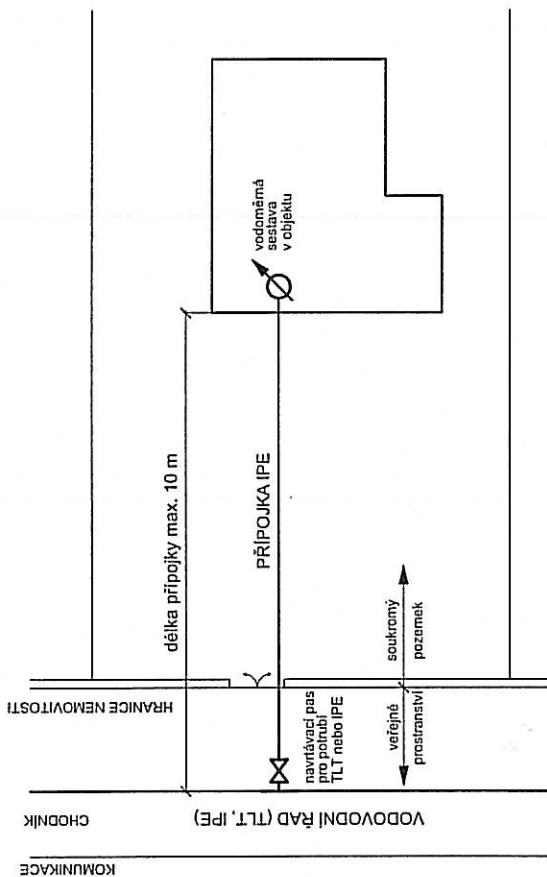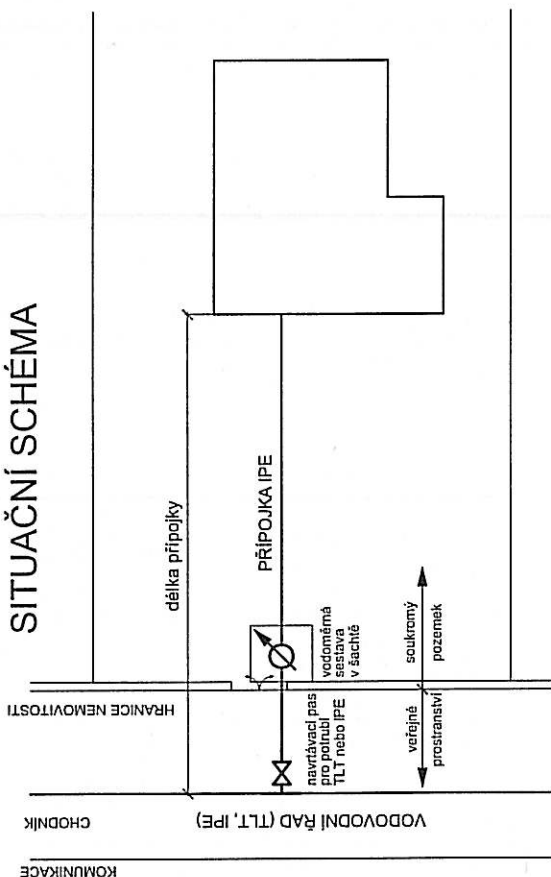

UPŘEDNOSTŇUJE SE UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ NA HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU.
U PŘÍPOJEK O DÉLCE MENŠÍ NEŽ 10 M LZE VE VÝJIMEČNÝCH A ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH
PO PROJEKCI SE SPRÁVCEM A PROVOZOVATELEM UMÍSTIT MĚŘENÍ V OBJEKTU.

VODOMĚRNÁ SESTAVA PŘÍPOJKY 5/4" - 2"

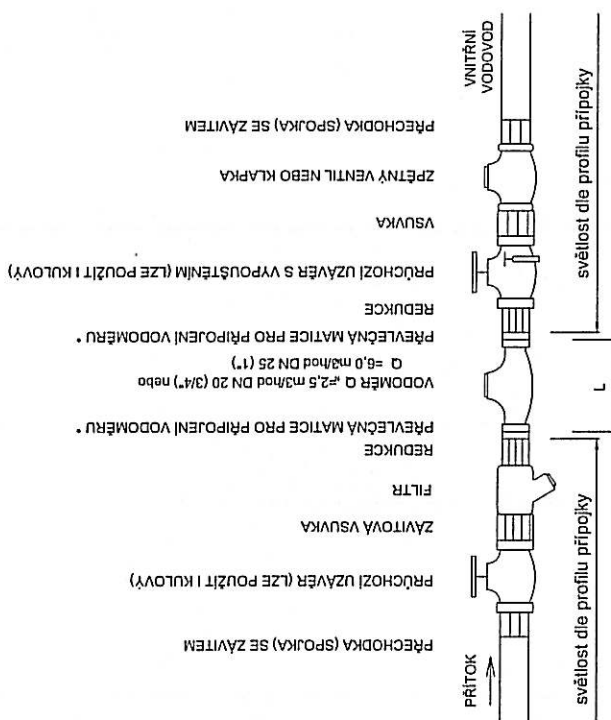

VODOMĚR DODÁ PVK a.s.

L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU:

pro vodoměr Q
n=6,0m3/hod - 265 mm
pro vodoměr Q
n=2,5m3/hod - 195 mm

* PŘEVLEČNÁ MATICE 1" pro připojení vodoměru Q
5/4" pro připojení vodoměru Q
n=2,5m3/hod
n=6,0m3/hod



Název výkresu:

**SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z IPE
DO DN 2" VČ. VODOMĚRNÉ SESTAVY**

Číslo výkresu:


B-5.2

SITUAČNÍ SCHÉMA

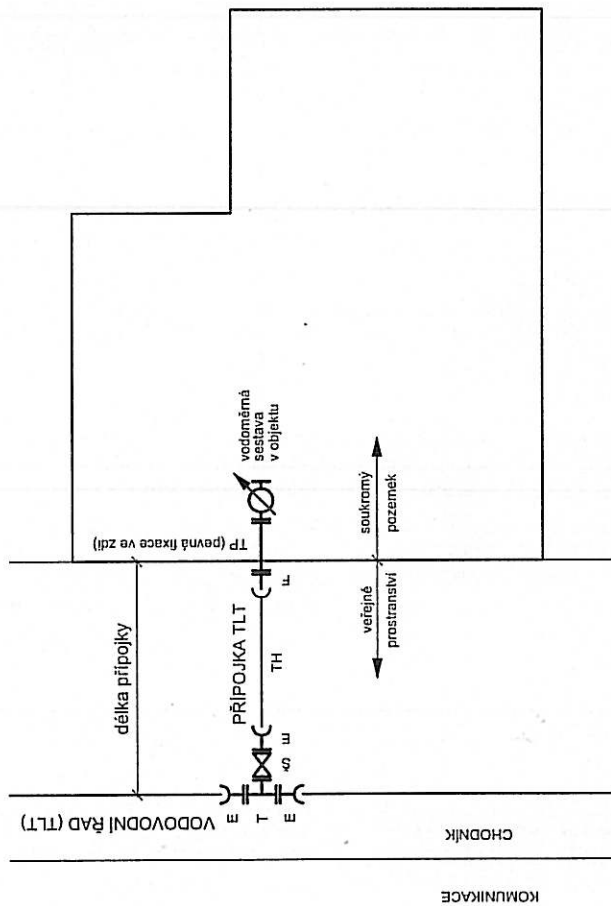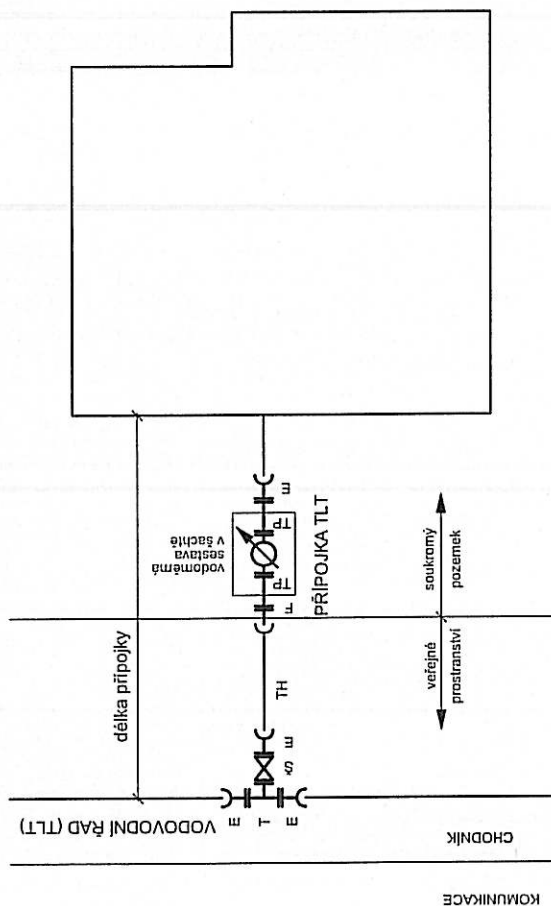

UPŘEDNOSTŇUJE SE UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ NA HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU.

PŘÍKLAD VODOMĚRNÉ SESTAVY PŘÍRUBOVÝCH VODOMĚRŮ

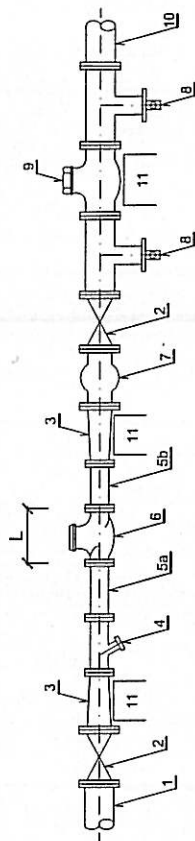

- 1 - POTRUBÍ PŘÍPOJKY TLT UKONČENÉ PŘÍRUBOVOU TVAROVKOU
- 2 - UZÁVĚR (ŠOUPĚ NEBO KULOVÝ UZÁVĚR)
- 3 - REDUKCE PŘÍRUBOVÁ
- 4 - FILTR
- 5a - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP O DÉLCE 5x DN
- 5b - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP O DÉLCE 3x DN
- 6 - VODOMĚR ŠROUBOVÝ PŘÍRUBOVÝ
- 7 - KOMPENZÁTOR GUMOVÝ
- 8 - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S ODOBOČKOU A VYPOUŠTĚNÍM
- 9 - ZPĚTNÁ KLAPKA
- 10 - VNITŘNÍ VODOVOD
- 11 - PODEPŘENÍ TVAROVEK A ARMATUR

PRO VODOMĚRNOU SESTAVU LZE POUŽÍT
I JINÉ VHDNÉ ARMATURY A TVAROVKY

VODOMĚR DODÁ PVK a.s.

L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU:

pro vodoměr DN 50 - 280 mm
pro vodoměr DN 80 - 310 mm (přírubový s osmi otvory)

Název výkresu:

**SCHÉMA VODOVOD. PŘÍPOJKY Z TLT
OD DN 80 VČ. VODOMĚRNÉ SESTAVY**

Číslo výkresu:

B-5.3