


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B' KABELOVOU TRASOU : CHRÁNIČKA V CHODNÍKU

Vzorový řez je zpracován podle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.

Kóty v mm!

M 1:10

vrchní kryt (např. dlažba, mozaika)
cement. stabilizace: tl. = 10 cm
drenážní vrstva: štěrkopísek tl. = min. 6 cm zához zeminou
zához zeminou
obetonování trubek 2x HDPE trubka Ø 50 mm (+ distanč. držáky) podkladní beton 2x pásek FeZn 30x4mm (vzájemně provařen)

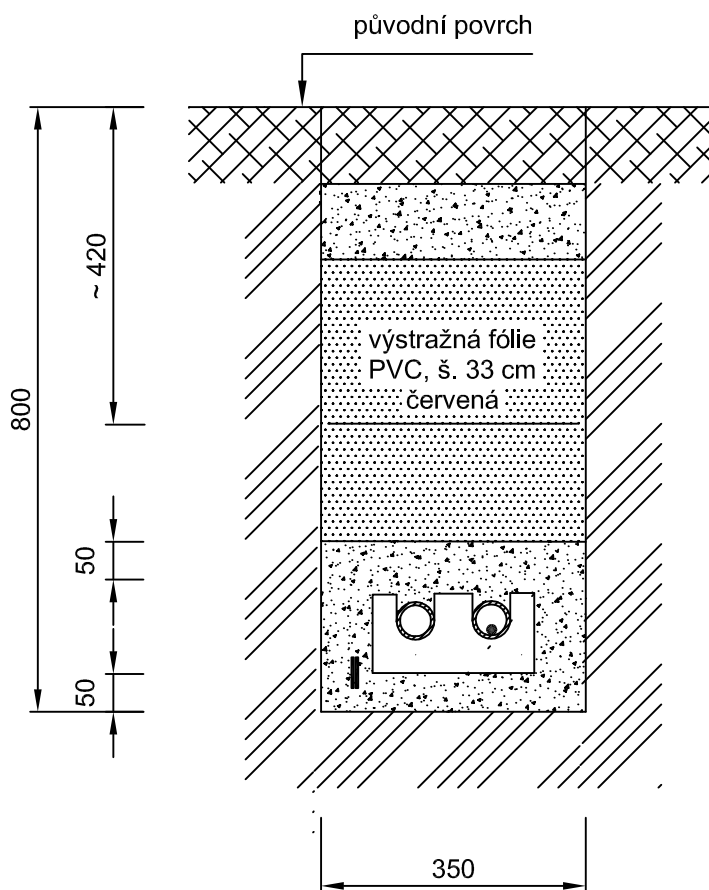

Konce všech trubek musí být utěsněny proti vnikání vody a nečistot !
Rezervní trubky musí být vybaveny protahovacím lankem !

Při zasypávání výkopu hutnit materiál vibračním zařízením po vrstvách tl. max. 20 cm !